



|                |                |
|----------------|----------------|
| Инв. № подл.   | Подпись и дата |
| Взам. инв. №   | Инв. № дубл.   |
| Подпись и дата | Подпись и дата |

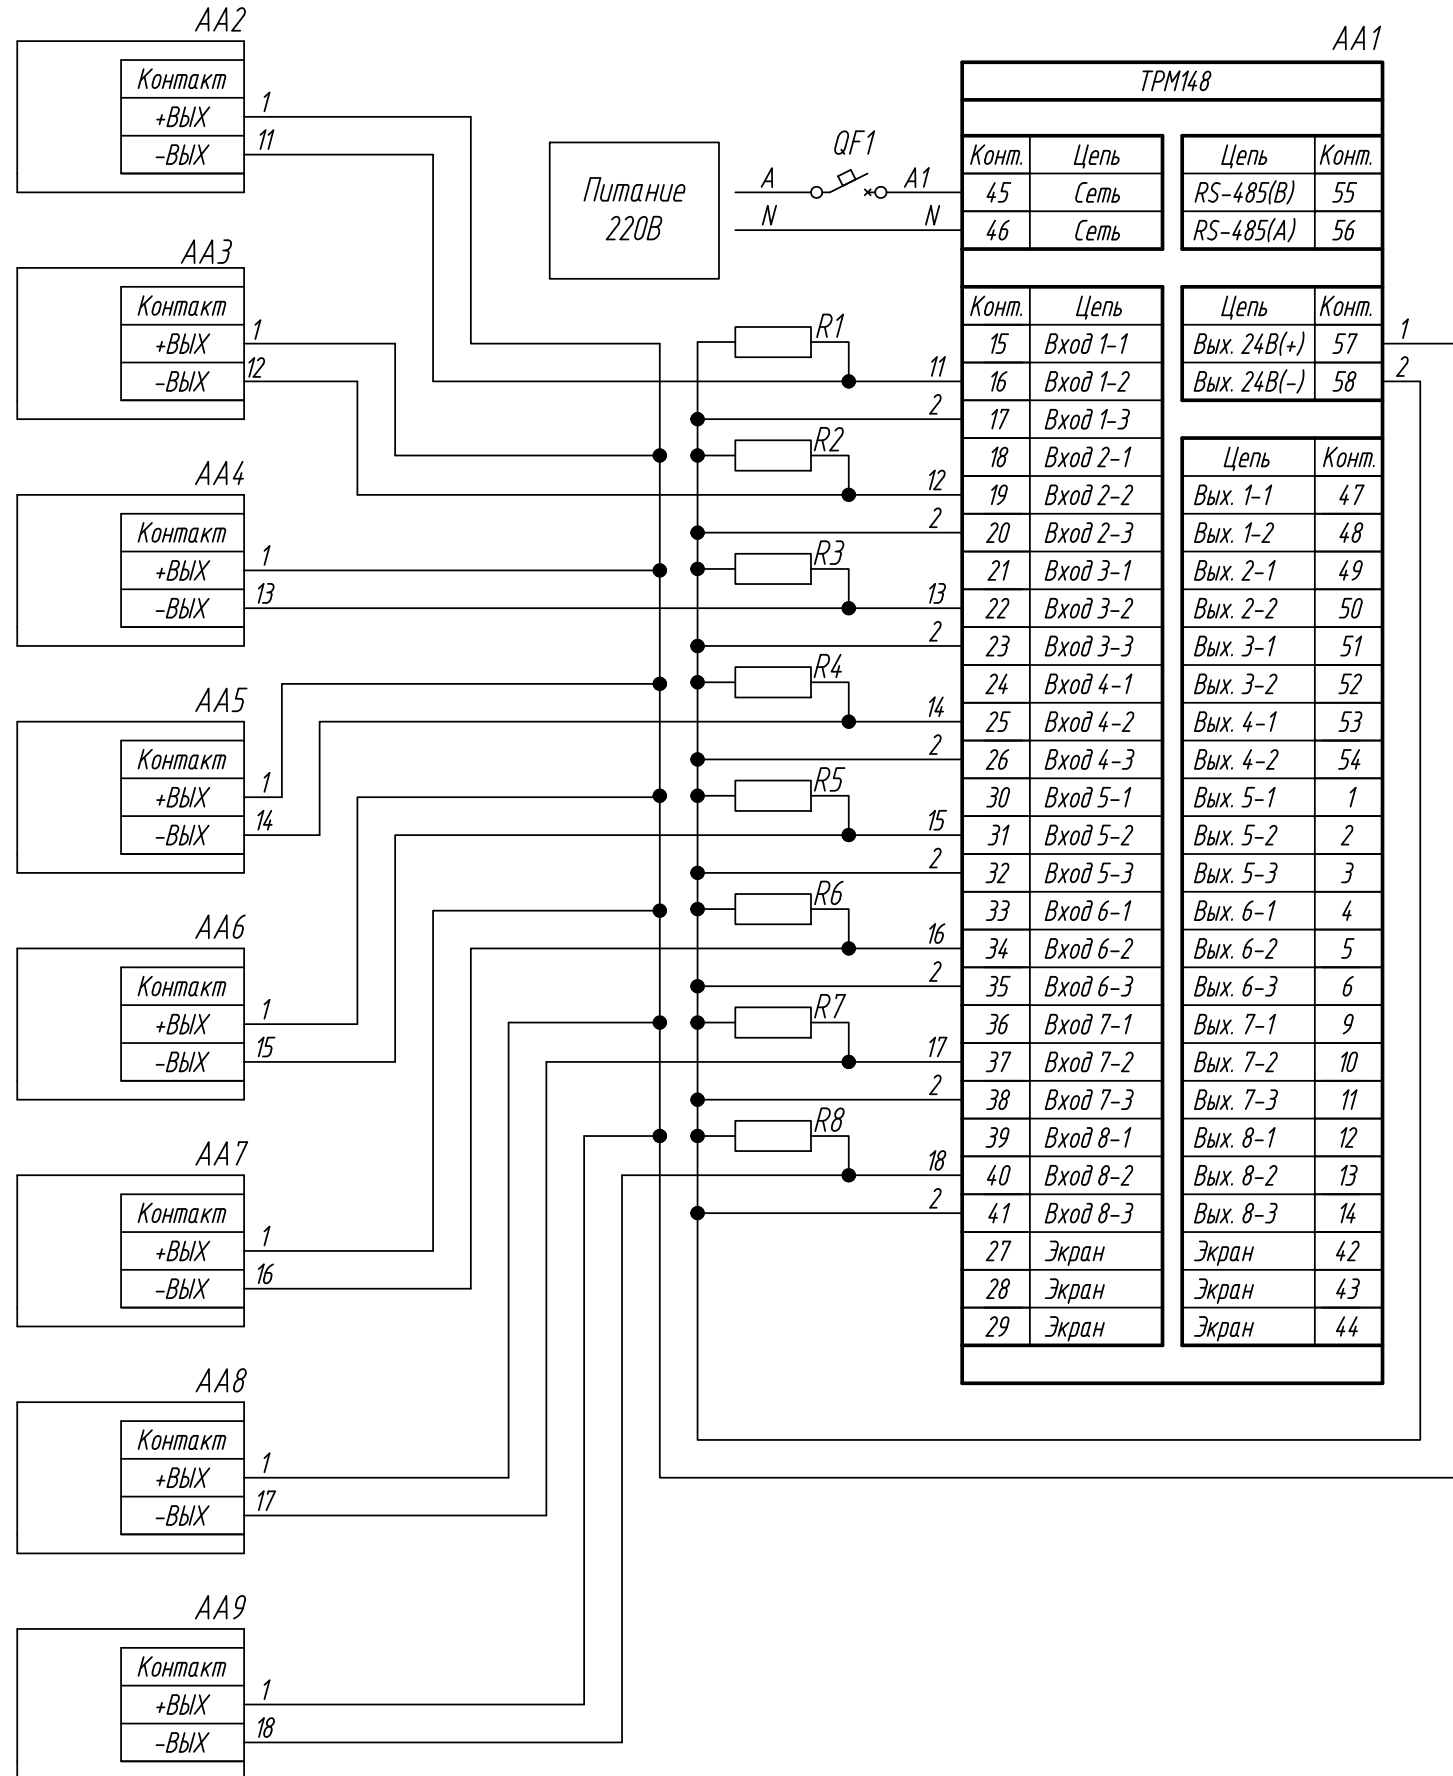

| Поз. обознач. | Наименование   | Кол. | Примечание |
|---------------|--|------|------------|
| AA1           | Универсальный ПИД-регулятор 8-канальный<br>TRM148-х, ТМ "ОВЕН"                   | 1    |            |
| AA2...AA9     | Датчик температуры с выходным сигналом 4...20мА<br>ДТПххЛ-01хх.х.И[х], ТМ "ОВЕН" | 8    |            |
| QF1           | Автомат защиты   | 1    |            |
| R1...R8       | Резистор прецизионный 50,0 +/- 0,025 Ом  | 8    |            |

|          |      |          |         |      |  |      |          |         |
|----------|------|----------|---------|------|--|------|----------|---------|
| Изм.     | Лист | № докум. | Подпись | Дата | TRM148,<br>Подключение датчика температуры с<br>выходным сигналом 4...20мА<br><br>Схема электрическая принципиальная | Лит. | Масса    | Масштаб |
| Разраб.  |      |          |         |      |  |      |          |         |
| Провер.  |      |          |         |      |  |      |          |         |
| Т.контр. |      |          |         |      |  | Лист | Листов 1 |         |
| Рук.раз. |      |          |         |      |  |      |          |         |
| Н.контр. |      |          |         |      |  |      |          |         |
| Утв.     |      |          |         |      |  |      |          |         |

Инд. № подл. Подпись и дата  
 Взам. инд. №  
 Инд. № дубл.  
 Подпись и дата

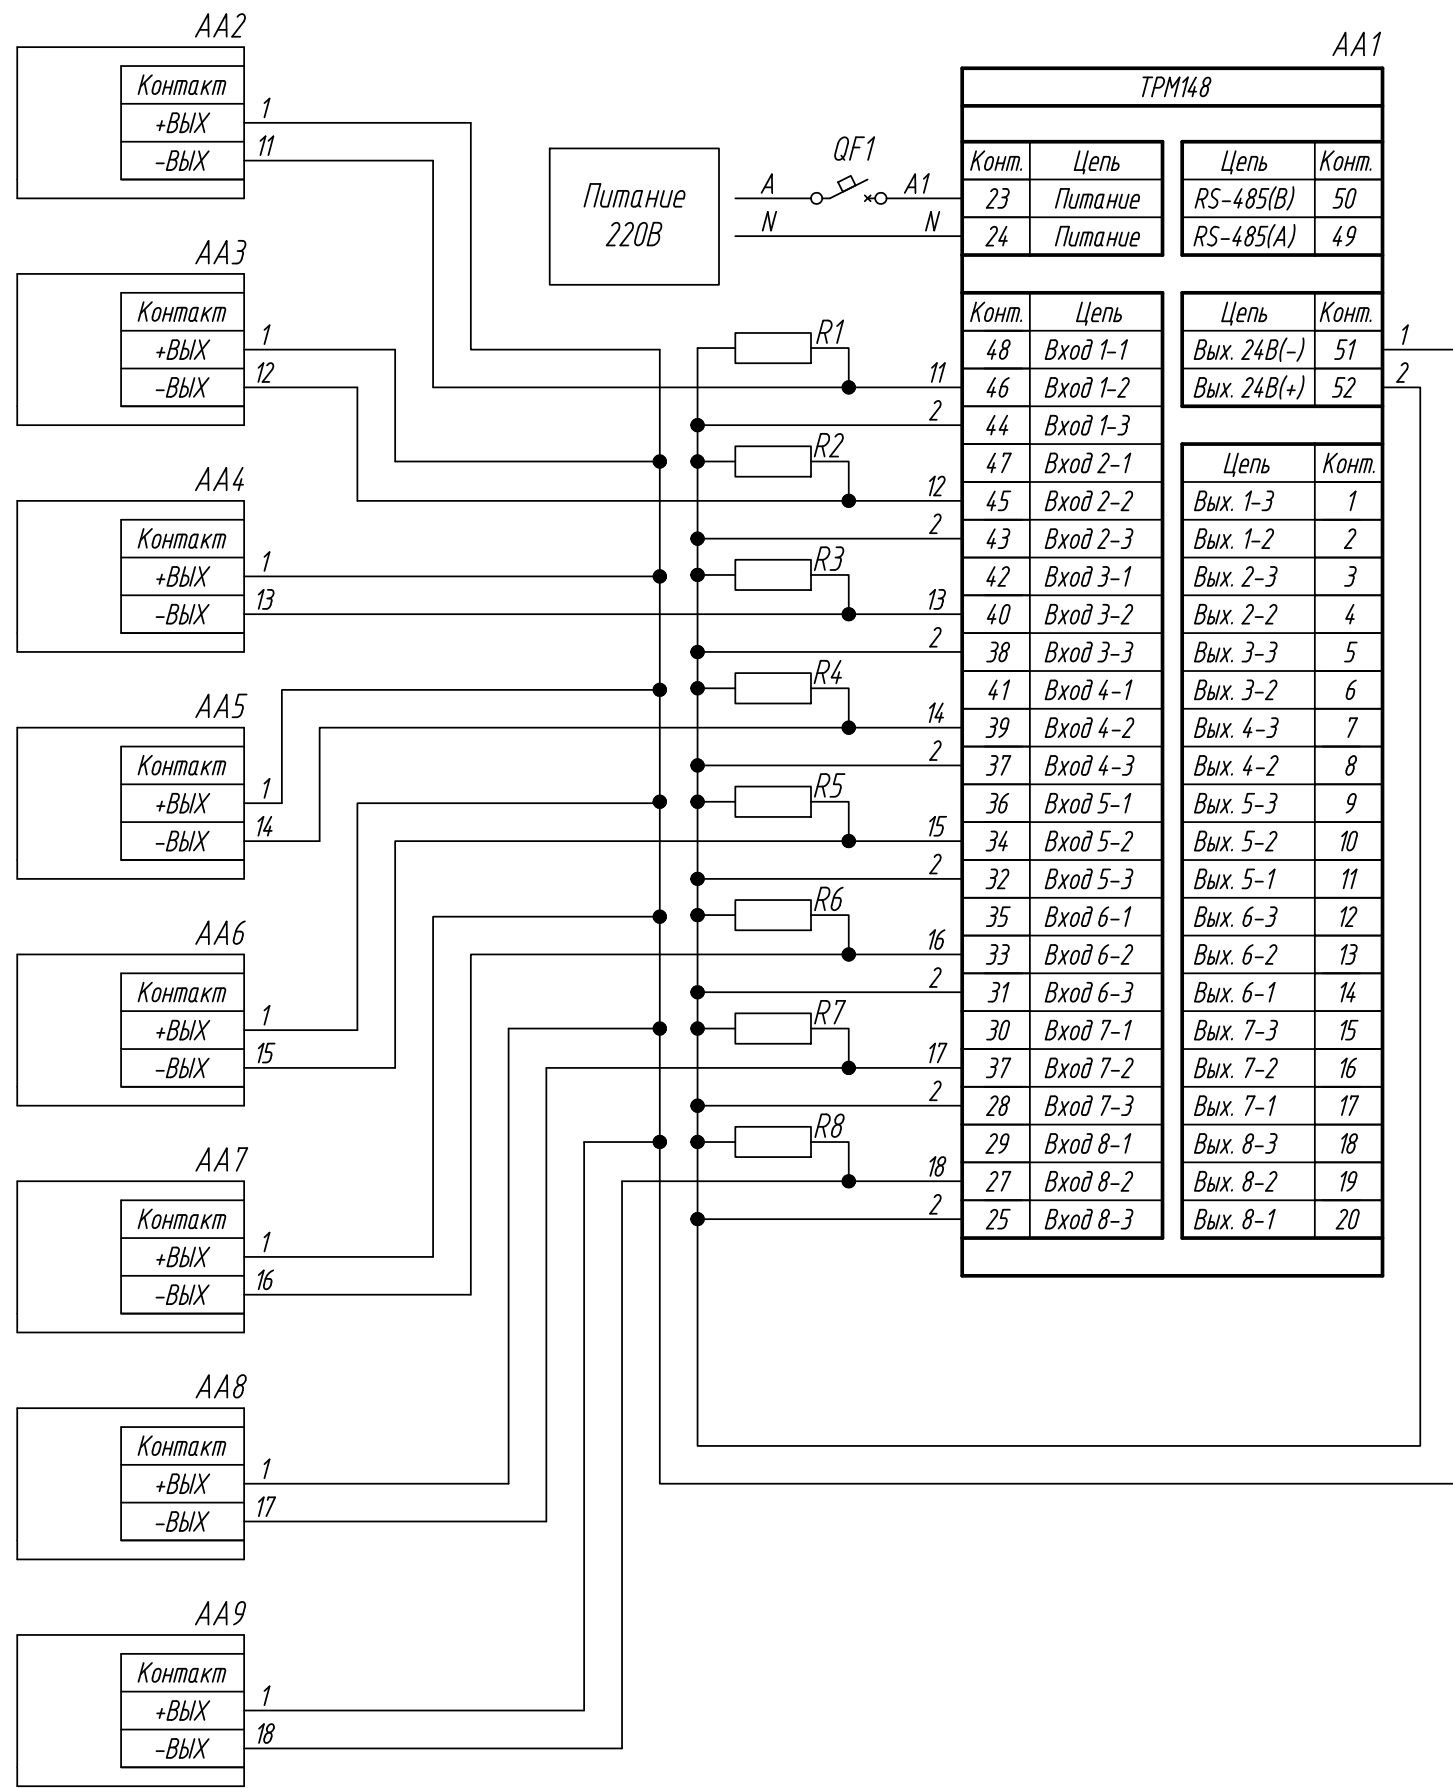

| Поз. обознач. | Наименование                                    | Кол. | Примечание |
|---------------|---|------|------------|
| AA1           | Универсальный ПИД-регулятор 8-канальный         |      |            |
|               | ТРМ148-х.Щ7, ТМ "ОВЕН"                          | 1    |            |
| AA2...AA9     | Датчик температуры с выходным сигналом 4...20мА |      |            |
|               | ДТПххЛ-01хх.х.И[х], ТМ "ОВЕН"                   | 8    |            |
| QF1           | Автомат защиты                                  | 1    |            |
| R1...R8       | Резистор прецизионный 50,0 +/- 0,025 Ом         | 8    |            |

| Изм.     | Лист | № докум. | Подпись | Дата | ТРМ148,<br>Подключение датчика температуры с<br>выходным сигналом 4...20мА |       |         |
|----------|------|----------|---------|------|--|-------|---------|
| Разраб.  |      |          |         |      | Лит.   | Масса | Масштаб |
| Провер.  |      |          |         |      |  |       |         |
| Т.контр. |      |          |         |      | Лист Листов 1  |       |         |
| Рук.раз. |      |          |         |      |  |       |         |
| Н.контр. |      |          |         |      |  |       |         |
| Утв.     |      |          |         |      |  |       |         |