ZE'

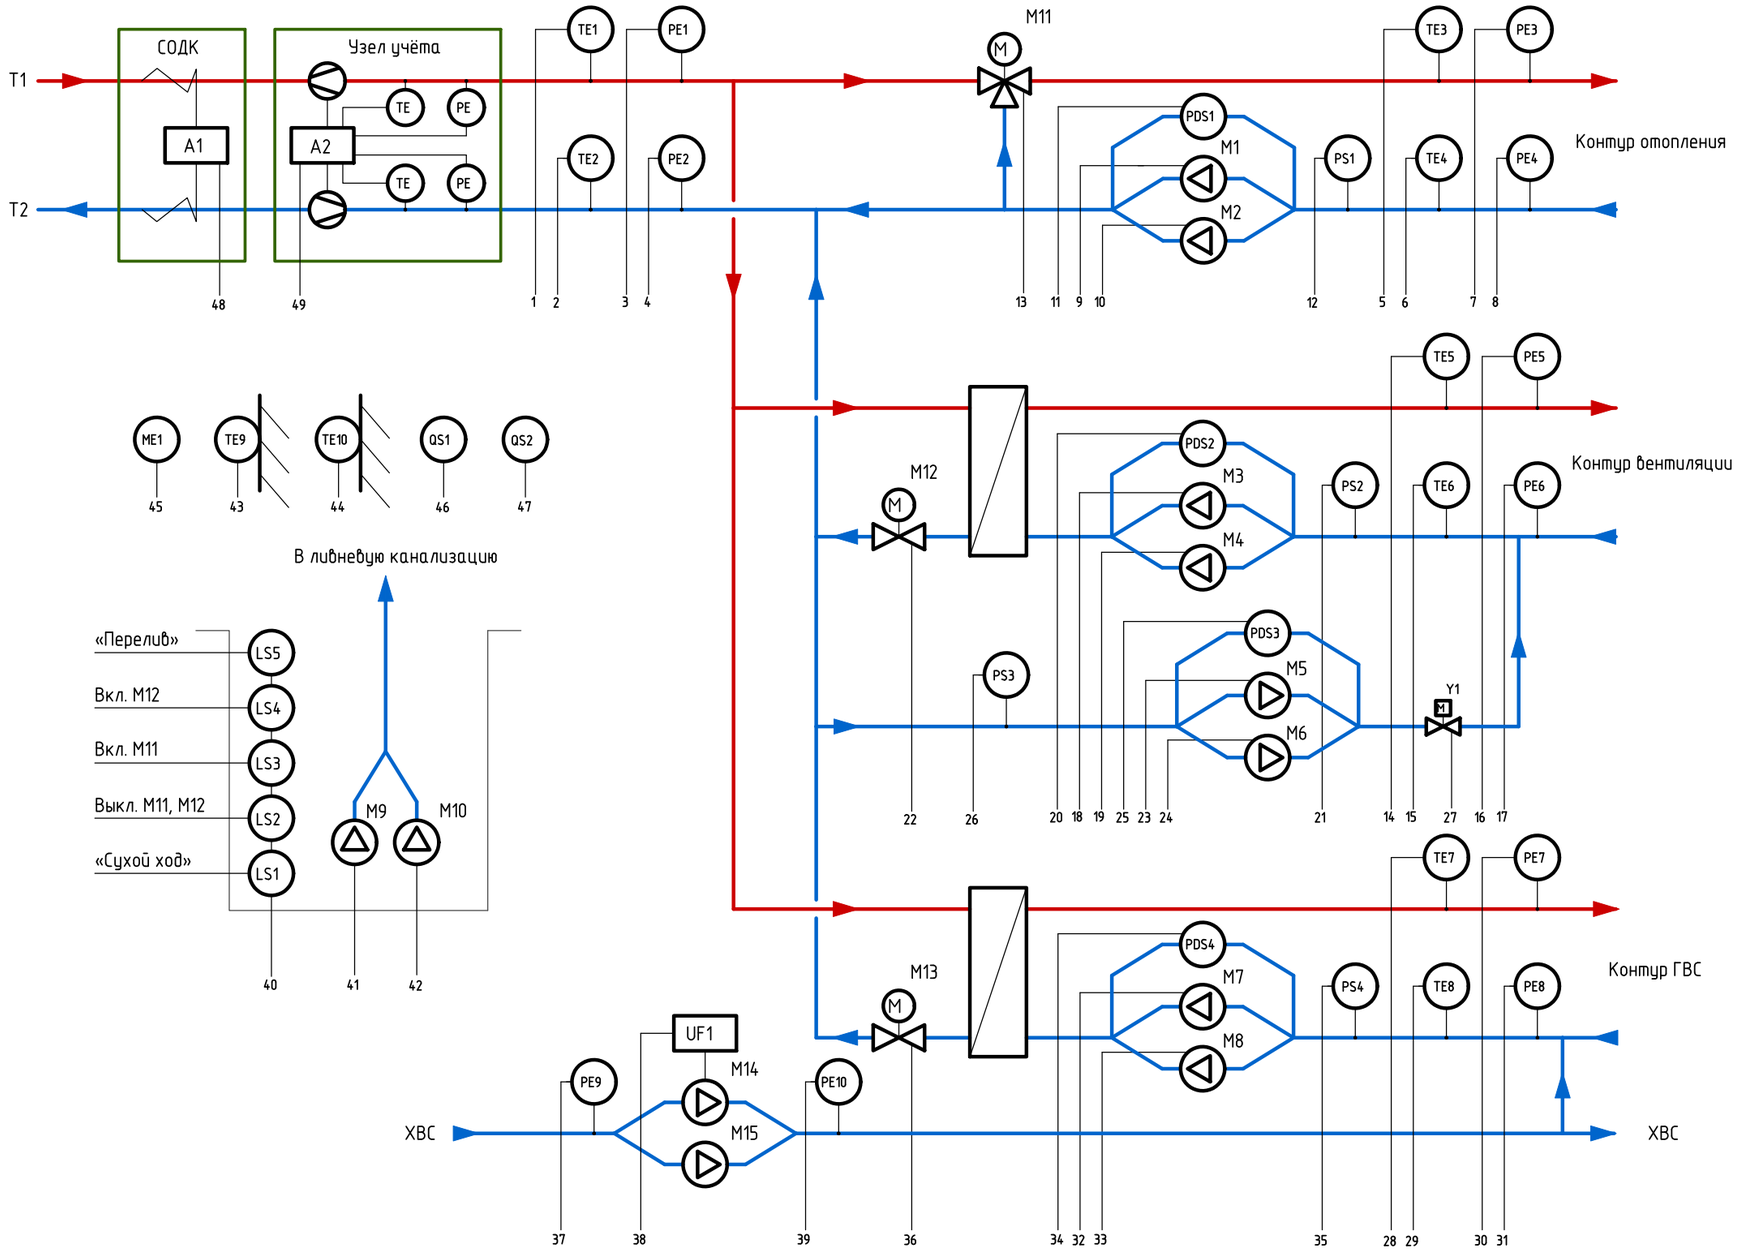

Изм.	Лист	N докум.	Подпись	Дата	.ЭЗ
Разраб					Щит автоматизации теплового пункта Схема функциональная
Провер					Лит / Масса / Масштаб
Т.контр					Лист 1 / Листов 2
Н.контр					
Утверд					

Согласовано:

Взам. инв. N

Подп. и дата

Инв. N подл.

Формат А3

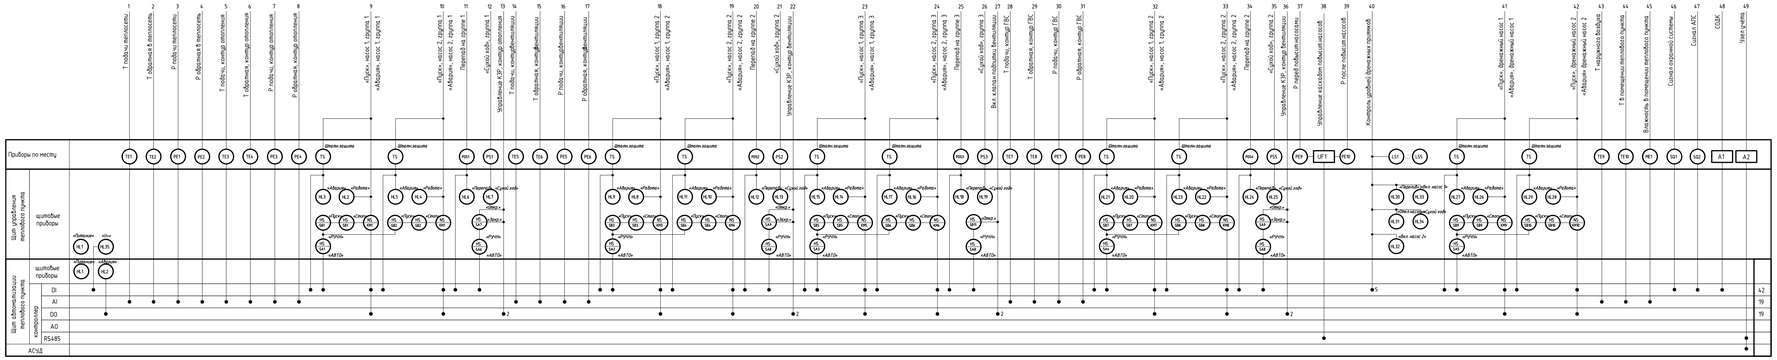
Приборы по месту
Щит управления автоматики гаража
Щит сейсмозащиты автоматики гаража
шкафные приборы
Т подачи теплосети
Т обратная в теплосеть
Р подачи теплосеть
Р обратная в теплосеть
Т подачи, климат оборудования
Т обратная, климат оборудования
Р подачи, климат оборудования
Р обратная, климат оборудования
«Пуск» насос 1 группа 1
«Авария» насос 1 группа 1
«Пуск» насос 2 группа 1
«Авария» насос 2 группа 1
Перегрев эл. группа 1
«Сухой ход» группа 1
Управление КЗР, климат вентиляции
Т подачи, климат вентиляции
Т обратная, климат вентиляции
Р подачи, климат вентиляции
Р обратная, климат вентиляции
«Пуск» насос 1 группа 2
«Авария» насос 1 группа 2
«Пуск» насос 2 группа 2
«Авария» насос 2 группа 2
Перегрев эл. группа 2
«Сухой ход» группа 2
Управление КЗР, климат вентиляции
«Пуск» насос 1 группа 3
«Авария» насос 1 группа 3
«Пуск» насос 2 группа 3
«Авария» насос 2 группа 3
Перегрев эл. группа 3
«Сухой ход» группа 3
Вых. клапан подачи вентиляции
Т подачи, климат ГВС
Т обратная, климат ГВС
Р подачи, климат ГВС
Р обратная, климат ГВС
«Пуск» насос 1 группа 4
«Авария» насос 1 группа 4
«Пуск» насос 2 группа 4
«Авария» насос 2 группа 4
Перегрев эл. группа 4
«Сухой ход» группа 4
Управление КЗР, климат вентиляции
Z-ферт подмеси котлов
Управление клапаном подмеси котлов
Р после подмесного насоса
Контроль засоренности фильтра подмеси
«Пуск» фекальный насос 1
«Авария» фекальный насос 1
«Пуск» фекальный насос 2
«Авария» фекальный насос 2
Т наружного воздуха
Т в помещении венткамер гаража
Включить в помещении венткамер гаража
Сигнал пожарной системы
Сигнал АПС
СОШС
Умная усадьба
«Открыто»
«Закрыто»
«Пуск»
«Авария»
«Сухой ход»
«Перегрев»
«Работа»
«Ручн.»
«АВТ.»
Откр.
Закр.
Пуск
Стоп
Сброс
Авар.
Работа
Ручн.
Авт.
Шкаф защиты
Двиг. насос 1х
Двиг. насос 2х
DI
AI
DO
AO
RS485
АСУД
42
19
19
2