

Поз. обознач.	Наименование	Кол.	Примечание
AA1	Программируемое реле ПР100-24.1208.03.1, ТМ "ОВЕН"	1	
AA2...AA5	Преобразователь влажности и температуры воздуха ПВТ100, ТМ "ОВЕН"	4	
G1	Одноканальный блок питания БПЗ0Б-ДЭ-24, ТМ "ОВЕН"	1	
QF1	Автомат защиты	1	


Конт.		Цель	Конт.	Цель	Конт.
1	2	-24В	DO 1	15	
2	1	+24В	COM 1	16	
			DO 2	17	
			COM 2	18	
			DO 3	19	
			COM 3	20	
			DO 4	21	
			COM 4	22	
			DO 5	23	
			COM 5	24	
			DO 6	25	
			COM 6	26	
			DO 7	27	
			COM 7	28	
			DO 8	29	
			COM 8	30	

Цель	Конт.
RS-485 (B)	47
RS-485 (A)	48

Инв. № подл. Подпись и дата
 Инв. № дубл. Подпись и дата
 Взам. инв. № Подпись и дата
 Инв. № подл. Подпись и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата	Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.							
Провер.							
Т.контр.					Лист 1		Листов 2
Рук.раз.							
Н.контр.							
Утв.							

Поз. обознач.	Наименование	Кол.	Примечание
AA1	Программируемое реле ПР100-24.0804.03.1, ТМ "ОВЕН"	1	
AA2...AA5	Преобразователь влажности и температуры воздуха ПВТ100, ТМ "ОВЕН"	4	
G1	Одноканальный блок питания БП30Б-ДЭ-24, ТМ "ОВЕН"	1	
QF1	Автомат защиты	1	

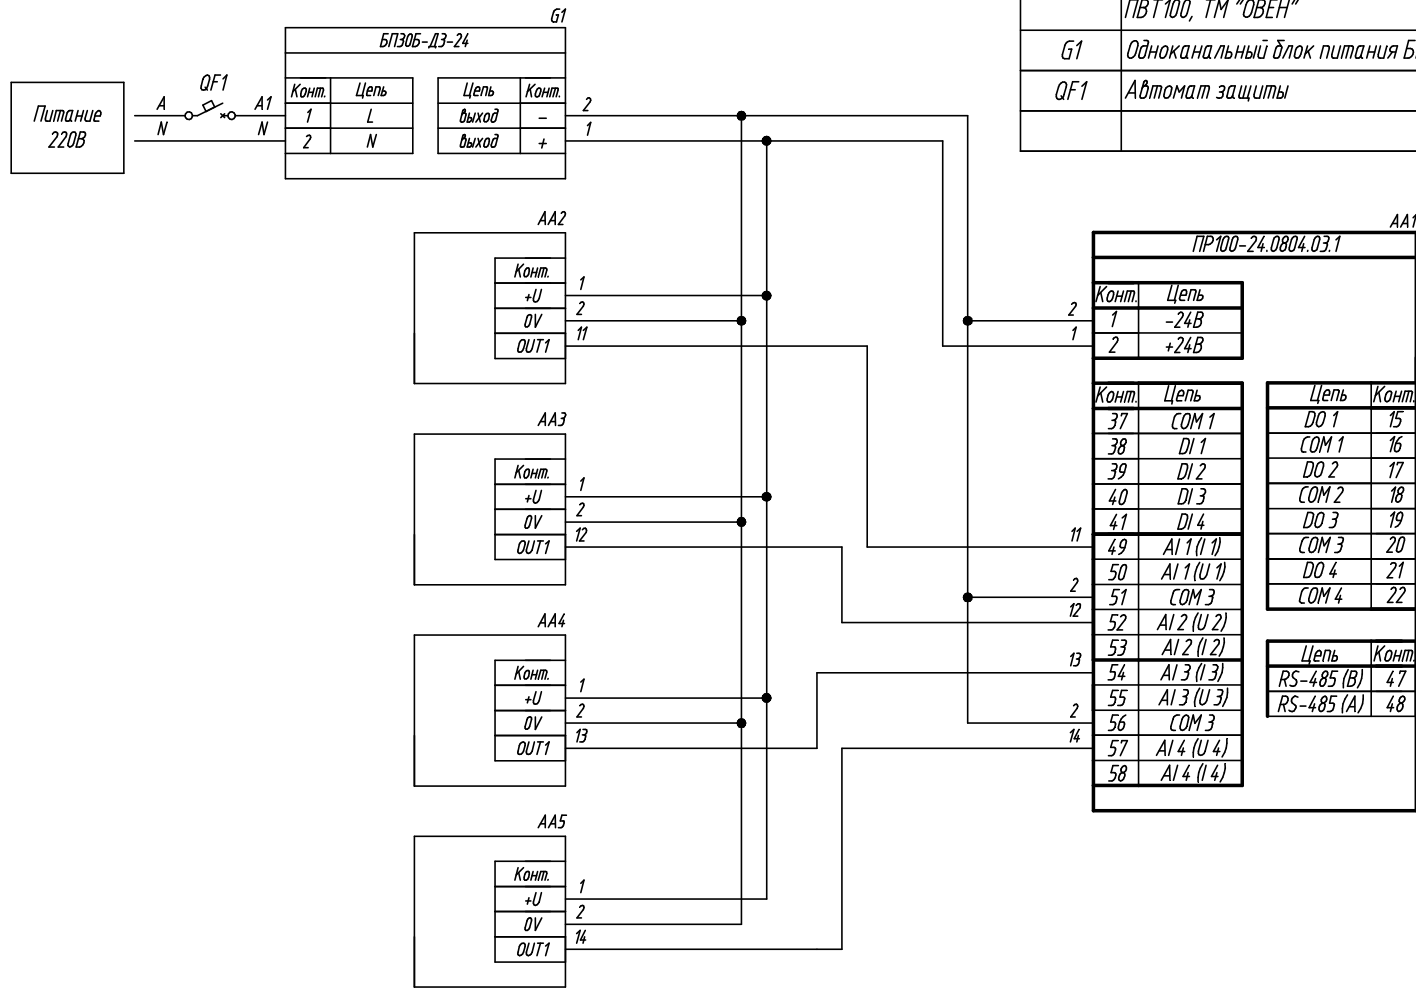

Конт.	Цель
1	-24В
2	+24В

Конт.	Цель
37	COM 1
38	DI 1
39	DI 2
40	DI 3
41	DI 4
49	AI 1 (I 1)
50	AI 1 (U 1)
51	COM 3
52	AI 2 (U 2)
53	AI 2 (I 2)
54	AI 3 (I 3)
55	AI 3 (U 3)
56	COM 3
57	AI 4 (U 4)
58	AI 4 (I 4)

Цель	Конт.
DO 1	15
COM 1	16
DO 2	17
COM 2	18
DO 3	19
COM 3	20
DO 4	21
COM 4	22

Цель	Конт.
RS-485 (B)	47
RS-485 (A)	48

Инв. № подл.	Подпись и дата
Взам. инв. №	Инв. № дубл.
Подпись и дата	
Инв. № подл.	

Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата	Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.							
Провер.							
Т.контр.					Лист 2		Листов 2
Рук.раз.							
Н.контр.							
Утв.							