



МКОН-х.WiFi

Сетевой шлюз Modbus

ЕАС



Руководство по эксплуатации

09.2021
версия 1.24

Содержание

Введение	3
Предупреждающие сообщения	4
Используемые термины и аббревиатуры	4
1 Назначение	5
2 Технические характеристики и условия эксплуатации	6
2.1 Технические характеристики	6
2.2 Гальваническая изоляция	7
2.3 Условия эксплуатации	7
3 Меры безопасности	8
4 Ввод в эксплуатацию	9
5 Монтаж	10
6 Подключение	11
6.1 Рекомендации по подключению	11
6.2 Назначение клемм	11
6.3 RS-485	11
7 Устройство и принцип работы	13
7.1 Устройство	13
7.2 Индикация и управление	13
7.3 Принцип работы	14
7.4 Обновление встроенного ПО с помощью Owen Configurator	15
7.5 Восстановление заводских настроек	15
8 Настройка	16
8.1 Подключение к Owen Configurator	16
8.1.1 Подключение по интерфейсу USB	16
8.1.2 Подключение по интерфейсу Wi-Fi	16
8.2 Сетевые настройки	19
8.3 Настройка режима работы шлюза	20
8.3.1 Стандартная настройка шлюза	20
8.3.2 Ручная настройка шлюза	22
9 Техническое обслуживание	24
10 Маркировка	24
11 Упаковка	24
12 Транспортирование и хранение	24
13 Комплектность	25
14 Гарантийные обязательства	25
ПРИЛОЖЕНИЕ А. Ручная настройка	26
ПРИЛОЖЕНИЕ Б. Параметры и регистры Modbus	31

Введение

Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для ознакомления обслуживающего персонала с устройством, принципом действия, конструкцией, технической эксплуатацией и обслуживанием сетевого шлюза МКОН-х.WiFi (далее по тексту – «прибор» или «шлюз»).

Подключение, регулировка и техническое обслуживание прибора должны производиться только квалифицированными специалистами после прочтения настоящего руководства по эксплуатации.

Предупреждающие сообщения

В данном руководстве применяются следующие предупреждения:



ОПАСНОСТЬ

Ключевое слово ОПАСНОСТЬ сообщает о **непосредственной угрозе опасной ситуации**, которая приведет к смерти или серьезной травме, если ее не предотвратить.



ВНИМАНИЕ

Ключевое слово ВНИМАНИЕ сообщает о **потенциально опасной ситуации**, которая может привести к небольшим травмам.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Ключевое слово ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ сообщает о **потенциально опасной ситуации**, которая может привести к повреждению имущества.



ПРИМЕЧАНИЕ

Ключевое слово ПРИМЕЧАНИЕ обращает внимание на полезные советы и рекомендации, а также информацию для эффективной и безаварийной работы оборудования.

Ограничение ответственности

Ни при каких обстоятельствах ООО «Производственное объединение ОВЕН» и его контрагенты не будут нести юридическую ответственность и не будут признавать за собой какие-либо обязательства в связи с любым ущербом, возникшим в результате установки или использования прибора с нарушением действующей нормативно-технической документации.

Используемые термины и аббревиатуры

LAN (Local Area Network) – локальная сеть, построенная на базе интерфейсов Ethernet и Wi-Fi.

Modbus – открытый промышленный протокол обмена, разработанный компанией Modicon. В настоящий момент поддерживается независимой организацией Modbus-IDA (www.modbus.org).

Owen Configurator – ПО для настройки устройств компании «ОВЕН».

USB (Universal Serial Bus) – последовательный интерфейс связи.

Wi-Fi – технология беспроводной локальной сети по стандарту IEEE 802.11.

ПК – персональный компьютер.

ПО – программное обеспечение.

1 Назначение

Шлюз предназначен для взаимного преобразования и передачи данных протоколов Modbus ASCII/RTU по интерфейсу связи RS-485 и Modbus TCP по беспроводной технологии Wi-Fi. Для протоколов поддерживаются режимы Master и Slave.

Режимы работы шлюза конфигурируются на ПК с помощью Owen Configurator.

Прибор выпускается согласно ТУ 26.30.11-008-46526536-2021.

Шлюз изготавливается в двух модификациях, которые отличаются напряжением питания:

- **МКОН-230.WiFi** – номинальное напряжение питания 230 В переменного тока;
- **МКОН-24.WiFi** – номинальное напряжение питания 24 В постоянного тока.

Наименование шлюза, с учетом его модификации, указано на правой стороне корпуса (см. рисунок ниже).

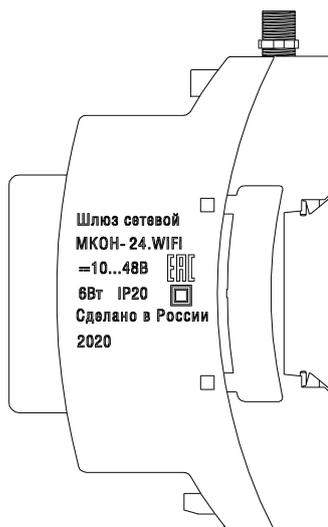


Рисунок 1.1 – Надписи на правой стороне корпуса

2 Технические характеристики и условия эксплуатации

2.1 Технические характеристики

Таблица 2.1 – Характеристики прибора

Группа характеристик	Наименование	Значение	
		МКОН-24.WiFi	МКОН-230.WiFi
Питание	Напряжение питания (номинальное)	10...48 (24) В постоянного тока	85...264 (230) В переменного тока
	Частота тока (номинальная)	–	45...65 (50) Гц
	Максимальная мощность потребления, не более	6 Вт	6 ВА
	Гальваническая изоляция	Есть, дополнительная	Есть, основная усиленная
	Прочность гальванической изоляции	см. раздел 2.2	
RS-485	Поддерживаемые протоколы	Modbus ASCII (Master/Slave), Modbus RTU (Master/Slave)	
	Скорость передачи данных	1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200 бит/с	
	Максимальная длина линии	1200 м	
	Адрес в сети по умолчанию	1	
	Количество Slave-устройств в сети (без повторителей), не более	32	
Wi-Fi	Стандарт	802.11b/g/n	
	Поддерживаемые протоколы	Modbus TCP (Master/Slave)	
	Адрес в сети по умолчанию	192.168.1.99	
	Slave ID по умолчанию (неизменный параметр)	1	
	Количество Slave- устройств в сети, не более	31	
USB	Тип	USB 2.0 (Micro-USB)	
	Питание	Есть	
Корпус	Тип корпуса	Для крепления на DIN-рейку	
	Габаритные размеры	53,6 × 90,0 × 62,0 мм	
	Степень защиты корпуса (ГОСТ 14254)	IP20	
Общие характеристики	Масса, не более	0,15 кг	
	Средний срок службы	10 лет	
	Средняя наработка на отказ, не менее	80 000 ч	

2.2 Гальваническая изоляция

Схема гальванически изолированных узлов и прочность гальванической изоляции прибора приведена на [рисунке 2.1](#).

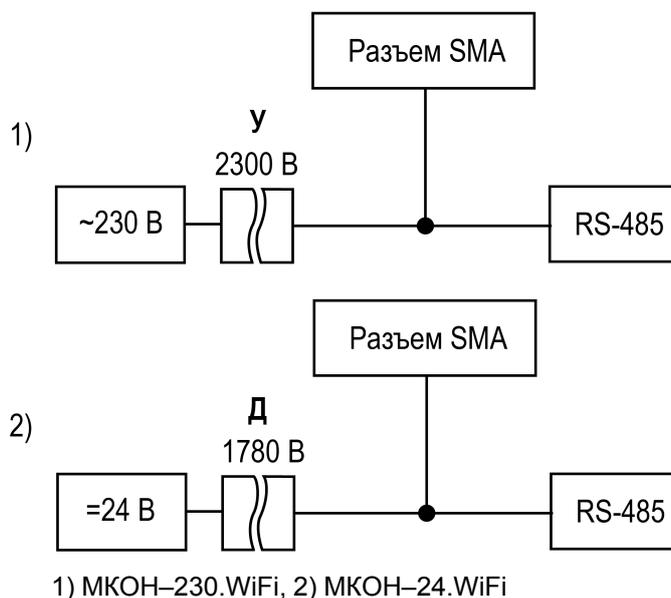


Рисунок 2.1 – Изоляция узлов прибора

Таблица 2.2 – Типы изоляции

Тип	Описание
Дополнительная (Д)	Независимая изоляция, в дополнение к основной изоляции для гарантии защиты от поражения электрическим током в случае отказа основной изоляции. Электрическая прочность дополнительной изоляции прибора проверяется типовыми испытаниями испытательного переменного напряжения различной величины (действующее значение)
Усиленная (У)	Изоляция опасных проводящих частей, которая обеспечивает степень защиты от поражения электрическим током, эквивалентную двойной изоляции



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Значение прочности изоляции указано для испытаний при нормальных климатических условиях, время воздействия — 1 минута по ГОСТ IEC 61131-2-2012.

2.3 Условия эксплуатации

Прибор следует эксплуатировать в следующих условиях:

- температура окружающего воздуха от минус 40 до +55 °С;
- относительная влажность воздуха от 10 до 95 % (при 35 °С без конденсации влаги);
- атмосферное давление от 84 до 106,7 кПа;
- закрытые взрывобезопасные помещения без агрессивных паров и газов.

Прибор отвечает критерию В по электромагнитной совместимости в соответствии с ГОСТ IEC 61131-2-2012.

По устойчивости к механическим воздействиям во время эксплуатации прибор соответствует группе исполнения N2 по ГОСТ Р 52931-2008.

По устойчивости к климатическим воздействиям во время эксплуатации прибор соответствует группе исполнения В4 по ГОСТ Р 52931-2008.

3 Меры безопасности

Во время эксплуатации и технического обслуживания следует соблюдать требования следующих документов:

- ГОСТ 12.3.019–1980;
- «Правила эксплуатации электроустановок потребителей»;
- «Правила охраны труда при эксплуатации электроустановок».



ОПАСНОСТЬ

Во время эксплуатации прибора открытые контакты клеммника находятся под опасным для жизни напряжением.

Прибор следует устанавливать в специализированных шкафах, доступ внутрь которых разрешен только квалифицированным специалистам. Любые подключения к прибору и работы по его техническому обслуживанию следует производить только при отключенном питании прибора и подключенных к нему устройств.

Не допускается попадание влаги на контакты выходных разъемов и внутренние элементы прибора.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Запрещается использование прибора при наличии в атмосфере кислот, щелочей, масел и иных агрессивных веществ.

4 Ввод в эксплуатацию

Для ввода в эксплуатацию шлюза следует:

1. Смонтировать шлюз (см. [раздел 5](#)).
2. Подключить шлюз к источнику питания соответствующего модификации напряжения питания (см. [раздел 6.1](#)).
3. По индикации на лицевой панели убедиться, что отсутствуют ошибки (см. [таблицу 7.2](#)).
4. Настроить конфигурацию шлюза (см. [раздел 8.1](#)).
5. Настроить интерфейс Wi-Fi (см. [раздел 8.2](#)).
6. Отключить питание шлюза.
7. Подключить приборы к шлюзу (см. [раздел 6.3](#)). Подключать следует предварительно настроенные или запрограммированные приборы.
8. Настроить режим работы шлюза (см. [раздел 8.3.1](#)).

5 Монтаж

Прибор следует устанавливать в шкафу электрооборудования. Конструкция шкафа должна обеспечивать защиту прибора от попадания влаги, грязи и посторонних предметов.

Для установки прибора следует:

1. Убедиться в наличии свободного пространства для подключения прибора и прокладки проводов.
2. Закрепить прибор на DIN-рейке или на вертикальной поверхности с помощью винтов.

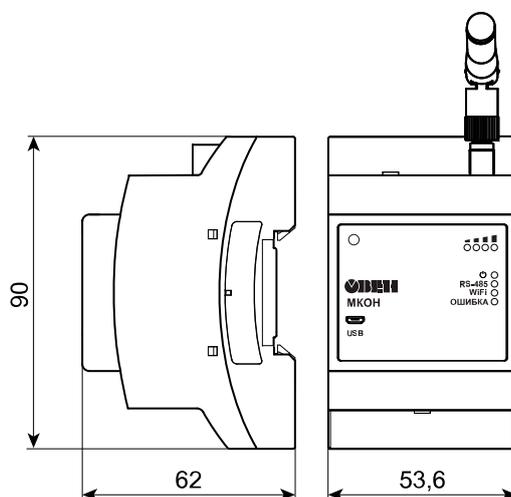


Рисунок 5.1 – Габаритные размеры

3. После монтажа прибора следует подключить антенну в соответствующий разъем.

Для крепления с помощью винтов следует (см. [рисунок 5.2](#)):

1. Выдвинуть пластмассовые крепления на тыльной стороне корпуса до максимального положения (до щелчка). Крепление будет зафиксировано.
2. Закрепить винтами прибор на поверхности через отверстия в креплениях.

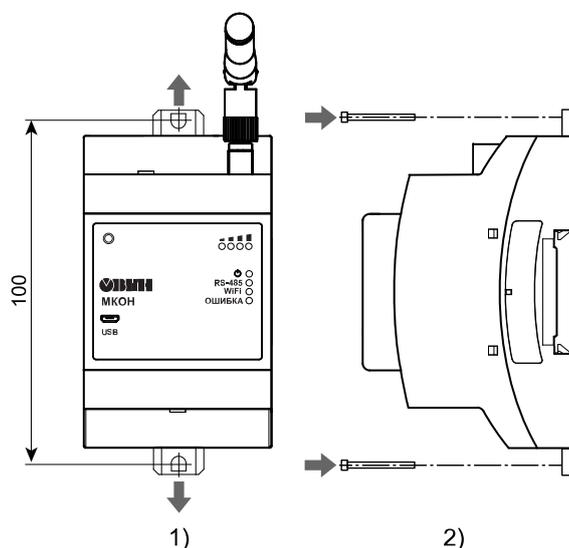


Рисунок 5.2 – Крепление винтами

3. После монтажа прибора следует подключить антенну в соответствующий разъем.



ПРИМЕЧАНИЕ

Крепежные винты не входят в комплект поставки.

6 Подключение

6.1 Рекомендации по подключению



ВНИМАНИЕ

Питание каких-либо устройств от сетевых контактов прибора запрещается.

МКОН-24.WiFi не следует запитывать от распределенных сетей питания 24 В постоянного тока. Прибор следует питать от локального источника питания номинальным напряжением 24 В. Длина кабеля питания от источника до прибора должна быть не более 30 метров.

МКОН-230.WiFi следует питать от 230 В от сетевого фидера, не связанного непосредственно с питанием мощного силового оборудования. Во внешней цепи рекомендуется установить выключатель, обеспечивающий отключение прибора от сети питания.



ВНИМАНИЕ

Подключение и техническое обслуживание производится только при отключенном питании шлюза и подключенных к нему устройств.

Подключение питания следует осуществлять проводом с сечением не менее 0,35 и не более 0,75 мм². При использовании многожильных проводов следует использовать наконечники.



ПРИМЕЧАНИЕ

Не допускается подключение к одной клемме двух и более проводов.

Для работы шлюза должен быть обеспечен выход в Интернет по сети Wi-Fi. Для подключения прибора к сети Wi-Fi следует использовать роутер, который поддерживает стандарт IEEE 802.11. Для подключения шлюза к сети Wi-Fi следует подключить антенну.

6.2 Назначение клемм

Таблица 6.1 – Назначение клемм

МКОН-230.WiFi		МКОН-24.WiFi	
Клемма	Назначение	Клемма	Назначение
1	Питание ~230 В	–	Клемма «–» питания = 24 В
3	Питание ~230 В	+	Клемма «+» питания = 24 В
B	Клемма B линии RS-485	B	Клемма B линии RS-485
A	Клемма A линии RS-485	A	Клемма A линии RS-485
⊥	Клемма подключения экрана RS-485	⊥	Клемма подключения экрана RS-485

6.3 RS-485

Клеммник для подключения по интерфейсу RS-485 находится в нижней части прибора.

Для соединения приборов по интерфейсу RS-485 применяется экранированная витая пара проводов, к которым предъявляются следующие требования: сечение не менее 0,2 мм² и погонная емкость не более 60 пФ/м. Общая длина линии RS-485 не должна превышать 1200 м. На концах линии RS-485 длиной более 10 м следует установить согласующие резисторы 120 Ом.

Линии связи следует подключать с соблюдением полярности. Линия связи A подключается к клемме A прибора, аналогично подключается линия связи B к клемме B.

Для подключения с распределенными сетевыми узлами, чтобы исключить неопределенные состояния сети, применяются подтягивающие резисторы R_{FS} (failsafe – безотказный), которые гарантируют «логическую единицу» на выходе. Подтягивающие резисторы (по умолчанию – 120 Ом) подтягивают линию связи A к питанию, линию связи B – к заземлению.

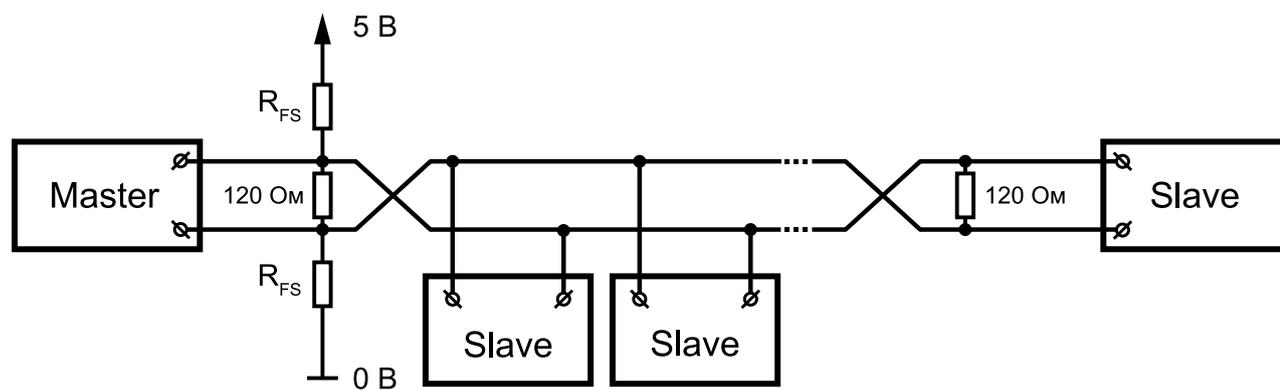


Рисунок 6.1 – Сеть RS-485 с подтягивающими резисторами

Подтягивающие резисторы подключаются к клеммам RS-485 и настраиваются в сетевых настройках шлюза в Owen Configurator (см. [раздел 8.2](#), параметр «Физический режим порта»).

7 Устройство и принцип работы

7.1 Устройство

Прибор выпускается в пластмассовом корпусе. Клеммы закрываются съемными крышками. Основные элементы показаны на рисунке.

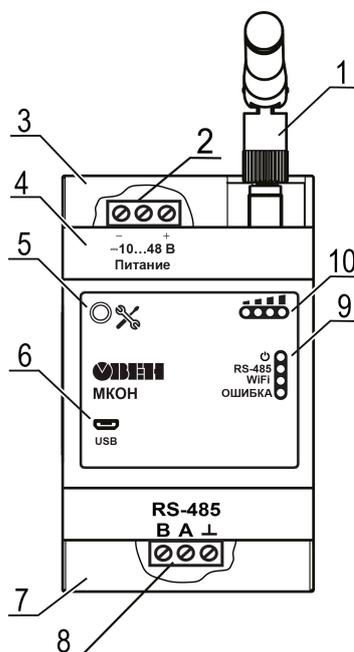


Рисунок 7.1 – Общий вид прибора

Цифрами на рисунке обозначены:

1. Антенна из комплекта поставки.
2. Клеммник питания.
3. Верхняя крышка.
4. Корпус прибора.
5. Сервисная кнопка.
6. Порт micro-USB.
7. Нижняя крышка.
8. Клеммник для подключения по интерфейсу RS-485.
9. Индикаторы состояния прибора.
10. Индикаторы состояния сигнала Wi-Fi.

7.2 Индикация и управление

На лицевой панели прибора расположены элементы индикации и управления:

- 8 светодиодов;
- сервисная кнопка.


Таблица 7.1 – Индикация прибора

Индикатор	Состояние индикатора	Обозначение
	Включены индикаторы состояния сигнала от 1 до 4	Уровень сигнала в сети Wi-Fi
	Индикаторы уровня мигают «бегущей строкой»	Не введены настройки для подключения к точке доступа Wi-Fi Прибор создал собственную точку доступа для конфигурирования
	Включен	Напряжение питания прибора подано
	Мигает	Передача данных по RS-485

Продолжение таблицы 7.1

Индикатор	Состояние индикатора	Обозначение
WiFi ●	Мигает	Передача данных по сети Wi-Fi
 RS-485 ○ WiFi ○ ОШИБКА ○	Светится только индикатор питания	Сбои отсутствуют

Таблица 7.2 – Индикация ошибок

Индикатор	Состояние индикатора	Обозначение
 RS-485 ○ WiFi ○ ОШИБКА ●	Индикатор «Ошибка» мигает и светится светодиод 1	Нет ответа от Wi-Fi модуля Отсутствует питание на Wi-Fi модуле
 RS-485 ○ WiFi ○ ОШИБКА ●	Индикатор «Ошибка» мигает и светится светодиод 2	Некорректно введены данные для подключения к точке доступа Точка доступа отклонила запрос на подключение
 RS-485 ○ WiFi ○ ОШИБКА ●	Индикатор «Ошибка» мигает и светится светодиод 3	Ошибка получения IP-адреса по DHCP от точки доступа Ошибка установки статического IP-адреса
 RS-485 ● WiFi ● ОШИБКА ●	Индикаторы «Питание», «RS-485», «WiFi» и «Ошибка» включены, индикаторы состояния сигнала включаются поочередно	Прогресс обновления встроенного ПО
 RS-485 ● WiFi ● ОШИБКА ●	Включены все индикаторы	Ошибка запуска встроенного ПО. Прибор переведен в режим низкоуровневого обновления с помощью «Мастера прошивки»

Функции сервисной кнопки:

- восстановление заводских настроек (см. [раздел 7.5](#));
- обновление встроенного ПО с помощью «Мастера прошивки» (см. [раздел 7.4](#)).

7.3 Принцип работы

После запуска прибор начинает взаимное преобразование пакетов протоколов Modbus ASCII/RTU и Modbus TCP согласно настройке. Пакеты с данными поступают в шлюз по подключенным интерфейсам. Шлюз настраивается в ПО Owen Configurator, в котором задается режим работы шлюза – Master или Slave, сетевые адреса – адрес прибора в сети RS-485 и IP-адрес в локальной сети, и логика преобразования пакетов. Для slave-устройств в локальной сети также требуется задание соответствия Slave ID протокола Modbus TCP адресам Slave ID в сети RS-485.

Пример

Slave-устройство в локальной сети расположено по IP-адресу *10.2.1.1:502* и имеет встроенный Slave ID – *1*. Для опроса slave-устройства Мастером в сети RS-485 следует установить с помощью Owen Configurator режим преобразования **Master RS-485/Slave Wi-Fi** и соответствие сетевых параметров slave-устройства адресу *1* в сети RS-485. Тогда во время опроса Мастером сети по адресу *1* интерфейса RS-485 будет отправляться запрос через шлюз к заданному slave-устройству в локальной сети.

Перед началом использования следует определиться в каком интерфейсе связи будет находиться Мастер сети и согласно этому предопределять сценарии передачи данных по сети.

Примеры использования шлюза приведены на рисунках ниже.

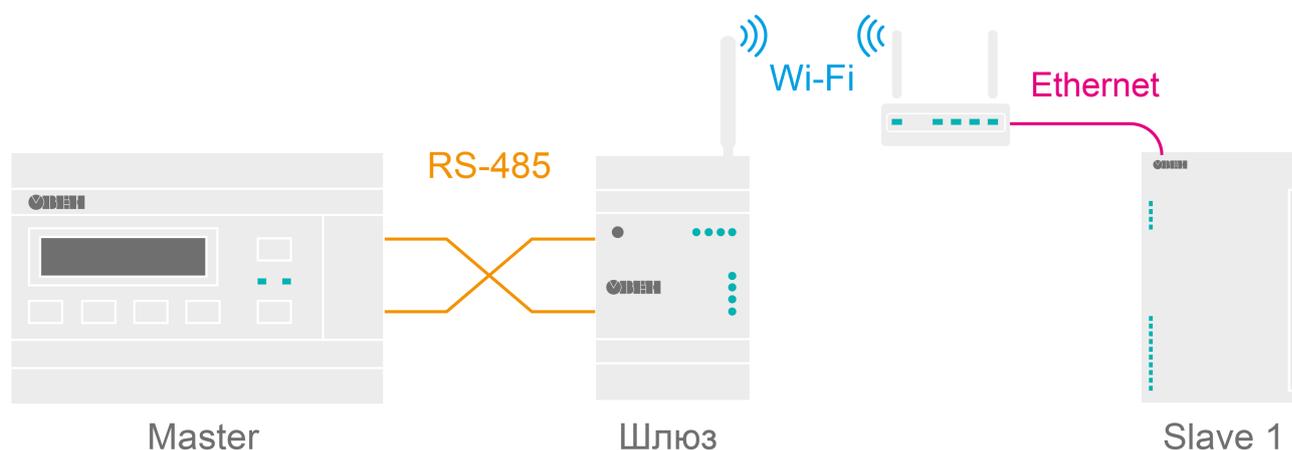


Рисунок 7.2 – Использование шлюза с Мастером сети в интерфейсе RS-485

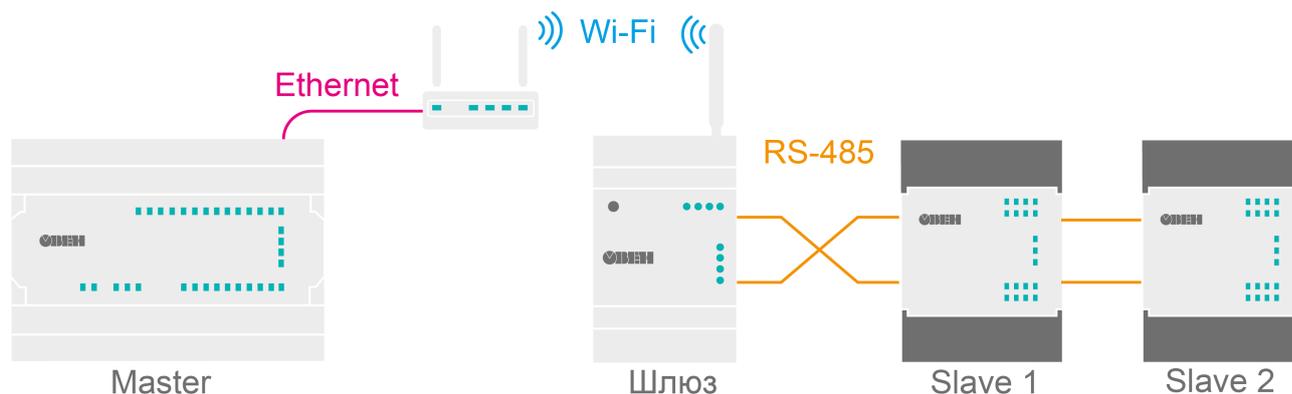


Рисунок 7.3 – Использование шлюза с подчиненными устройствами в интерфейсе RS-485

7.4 Обновление встроенного ПО с помощью Owen Configurator

Для обновления встроенного ПО с помощью Owen Configurator:

1. Подключиться к прибору, как описано в [разделе 8.1](#).
2. Нажать кнопку  в контекстном меню устройства или на панели управления.
3. Выбрать файл встроенного ПО. Дождаться завершения загрузки файла в прибор и завершения процесса прошивки на самом устройстве (индикаторы уровня сигналов будут отображать прогресс обновления встроенного ПО).

Подробная информация о прошивке прибора приведена в справке Owen Configurator.

7.5 Восстановление заводских настроек

Для восстановления заводских настроек следует:

1. Нажать и удерживать кнопку  более 12 секунд.
2. Выключить и включить прибор.

После включения прибор будет работать с настройками по умолчанию.



ПРИМЕЧАНИЕ

После включения шлюз сбросит все сетевые настройки и создаст собственную точку доступа.

8 Настройка

8.1 Подключение к Owen Configurator

Прибор настраивается в [Owen Configurator](#).

Прибор можно подключить к Owen Configurator по интерфейсам:

- USB (разъем Micro-USB);
- Wi-Fi.

8.1.1 Подключение по интерфейсу USB



ПРИМЕЧАНИЕ

Во время подключения прибора к порту USB подача основного питания прибора не требуется. Питание осуществляется от порта USB.



ПРИМЕЧАНИЕ

При питании от USB интерфейс Wi-Fi не работает.

Чтобы найти и добавить в Owen Configurator прибор, подключенный по интерфейсу USB, следует:

1. Подключить прибор к ПК с помощью кабеля USB.
2. Запустить Owen Configurator.
3. Нажать кнопку **Добавить устройства** в главном меню **Проект**. Откроется окно выбора интерфейса подключения и поиска устройств.
4. В выпадающем меню «Интерфейс» выбрать STMicroelectronics Virtual COM Port.



Рисунок 8.1 – Меню выбора интерфейса USB

5. В выпадающем меню выбрать «Протокол» выбрать протокол Owen Auto Detection Protocol.

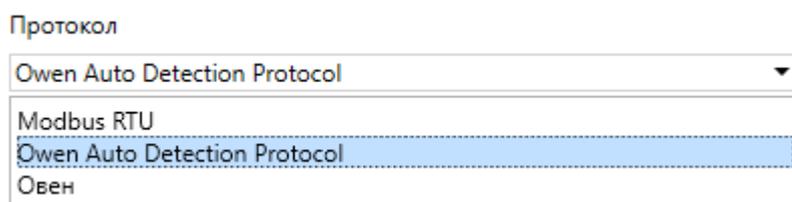


Рисунок 8.2 – Выбор протокола

6. Выбрать «Найти одно устройство».
7. Ввести адрес подключенного устройства (по умолчанию — 1).
8. Нажать кнопку «Найти». В окне отобразится модуль с указанным адресом.
9. Выбрать устройство (отметить галочкой) и нажать «ОК». Устройство будет добавлено в проект.



ПРИМЕЧАНИЕ

Более подробная информация о подключении и работе с приборами приведена в Справке Owen Configurator. Для вызова справки в программе следует нажать клавишу **F1**.

8.1.2 Подключение по интерфейсу Wi-Fi

Во время подключения по интерфейсу Wi-Fi следует подать основное питание на прибор.

Возможны следующие варианты подключения прибора по интерфейсу Wi-Fi:

- через собственную точку доступа прибора;

- через внешнюю сеть Wi-Fi.

Если в приборе не записаны настройки для подключения к сети Wi-Fi, то прибор создает собственную точку доступа.

Подключение через собственную точку доступа

Если в приборе не записаны настройки для подключения к сети Wi-Fi, то после подачи питания шлюз создаст собственную точку доступа «**MKON.WiFi_xxxxxx**». В этом случае, индикаторы уровня сигнала Wi-Fi должны мигать «бегущей строкой» (см. рисунок ниже).



Рисунок 8.3 – Вид индикаторов уровня сигнала Wi-Fi

Чтобы найти и добавить в проект прибор, подключенный через собственную точку доступа, следует:

1. В ПК «Параметры сети и Интернет» выбрать созданную шлюзом точку доступа.

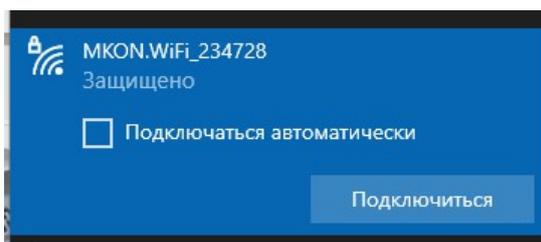


Рисунок 8.4 – Точка доступа



ПРИМЕЧАНИЕ

По умолчанию создается точка доступа вида «**MKON.WiFi_xxxxxx**», где **xxxxxx** – 6 последних цифр заводского номера прибора.

Пароль по умолчанию – **12345678**.

В сетевых настройках шлюза можно изменить SSID и пароль точки доступа (см. [раздел 8.2](#)).

2. Открыть Owen Configurator.
3. Нажать кнопку **Добавить устройства** в главном меню **Проект**. Откроется окно выбора интерфейса подключения и поиска устройств.
4. В выпадающем меню «Интерфейс» выбрать беспроводную сеть (Wi-Fi, Wireless 80211 или другое системное имя, которое определил ПК).

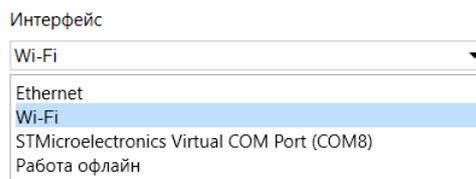


Рисунок 8.5 – Меню выбора интерфейса Wi-Fi

5. Выбрать пункт «Найти одно устройство» и ввести IP-адрес подключенного прибора в строке «IP-адрес».



ПРИМЕЧАНИЕ

Значение IP-адреса по умолчанию (заводская настройка) – **192.168.1.99**.

Если адрес неизвестен, то следует выбрать пункт «Найти несколько устройств» и указать диапазон возможных IP-адресов в строках «Начальный IP адрес» и «Конечный IP адрес» (см. [рисунок 8.6](#)).

6. Нажать кнопку «Найти». В окне отобразится прибор с указанным IP-адресом.
7. Выбрать устройство (отметить галочкой) и нажать «**ОК**». Устройство будет добавлено в проект.

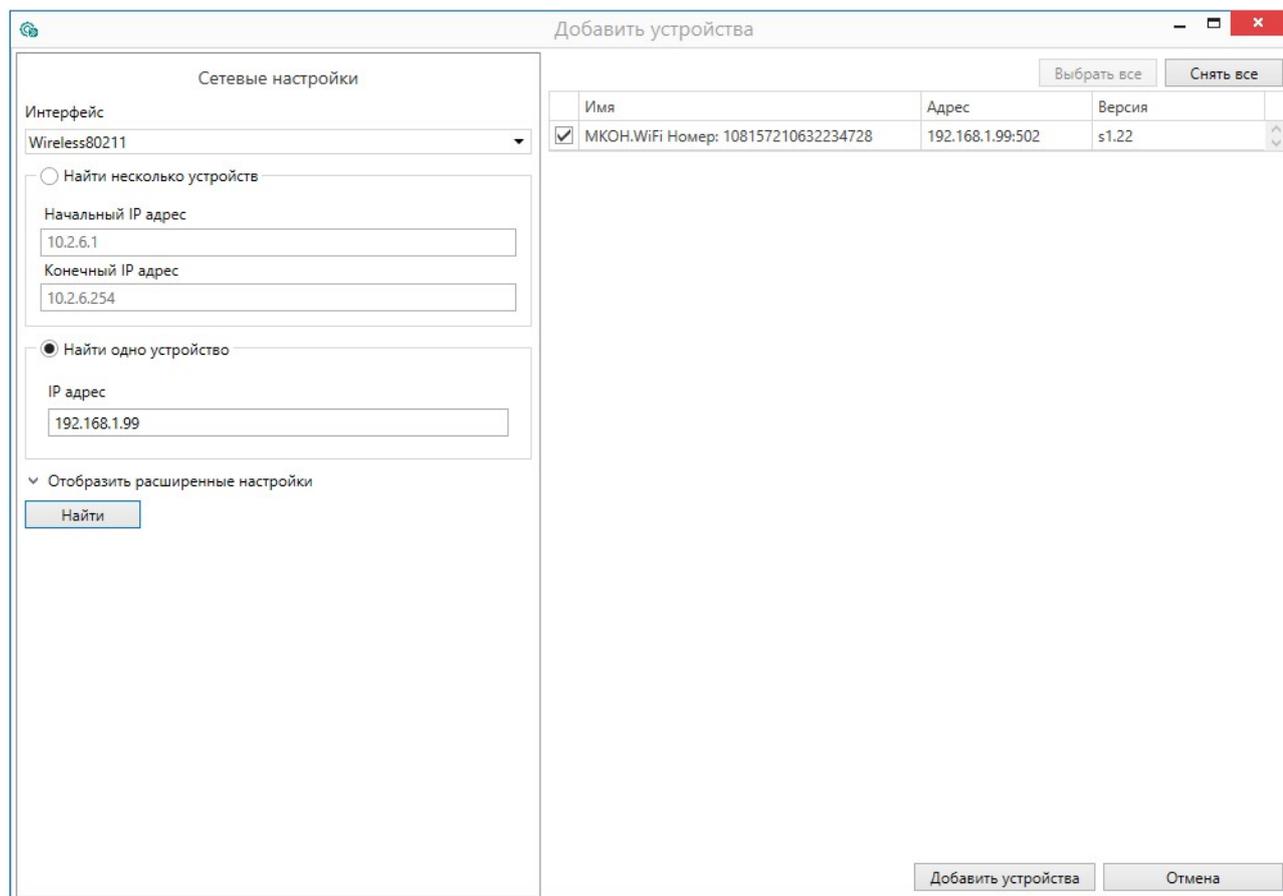


Рисунок 8.6 – Добавление устройства

Подключение через внешнюю точку доступа

Для настройки подключения к внешней сети следует:

1. Подключить прибор к Owen Configurator через собственную точку доступа прибора, как описано выше, или по интерфейсу USB (см. [раздел 8.1.1](#)).
2. В меню «Сетевые настройки» выбрать вкладку «Настройки Wi-Fi/Основной Wi-Fi».

Сетевые настройки	
Настройки Wi-Fi	
Основной Wi-Fi	
SSID	MKON.WiFi_234728
Password	
Режим DHCP	Вкл
Текущий IP адрес	192.168.1.99
Текущая маска подсети	255.255.255.0
Текущий IP адрес шлюза	192.168.1.99
Установить IP адрес	10.2.11.122
Установить маску подсети	255.255.0.0
Установить IP адрес шлюза	10.2.1.1

Рисунок 8.7 – Сетевые настройки

3. В поле «SSID» ввести наименование устройства точки доступа.
4. В поле «Password» ввести пароль устройства точки доступа.
5. Нажать **Записать значения** в главном меню **Проект**.

**ВНИМАНИЕ**

После записи параметров устройства точка доступа прибор доступен для подключения через внешнюю сеть Wi-Fi. Для этого прибор и ПК с установленным Owen Configurator должны быть подключены к одной и той же сети Wi-Fi. Дальнейшее подключение осуществляется тем же способом, что и через собственную точку доступа прибора (пп. 2–7).

8.2 Сетевые настройки

Сетевые настройки шлюза задаются в дереве области настроек параметров Owen Configurator.

Имя	Значение
<div style="display: flex; align-items: center;"> <div> <p>МКОН.WiFi Адрес: 192.168.1.99:502 Номер: 108157210632234728</p> </div> </div>	
Настройки шлюза	
Настройки порта RS-485	
Сетевые настройки	
Настройки Wi-Fi	
Основной Wi-Fi	
SSID	МКОН.WiFi_234728
Password	12345678
Режим DHCP	Вкл
Текущий IP адрес	192.168.1.99
Текущая маска подсети	255.255.255.0
Текущий IP адрес шлюза	192.168.1.99
Установить IP адрес	10.2.11.122
Установить маску подсети	255.255.0.0
Установить IP адрес шлюза	10.2.1.1
Точка доступа Wi-Fi	
DNS сервер 1	8.8.8.8
DNS сервер 2	8.8.4.4
Состояние Wifi	Точка доступа создана
Уровень сигнала	0
Статус прибора	

Рисунок 8.8 – Сетевые настройки

Для применения новых сетевых настроек следует перезагрузить шлюз.

**ПРИМЕЧАНИЕ**

Если шлюз подключен по интерфейсу USB, то следует отключить USB кабель от прибора.

**ПРИМЕЧАНИЕ**

Для восстановления заводских настроек шлюза следует нажать и удерживать сервисную кнопку на 12 секунд.

RS-485

Параметр «Физический режим порта» служит для работы подтягивающих резисторов в сети:

- «Физ.Master» – подтягивающие резисторы включены;
- «Физ.Slave» – подтягивающие резисторы отключены.

Таблица 8.1 – Параметры RS-485

Параметр	Значение
Режим COM-порта	Устанавливается автоматически - RS-485
Скорость COM-порта	Значение скорости выбирается из выпадающего списка - от 300 до 921600
Размер данных	Устанавливается автоматически - 8 бит
Кол. стоп-битов	Выбирается из выпадающего списка - 1 стоп/2 стопа
Контроль четности	Выбирается из выпадающего списка - Нет/Чет/Нечет
RSDL	Задержка ответа по RS-485. По умолчанию значение 0 мс (можно назначить из диапазона 0 до 20 мс)
Идентификатор прибора	От 1 до 255

Основной Wi-Fi

Для обмена данными в сети Wi-Fi должны быть заданы следующие параметры:

Таблица 8.2 – Сетевые настройки

Параметр	Значение
SSID и Password	Точка доступа и пароль для подключения к сети Wi-Fi
IP-адрес	Статический или динамический. Заводская настройка – 192.168.1.99
Маска IP-адреса	Задаёт видимую модулем подсеть IP-адресов других устройств. Заводская настройка – 255.255.255.0
IP-адрес шлюза	Адрес шлюза для выхода в Интернет. Заводская настройка – 192.168.1.1



ПРИМЕЧАНИЕ

MAC-адрес шлюза неизменен и установлен изготовителем. Номер MAC-адреса нанесен на корпусе шлюза.

Динамический IP-адрес шлюза устанавливается DHCP-сервером локальной сети. О наличии DHCP-сервера в участке сети, к которому подключен шлюз, следует уточнить у служб системного администрирования. Для установки динамического IP-адреса параметр «Режим DHCP» должен быть установлен в положение «Вкл».

Статический IP-адрес задается в сетевых настройках или нажатием на сервисную кнопку, параметр «Режим DHCP» должен быть установлен в положение «Выкл» или «Разовая установка кнопкой».

Точка доступа Wi-Fi

Для создания собственной точки доступа шлюза задаются SSID и пароль.



ПРИМЕЧАНИЕ

По умолчанию SSID – «**МКОН.WiFi_xxxxxx**», где **xxxxxx** – 6 последних цифр заводского номера шлюза. Пароль по умолчанию – **12345678**.

8.3 Настройка режима работы шлюза

8.3.1 Стандартная настройка шлюза

После добавления шлюза в проект Owen Configurator становится доступна функция **Настроить шлюз** для выбора режима работы.

Для настройки шлюза следует нажать кнопку  **Настроить шлюз** в контекстном меню шлюза в области устройств или во вкладке **Проект** в главном меню.

Для шлюза доступны режимы работы:

- Master в сети Wi-Fi/Slave в сети RS-485;
- Master в сети RS-485/Slave в сети Wi-Fi.



ПРИМЕЧАНИЕ

В Конфигураторе в окне «Настройка шлюза» режимы работы обозначены одинаково для МКОН с Ethernet и МКОН с Wi-Fi.

Для МКОН с Wi-Fi режим работы:

- «Master в сети Wi-Fi-Slave в сети RS-485», соответствует «Master в сети Ethernet-Slave в сети RS-485»;
- «Master в сети RS-485-Slave в сети Wi-Fi», соответствует «Master в сети RS-485-Slave в сети Ethernet».

В зависимости от выбранного режима работы в левой верхней части окна отображается условная схема подключения.

В области настроек параметров также отображаются сетевые параметры интерфейсов, которые считываются из шлюза.



ПРИМЕЧАНИЕ

В окне настройки шлюза изменение сетевых параметров недоступно. Для изменения сетевых параметров следует внести изменения в дерево настроек прибора и записать параметры в прибор. Во время повторного открытия функции настроек шлюза считаются измененные параметры.

Master в сети Wi-Fi/Slave в сети RS-485

Режим работы «Master в сети Wi-Fi/Slave в сети RS-485» подразумевает, что шлюз подключен к Мастеру через интерфейс Wi-Fi и подключен к подчиненным устройствам через интерфейс RS-485 (см. [рисунок 8.9](#)).

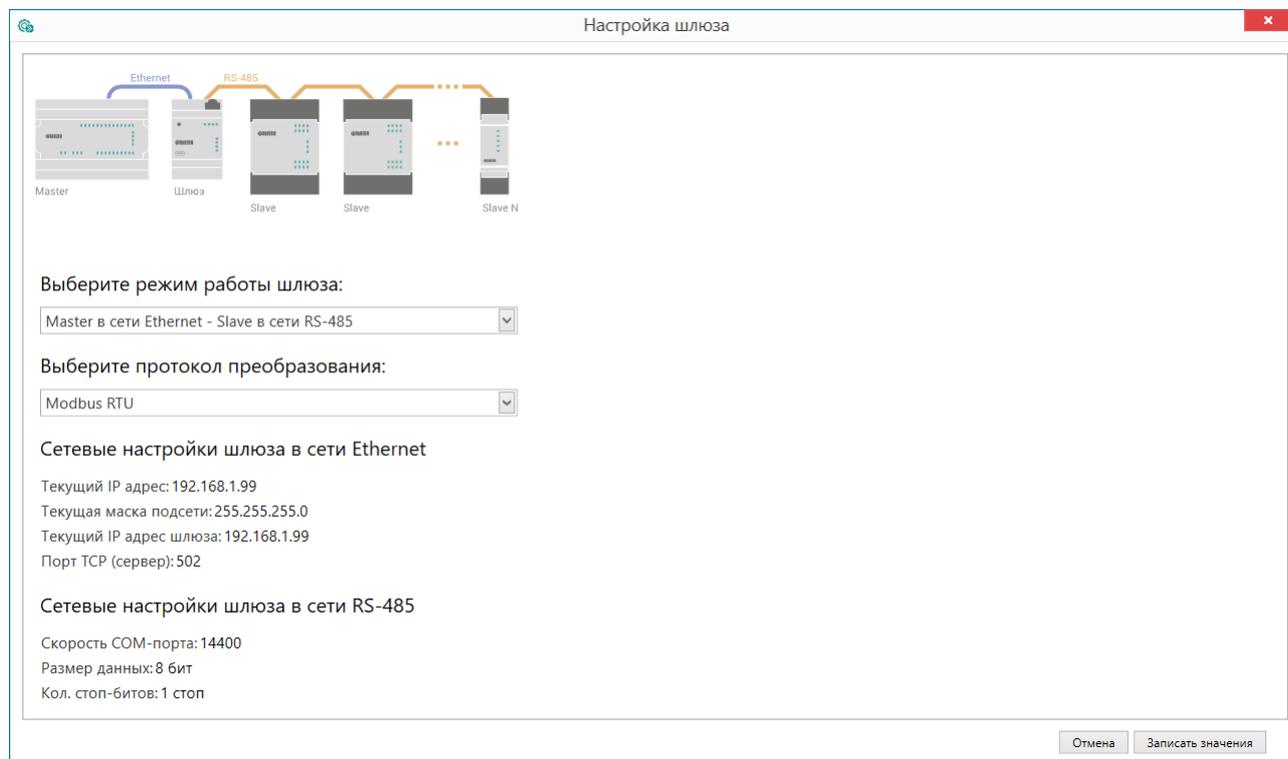


Рисунок 8.9 – Настройки шлюза Master Wi-Fi/Slave RS-485



ПРИМЕЧАНИЕ

Устройства в сети RS-485 не могут иметь адрес равный 1, так как данный адрес зарезервирован за шлюзом и не может быть изменен. Все входящие пакеты со значением Slave ID равным 1 будут попадать под системное правило маршрутизации и будут перенаправлены к собственным регистрам шлюза, подробнее см. Приложение [Ручная настройка](#).

В режиме Master в сети Wi-Fi/Slave в сети RS-485 для шлюза можно выбрать протокол преобразования:

- Modbus ASCII;
- Modbus RTU.

Master RS-485/Slave Wi-Fi

Режим работы Master RS-485/Slave Wi-Fi подразумевает, что Мастер сети находится в сети RS-485 (см. [рисунок 8.10](#)).

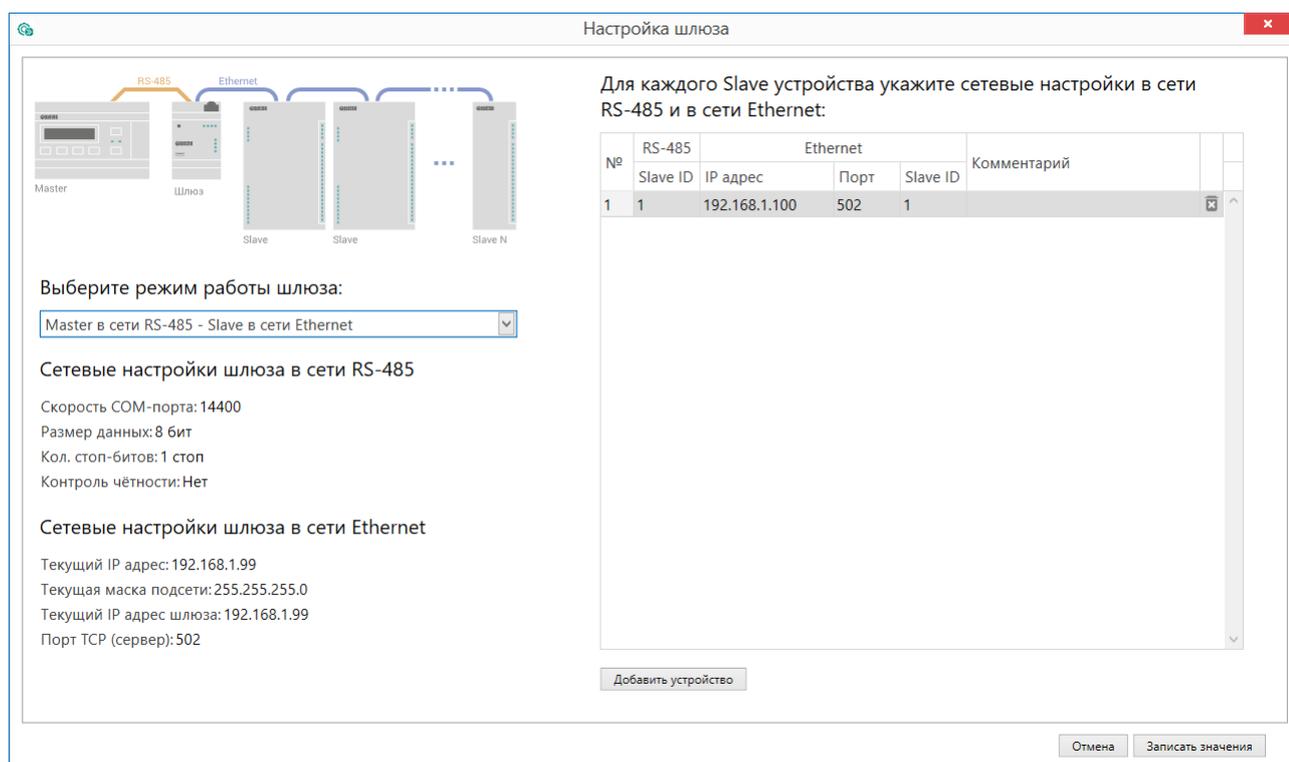


Рисунок 8.10 – Настройки шлюза Master RS-485/Slave Wi-Fi

Если выбран режим с Мастером сети в интерфейсе RS-485, то в правой области окна следует задать соответствия сетевых параметров устройств в сети RS-485 (Slave ID) IP-адресам, портам и Slave ID в сети Wi-Fi. Для удобства каждому устройству можно добавить комментарий.

№	RS-485	Ethernet			Комментарий
	Slave ID	IP адрес	Порт	Slave ID	
1	1	192.168.1.100	502	3	MB210-101 №1
2	2	192.168.1.101	502	6	МУ210-501 №1
3	3	192.168.1.102	502	9	МУ210-501 №2

Рисунок 8.11 – Соответствие адресов устройств

**ПРИМЕЧАНИЕ**

Slave ID прибора для протокола Modbus TCP см. в документации к устройству.

**ПРИМЕЧАНИЕ**

В режиме работы Master RS-485/Slave Wi-Fi шлюз может одновременно поддерживать два TCP/IP соединения. Если количество Slave-устройств больше двух, то возникают дополнительные задержки, связанные с переключением TCP/IP соединений.

Для добавления нового устройства в таблицу следует нажать на кнопку **Добавить устройство** ниже.

Чтобы удалить устройство из таблицы, следует нажать кнопку **Удалить устройство** в строке устройства.

**ПРИМЕЧАНИЕ**

Максимальное количество Slave-устройств в режиме работы Master RS-485/Slave Wi-Fi – 31.

8.3.2 Ручная настройка шлюза

В окне параметров Owen Configurator для ручной настройки используется вкладка «Настройка шлюза».

Имя	Значение
▲ Настройки шлюза	
▲ Настройки режимов	
Задержка между пакетами	5
Режим порта RS-485	master <input type="button" value="v"/>
Время ожидания ответа	300
▲ Настройки маршрутизации	
R0	27:0:1:0:0:S:P
R1	
R2	

Рисунок 8.12 – Настройки шлюза

Ручная настройка требуется только для частных случаев, для стандартной настройки рекомендуется использовать функцию «Настроить шлюз» (см. [раздел 8.3.1](#)).

Подробное описание ручной настройки приведено в Приложении [Настройка маршрутизации А.2](#).

9 Техническое обслуживание

Во время выполнения работ по техническому обслуживанию прибора следует соблюдать требования безопасности из [раздела 3](#).

Техническое обслуживание прибора проводится не реже одного раза в 6 месяцев и включает следующие процедуры:

- проверка крепления прибора;
- проверка винтовых соединений;
- удаление пыли и грязи с клеммника прибора.

10 Маркировка

На корпус прибора нанесены:

- наименование прибора;
- степень защиты корпуса по ГОСТ IEC 61131-2–2012;
- напряжение питания;
- потребляемая мощность;
- класс защиты от поражения электрическим током по ГОСТ IEC 61131-2–2012;
- знак соответствия требованиям ТР ТС (EAC);
- страна-изготовитель;
- заводской номер прибора;
- MAC-адрес.

На потребительскую тару нанесены:

- наименование прибора;
- знак соответствия требованиям ТР ТС (EAC);
- страна-изготовитель;
- заводской номер прибора;
- дата изготовления прибора.

11 Упаковка

Прибор упаковывается в соответствии с ГОСТ 23088–1980 в потребительскую тару, выполненную из коробочного картона согласно ГОСТ 7933–1989.

Для почтовой пересылки прибор упаковывается согласно ГОСТ 9181–1974.

12 Транспортирование и хранение

Прибор должен транспортироваться в закрытом транспорте любого вида. В транспортных средствах тара должна крепиться согласно правилам, действующим на соответствующих видах транспорта.

Условия транспортирования должны соответствовать условиям 5 ГОСТ 15150 при температуре окружающего воздуха от –25 до +55 °С с соблюдением мер защиты от ударов и вибраций.

Прибор следует перевозить в транспортной таре поштучно или в контейнерах.

Условия хранения в таре на складе изготовителя и потребителя должны соответствовать условиям 1 ГОСТ 15150. В воздухе не должны присутствовать агрессивные примеси.

Прибор следует хранить на стеллажах.

13 Комплектность

Наименование	Количество
Прибор	1 шт.
Антенна внешняя Wi-Fi, разъем RP-SMA	1 шт.
Комплект крышек	1 к-т
Заглушка для разъема microUSB	1 шт.
Руководство по эксплуатации	1 экз.
Паспорт и Гарантийный талон	1 экз.



ПРИМЕЧАНИЕ

Изготовитель оставляет за собой право внесения дополнений в комплектность прибора.

14 Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует соответствие прибора требованиям ТУ при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования, хранения и монтажа.

Гарантийный срок эксплуатации – **24 месяца** со дня продажи.

В случае выхода прибора из строя в течение гарантийного срока при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования, хранения и монтажа предприятие-изготовитель обязуется осуществить его бесплатный ремонт или замену.

Порядок передачи прибора в ремонт содержится в паспорте и в гарантийном талоне.

Приложение А. Ручная настройка

В Owen Configurator можно вручную задать параметры обмена шлюза. Ручная настройка требуется только для частных случаев, для стандартной настройки рекомендуется использовать функцию «Настроить шлюз» (см. [раздел 8.3.2](#)).

В окне параметров Owen Configurator для ручной настройки используются следующие вкладки:

- Настройка режимов;
- Настройка маршрутизации.

А.1 Настройка режимов

Задержка между пакетами

Параметр «Задержка между пакетами» работает только в режиме **Master в сети Wi-Fi/Slave в сети RS-485**. Параметр следует использовать, если Slave-устройствам требуется дополнительное время для подготовки к следующему обмену. Параметр «Задержка между пакетами» задается в миллисекундах.

Временная диаграмма, поясняющая принцип работы параметра «Задержка между пакетами», изображена на рисунке ниже.

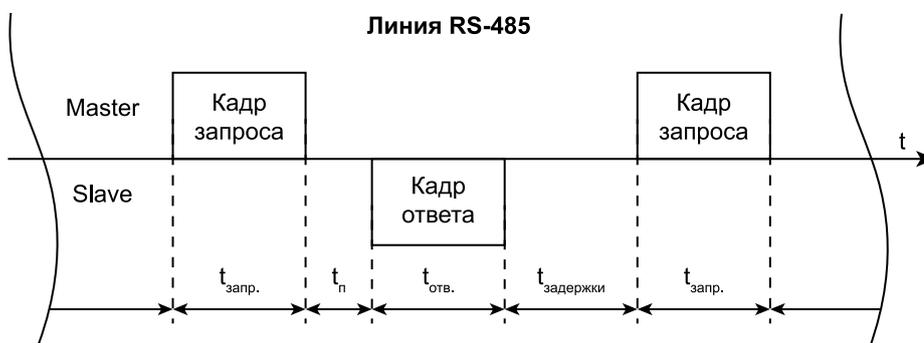


Рисунок А.1 – Временная диаграмма поясняющая принцип работы параметра «Задержка между пакетами»

Обозначения на рисунке:

- $t_{запр.}$ – время, за которое Master передает кадр запроса;
- $t_{п}$ – время обработки запроса от Master;
- $t_{отв.}$ – время, за которое Slave передает кадр ответа;
- $t_{задержки}$ – время подготовки к следующему обмену.

Параметр «Время ожидания»

Параметр определяет время ожидания ответа от Slave устройства. Если время ожидания превышает заданное, то шлюз направит Master сети сообщение об ошибке. Диапазон значений от 50 до 5000 мс.

Параметр «Режим порта RS-485»

Параметр определяет режим работы порта RS-485 по отношению к устройствам сети RS-485. Для режима **Master в сети Wi-Fi/Slave в сети RS-485** параметр должен быть установлен в значение **master**. Для режима **Master в сети RS-485/Slave в сети Wi-Fi** – в значение **slave**.

О параметре «Физический режим порта RS-485» см. [раздел 8.2](#).

А.2 Настройка маршрутизации

Во вкладке «Настройка маршрутизации» можно задать собственные правила для преобразования данных. Шлюз разбирает записи правил маршрутизации сверху вниз (от R1 до R31), проверяя соответствие разбираемого пакета текущему правилу. Если пакет попадает под правило маршрутизации, то дальнейший поиск записей не происходит и пакет пересылается в соответствии с таблицей маршрутизации. По умолчанию первая запись `27:0:1:0:0:S:P` является системной и не может быть изменена. Шлюз позволяет создать до 31 правила маршрутизации.

Правило маршрутизации записывается в виде строки, где каждое поле отделяется двоеточием «:».

Таблица А.1 – Формат правила маршрутизации на примере системной записи

Входящий пакет			Исходящий пакет			Протокол
Код интерфейса	Порт (не используется)	Slave ID	Код интерфейса/IP-адрес	Порт (опционально)	Slave ID	
27	0	1	0	0	S	P

**ПРИМЕЧАНИЕ**

Подробнее о параметрах и регистрах правил маршрутизации см. в Приложении [Параметры и регистры Modbus](#).

Таблица А.2 – Значения поля Код интерфейса для входящего пакета

Код интерфейса (Hex)	Значение
0x27	Сервисный код для связи с конфигуратором
0x40	RS-485
0x06	Wi-Fi

Таблица А.3 – Значения поля Код интерфейса для исходящего пакета

Код интерфейса (Hex)/ IP-адрес (Hex)	Значение
0x40	RS-485
0A0219D2 (пример IP-адреса Slave-устройства в формате Hex)	10.2.25.210, где 0x0A – 10; 0x02 – 2; 0x19 – 25; 0xD2 – 210
0x00	Доступ к регистрам шлюза

Таблица А.4 – Значения порта входящего пакета

Порт (Hex)	Значение
0x00	Поле не используется (по умолчанию – 0)

Таблица А.5 – Значения порта исходящего пакета

Порт (Hex)	Значение
0x00	Порт не задействован (RS-485)
0x01–0xFFFF	Номер TCP-порта

Поле **Slave ID** устанавливает связь между ID устройства в сети Master и Slave и может принимать значения, представленные в таблице ниже.

Таблица А.6 – Значение поля Slave ID входящего пакета

Slave ID	Значение
0x00–0xFF	Адрес (ID) устройства (Hex)
G	Обрабатывать пакеты с любым Slave ID

Таблица А.7 – Значение поля Slave ID исходящего пакета

Slave ID	Значение
0x00–0xFF	Адрес (ID) устройства (Hex)
S	Не менять Slave ID входящего пакета

Протокол входящего пакета определяется шлюзом автоматически, протокол исходящего пакета устанавливается в соответствии с полем **Протокол**.

Таблица А.8 – Значения поля Протокол

Код протокола	Значение
A	Modbus ASCII
P	Modbus TCP
R	Modbus RTU

Пример преобразования из протоколов Modbus ASCII/RTU в Modbus TCP

Master-устройство находится в сети RS-485, Slave-устройство находится в сети Wi-Fi.

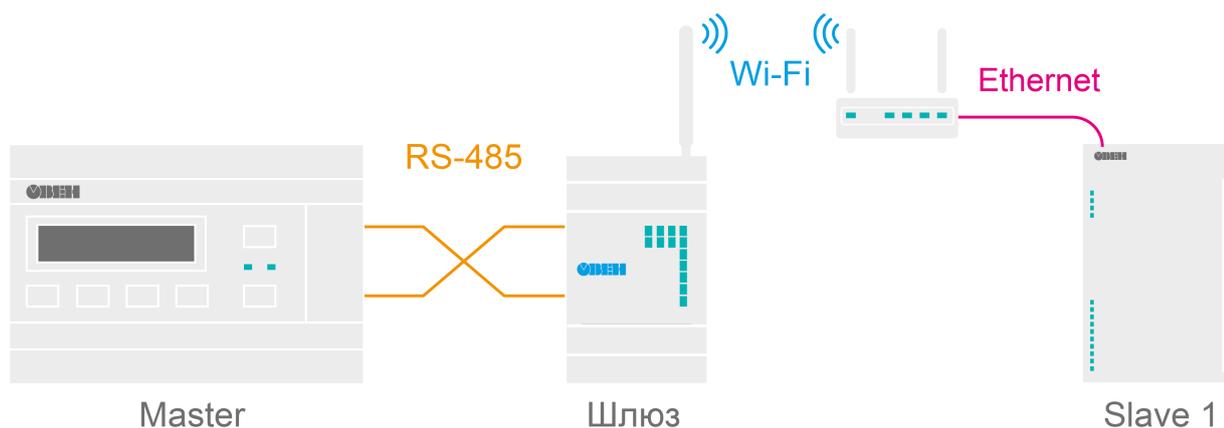


Рисунок А.2 – Схема подключения

Таблица А.9 – Сетевые настройки подключенных к шлюзу устройств

Master		Slave	
Параметр	Значение	Параметр	Значение
Интерфейс	RS-485	Интерфейс	Wi-Fi
Протокол	Modbus ASCII/RTU	Протокол	Modbus TCP
Скорость	9600 кбит/с	Адрес устройства (ID)	1 (Hex – 0x01)
Размер данных	8 бит	IP-адрес	10.2.25.210 (Hex – 0A0219D2)
Количество стоп-битов	1	TCP-порт	502 (Hex – 1F6)
Контроль четности	Нет	Шлюз	10.2.1.1
–	–	Маска сети	255.255.0.0

Таблица А.10 – Сетевые настройки шлюза

Интерфейс RS-485 (код интерфейса – 0x40)		Интерфейс Wi-Fi	
Параметр	Значение	Параметр	Значение
Протокол	Автоопределение (ASCII/RTU)	Протокол	Modbus TCP (код протокола – P)
Скорость	9600 кбит/с	Адрес устройства (ID)	1 (Hex – 0x01)
Размер данных	8 бит	IP-адрес	10.2.25.211
Количество стоп-битов	1	TCP-порт	502 (Hex – 1F6)
Контроль четности	Нет	Шлюз	10.2.1.1
Режим порта RS-485	Slave	Маска сети	255.255.0.0

Запись правила маршрутизации имеет вид **40:0:10:0A0219D2:1F6:1:P** и раскрыта в таблице ниже.

Таблица А.11 – Раскрытие записи правила маршрутизации

Входящий пакет			Исходящий пакет			Протокол
Код интерфейса/IP-адрес	Порт (не используется)	Slave ID	Код интерфейса/IP-адрес	Порт (опционально)	Slave ID	
0x40	0x00 (не используется)	0x10	0x0A0219D2	0x1F6	0x01	P

Slave ID входящего пакета однозначно указывает на Slave-устройство в сети Wi-Fi с определенным IP-адресом, TCP-портом и собственным Slave ID. Пакеты, отправленные Master-устройством на адрес 16 (Hex – 0x10) в сети RS-485, будут перенаправлены на IP-адрес 10.2.25.210 (Hex – 0x0A0219D2), TCP-порт 502 (Hex – 0x1F6) и Slave ID 1 (Hex – 0x01) устройства в сети Wi-Fi. Протокол Modbus ASCII/RTU будет сконвертирован в протокол Modbus TCP (код протокола – P).

И **ПРИМЕЧАНИЕ**
В качестве кода интерфейса исходящего пакета используется Hex-представление IP-адреса, а не код интерфейса Wi-Fi (Hex – 0x06).

И **ПРИМЕЧАНИЕ**
Для перенаправления всех пакетов на указанное Slave-устройство следует установить в поле Slave ID входящего пакета значение G (обрабатывать пакеты с любым Slave ID). Стоит учитывать, что правила маршрутизации, написанные ниже правила с кодом G, обработаны не будут, в соответствии с [порядком](#) разбора таблицы маршрутизации.

Пример преобразования из протокола Modbus TCP в Modbus ASCII/RTU

Master-устройство находится в сети Wi-Fi, Slave-устройство находится в сети RS-485.



Рисунок А.3 – Схема подключения

Таблица А.12 – Сетевые настройки подключенных к шлюзу устройств

Master		Slave	
Параметр	Значение	Параметр	Значение
Интерфейс	Wi-Fi	Интерфейс	RS-485
Протокол	Modbus TCP	Протокол	Modbus RTU
IP-адрес	10.2.25.210 (Hex – 0A0219D2)	Устройство	Slave 1 Slave 2
Шлюз	10.2.1.1	Адрес	2 3
Маска сети	255.255.0.0	Скорость	9600 кбит/с
-		Размер данных	8 бит
		Количество стоп-битов	1
		Контроль четности	Нет

Таблица А.13 – Сетевые настройки шлюза

Интерфейс Wi-Fi (код интерфейса – 0x06)		Интерфейс RS-485 (код интерфейса – 0x40)	
Параметр	Значение	Параметр	Значение
Протокол	Modbus TCP	Протокол	Modbus RTU (код протокола – R)
Адрес устройства (ID)	1*	Скорость	9600 кбит/с
IP-адрес	10.2.25.211	Размер данных	8 бит
TCP-порт	502*	Количество стоп-битов	1
Шлюз	10.2.1.1	Контроль четности	Нет
Маска сети	255.255.0.0	Режим порта RS-485	Master

И **ПРИМЕЧАНИЕ**
* Значение не изменяется для интерфейса Wi-Fi.

Запись правила маршрутизации имеет вид **6:0:G:40:0:S:R** и раскрыта в таблице ниже.

Таблица А.14 – Раскрытие записи правила маршрутизации

Входящий пакет			Исходящий пакет			Протокол
Код интерфейса/IP-адрес	Порт (не используется)	Slave ID	Код интерфейса/IP-адрес	Порт (опционально)	Slave ID	
0x06	0x00 (не используется)	G	0x40	0x00 (не задействован)	S	R

Если в поле Slave ID входящего пакета установлено значение **G**, шлюз пересылает все пакеты из сети Wi-Fi (Hex – 0x06) в сеть RS-485 (Hex – 0x40), кроме входящих пакетов со Slave ID равным 1.



ПРИМЕЧАНИЕ

Устройства в сети RS-485 не могут иметь адрес равный 1, если в Slave ID входящего пакета установлено значение **G**, потому что данный адрес зарезервирован за шлюзом и не может быть изменен. Таким образом, все входящие пакеты со значением Slave ID равным 1 будут попадать под системное правило маршрутизации **27:0:1:0:0:S:P**. Если изменить адрес Slave-устройства невозможно, то можно применить следующее правило маршрутизации: **6:0:DE:40:0:1:R** (пакеты направленные на адрес 0xDE (Dec – 222) будут перенаправлены на Slave-устройство с адресом 1). Данное правило маршрутизации следует поставить выше правила со значением **G** в соответствии с [порядком](#) разбора таблицы маршрутизации.

Исходящий пакет будет иметь точно такой же Slave ID, как и у входящий пакет, так как поле Slave ID исходящего пакета имеет значение **S**. Протокол Modbus TCP будет сконvertирован в протокол Modbus RTU (код протокола – **R**).



ПРИМЕЧАНИЕ

Для конвертации протокола Modbus TCP в протокол Modbus ASCII следует установить в поле Код протокола значение **A**.

Приложение Б. Параметры и регистры Modbus

Параметры и регистры Modbus шлюза можно посмотреть в Owen Configurator в меню **Параметры устройства**.

Таблица Б.1 – Параметры и регистры Modbus

Параметр	Группа	Адрес	Адрес (hex)	Количество регистров	Функция чтения	Функция записи	Тип данных
Задержка между пакетами	Настройки режимов	1542	0x0606	1	3	16	Unsigned 8
Режим порта RS-485	Настройки режимов	1540	0x0604	1	3	16	Enum 2
Время ожидания ответа	Настройки режимов	1546	0x060A	1	3	16	Unsigned 16
Настройки маршрутизации							
R0*	Настройки маршрутизации	1008	0x03F0	16	3	-	String 256
R1	Настройки маршрутизации	1024	0x0400	16	3	16	String 256
R2	Настройки маршрутизации	1040	0x0410	16	3	16	String 256
R3	Настройки маршрутизации	1056	0x0420	16	3	16	String 256
R4	Настройки маршрутизации	1072	0x0430	16	3	16	String 256
R5	Настройки маршрутизации	1088	0x0440	16	3	16	String 256
R6	Настройки маршрутизации	1104	0x0450	16	3	16	String 256
R7	Настройки маршрутизации	1120	0x0460	16	3	16	String 256
R8	Настройки маршрутизации	1136	0x0470	16	3	16	String 256
R9	Настройки маршрутизации	1152	0x0480	16	3	16	String 256
R10	Настройки маршрутизации	1168	0x0490	16	3	16	String 256
R11	Настройки маршрутизации	1184	0x04A0	16	3	16	String 256
R12	Настройки маршрутизации	1200	0x04B0	16	3	16	String 256
R13	Настройки маршрутизации	1216	0x04C0	16	3	16	String 256
R14	Настройки маршрутизации	1232	0x04D0	16	3	16	String 256
R15	Настройки маршрутизации	1248	0x04E0	16	3	16	String 256
R16	Настройки маршрутизации	1264	0x04F0	16	3	16	String 256
R17	Настройки маршрутизации	1280	0x0500	16	3	16	String 256
R18	Настройки маршрутизации	1296	0x0510	16	3	16	String 256
R19	Настройки маршрутизации	1312	0x0520	16	3	16	String 256

Продолжение таблицы Б.1

Параметр	Группа	Адрес	Адрес (hex)	Количество регистров	Функция чтения	Функция записи	Тип данных
R20	Настройки маршрутизации	1328	0x0530	16	3	16	String 256
R21	Настройки маршрутизации	1344	0x0540	16	3	16	String 256
R22	Настройки маршрутизации	1360	0x0550	16	3	16	String 256
R23	Настройки маршрутизации	1376	0x0560	16	3	16	String 256
R24	Настройки маршрутизации	1392	0x0570	16	3	16	String 256
R25	Настройки маршрутизации	1408	0x0580	16	3	16	String 256
R26	Настройки маршрутизации	1424	0x0590	16	3	16	String 256
R27	Настройки маршрутизации	1440	0x05A0	16	3	16	String 256
R28	Настройки маршрутизации	1456	0x05B0	16	3	16	String 256
R29	Настройки маршрутизации	1472	0x05C0	16	3	16	String 256
R30	Настройки маршрутизации	1488	0x05D0	16	3	16	String 256
R31	Настройки маршрутизации	1504	0x05E0	16	3	16	String 256
Настройки порта RS-485							
Режим COM-порта*	Настройки порта RS-485	520	0x0208	1	3	16	Enum 1
Скорость COM-порта	Настройки порта RS-485	521	0x0209	1	3	16	Enum 14
Размер данных	Настройки порта RS-485	522	0x020A	1	3	16	Enum 2
Кол. стоп-битов	Настройки порта RS-485	523	0x020B	1	3	16	Enum 2
Контроль чётности	Настройки порта RS-485	524	0x020C	1	3	16	Enum 3
RSDL	Настройки порта RS-485	525	0x020D	1	3	16	Unsigned 8
Идентификатор прибора	Настройки порта RS-485	527	0x020F	1	3	16	Unsigned 8
Настройки Wi-Fi							
DNS сервер 1	Настройки Wi-Fi	12	0x000C	2	3	16	Unsigned 32
DNS сервер 2	Настройки Wi-Fi	14	0x000E	2	3	16	Unsigned 32
Состояние Wifi	Настройки Wi-Fi	61874	0xF1B2	1	3	-	Enum 10
Уровень сигнала	Настройки Wi-Fi	61766	0xF146	1	3	-	Signed 16
Основной Wi-Fi							
SSID	Основной Wi-Fi	61767	0xF147	16	3	16	String 256

Продолжение таблицы Б.1

Параметр	Группа	Адрес	Адрес (hex)	Количество регистров	Функция чтения	Функция записи	Тип данных
Password	Основной Wi-Fi	61784	0xF158	16	3	16	String 256
Режим DHCP	Основной Wi-Fi	61764	0xF144	1	3	16	Enum 2
Текущий IP адрес*	Основной Wi-Fi	61746	0xF132	2	3	-	Unsigned 32
Текущая маска подсети*	Основной Wi-Fi	61748	0xF134	2	3	-	Unsigned 32
Текущий IP адрес шлюза*	Основной Wi-Fi	61750	0xF136	2	3	-	Unsigned 32
Установить IP адрес	Основной Wi-Fi	61740	0xF12C	2	3	16	Unsigned 32
Установить маску подсети	Основной Wi-Fi	61742	0xF12E	2	3	16	Unsigned 32
Установить IP адрес шлюза	Основной Wi-Fi	61744	0xF130	2	3	16	Unsigned 32
Точка доступа Wi-Fi							
SSID	Точка доступа Wi-Fi	61841	0xF191	16	3	16	String 256
Password	Точка доступа Wi-Fi	61858	0xF1A2	16	3	16	String 256
Статус прибора							
Статус прибора*	Статус прибора	61620	0xF0B4	2	3	-	Unsigned 32
 ПРИМЕЧАНИЕ * Неизменяемые параметры.							



Россия, 111024, Москва, 2-я ул. Энтузиастов, д. 5, корп. 5
тел.: +7 (495) 641-11-56, факс: (495) 728-41-45
тех. поддержка 24/7: 8-800-775-63-83, support@owen.ru
отдел продаж: sales@owen.ru
www.owen.ru
рег.:1-RU-93073-1.24