

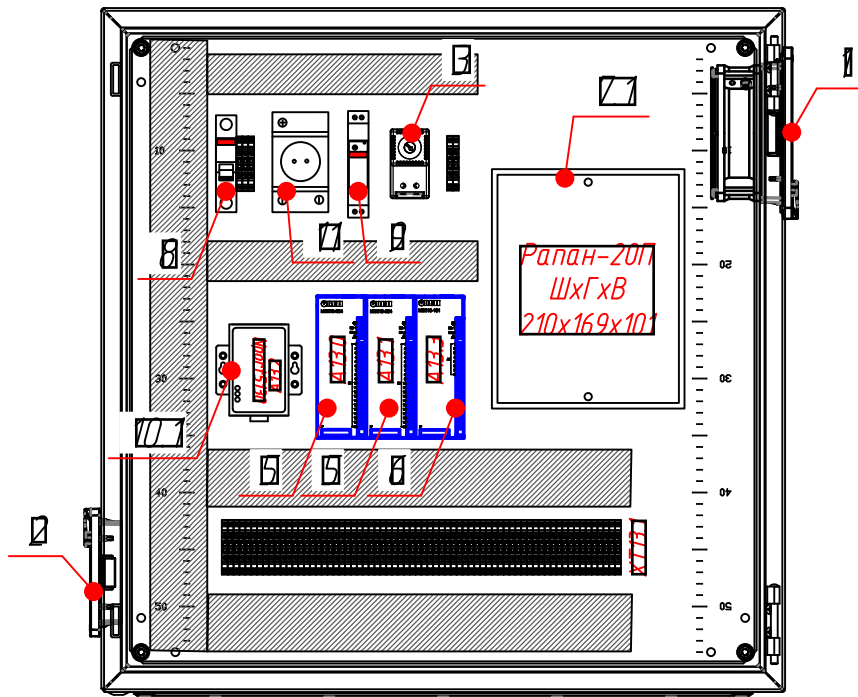



Вид спереди
(дверь не показана)

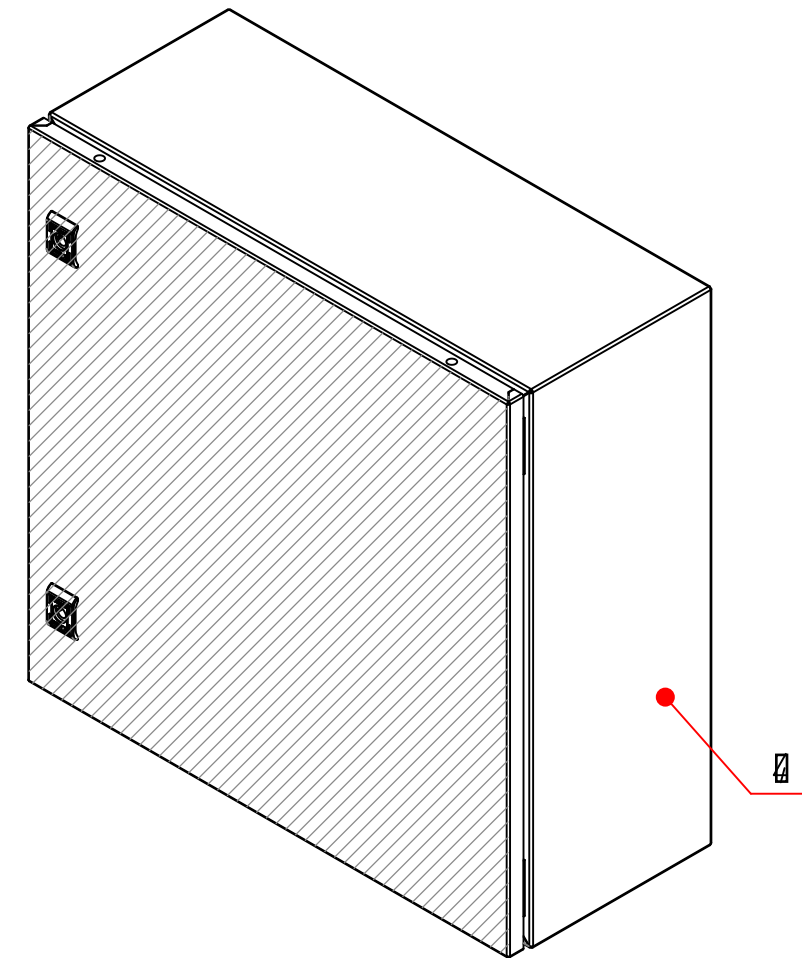


Монтажная панель

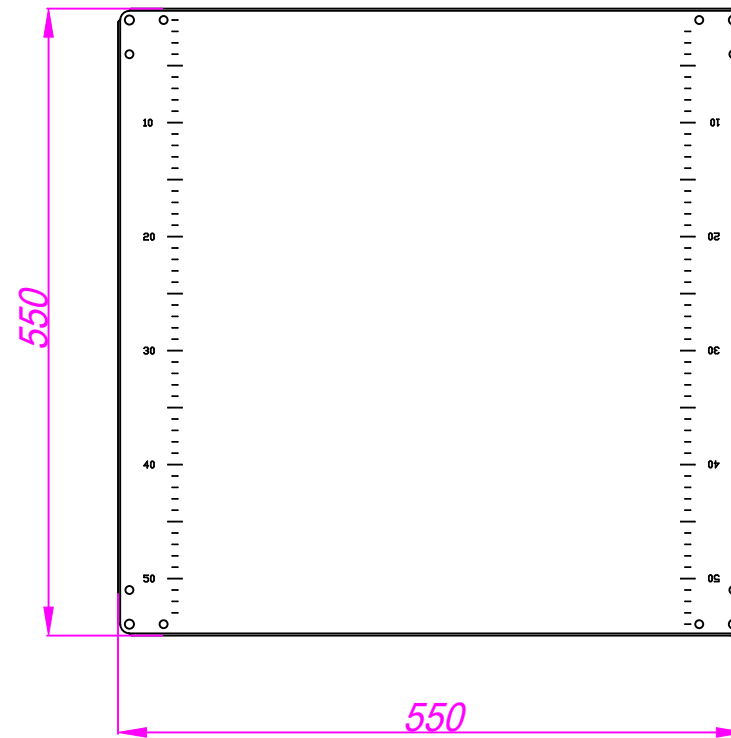

Вид сбоку

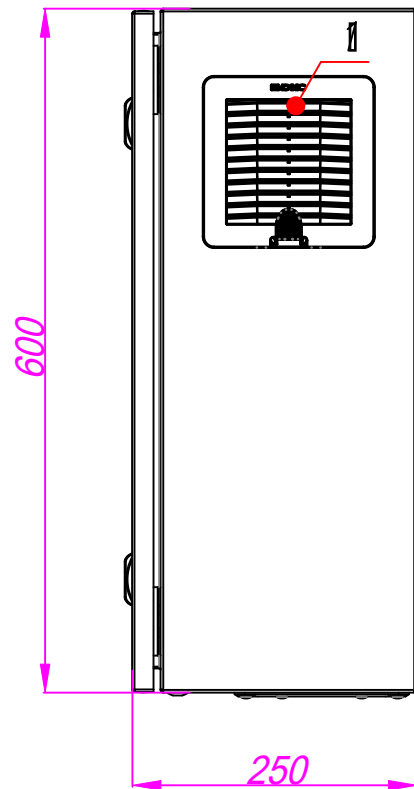

Вид сверху

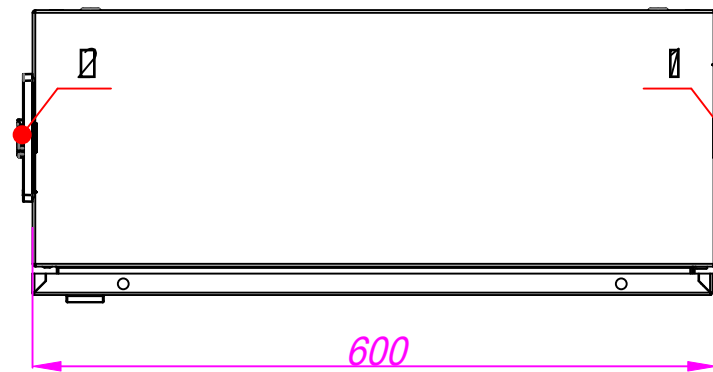

Перечень оборудования шкафа ДС-Кор

№	Наименование	Производитель	Ед. изм.	Кол-во	Примечание
1	Вентилятор с решеткой и фильтром, 10/12 м 3/ч, 230В	ОКД	шт	1	
2	Вентиляционная решетка с фильтром, 112 x 112 мм	ОКД	шт	1	
3	Термостат NO диапазон температур 0-60 градусов	ОКД	шт	1	
4	Корпус сварной навесной серии ST с МПТ Размер: 600 x 600 x 250 мм (В x Ш x Г)	ОКД	шт	1	
5	Модуль ввода дискретных сигналов на 2U ввода "МВ210-204"	ОВЕН	шт	2	
6	Модуль ввода вывода на 8 аналоговых входов "МВ210-101"	ОВЕН	шт	1	
7	Блок бесперебойного питания "РАПАН-20П"	Батипов	шт	1	
8	Аккумуляторная батарея 12V / 7Ah "BP-1272"	CSB	шт	1	
9	Автоматический выключатель 6 А, SH201-C6	ABB	шт	1	
10	Блок питания 24В, DR-15-24-	KEAZ	шт	1	
11	Ethernet сервер последовательных интерфейсов, NPort 5130 (RS-422/485)	ВОХА	шт	1	
12	Крепеж на DIN-рейку, 35мм, пластик (DK35A)	ВОХА	шт	1	
13	Переходник с DB9 Female на винтовую клеммную колодку для RS-422/485 (МП) DB9F-to-1W	ВОХА	шт	1	
14	Розетка, 220В		шт	1	

Создан

Взлом

Подпись

Имя

						= / /			
						ФРМ			
Изм	Колуч	Ипст	Ипк	Подпись	Ипст	Статус	Ипст	Ипст	
Выполнил	Ипкобский			03.22					
Проверил	Серков			03.22		Испетчеризация			
Имя	Ипкобский			03.22	Компоновка шкафа диспетчеризации ДС-ЦП2			 ООО «Каскад» г. Санкт-Петербург 2022 г.	