

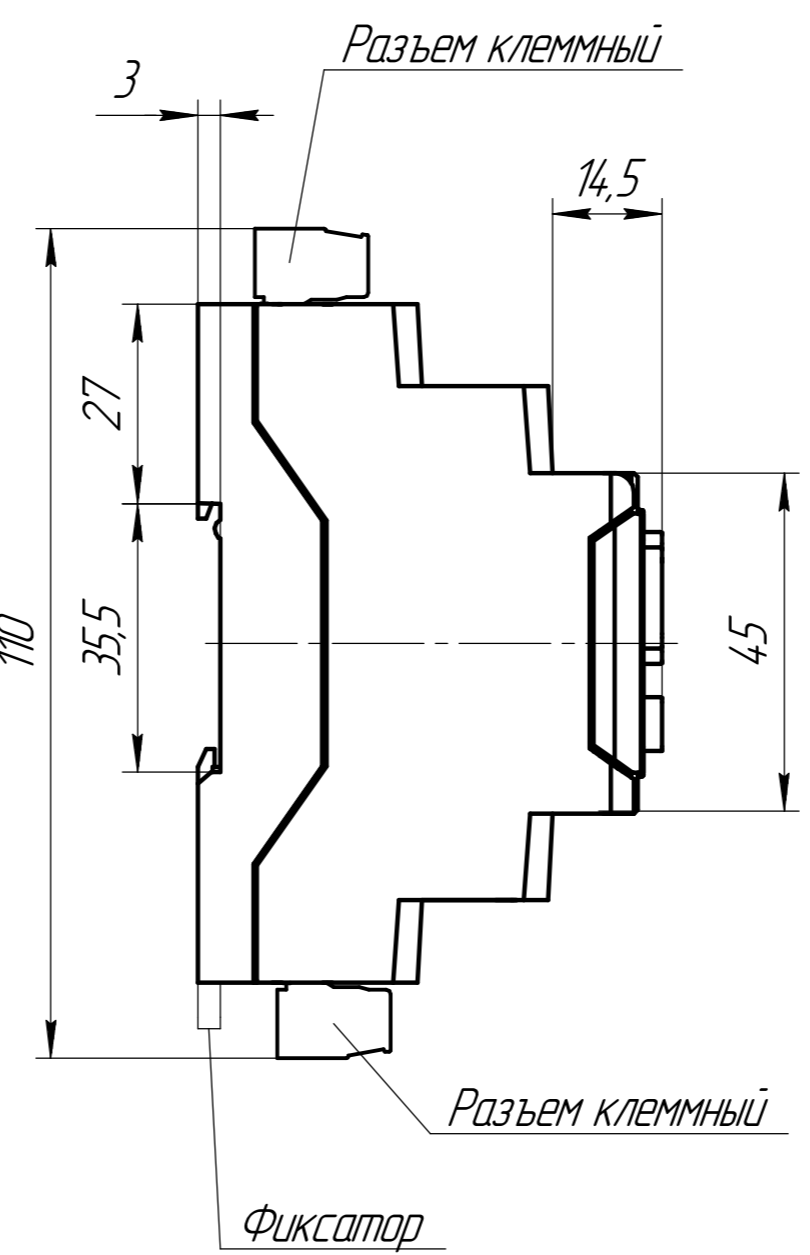
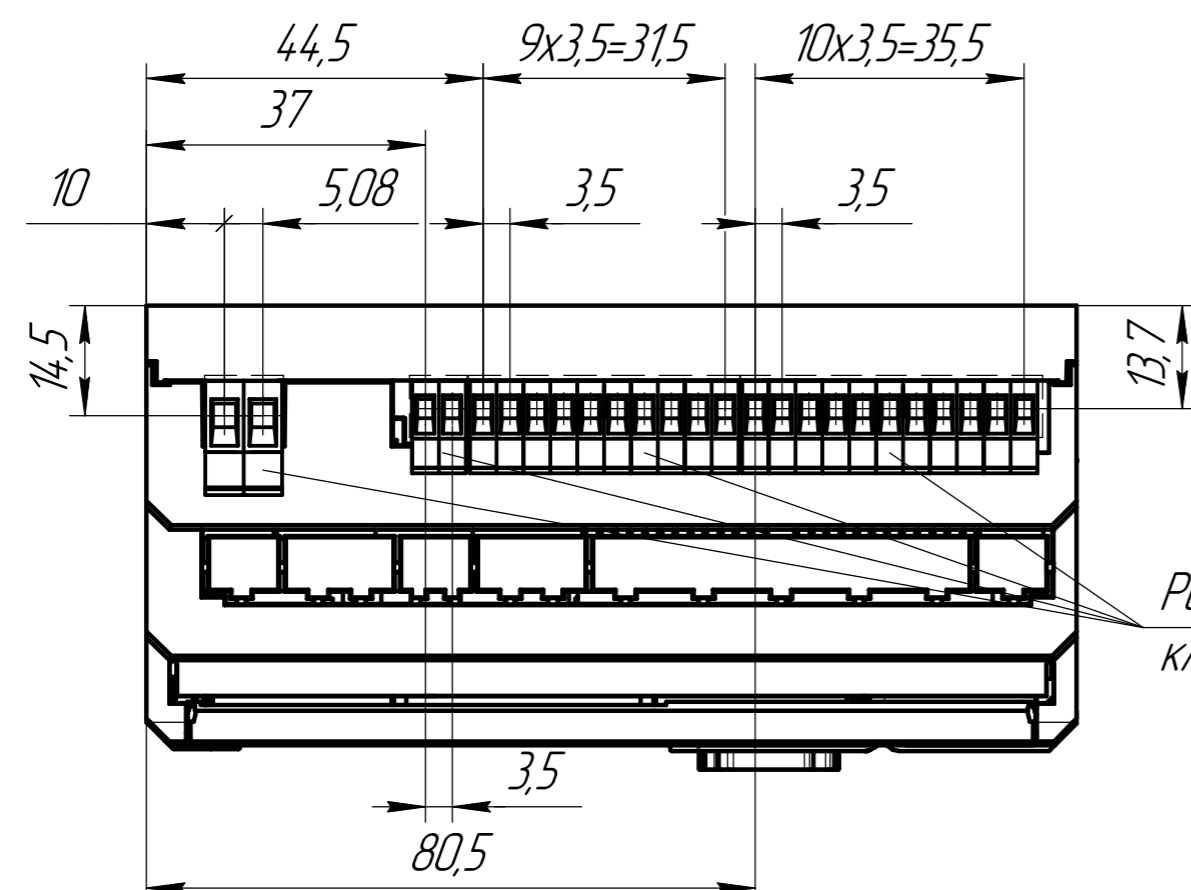


Разъемы клеммные условно не показаны

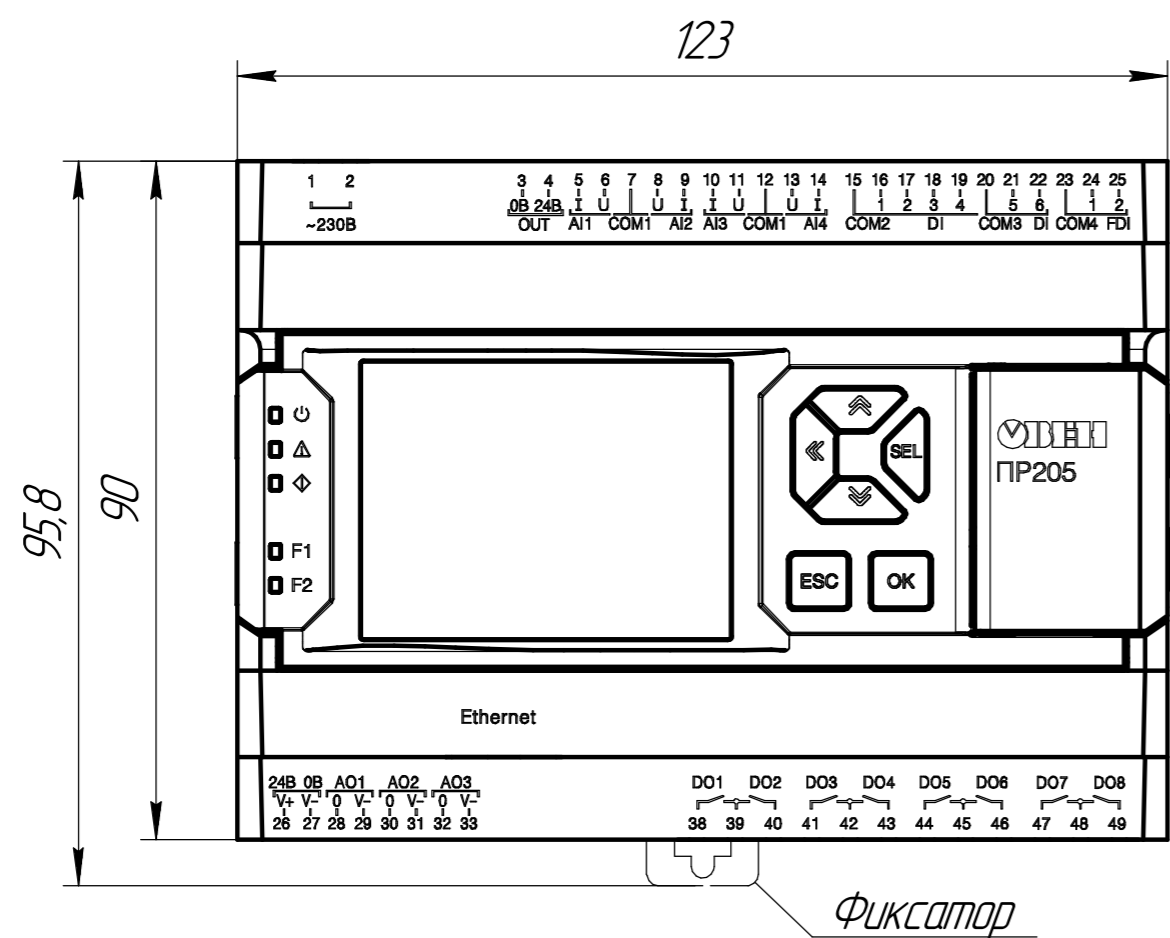

Расположение зон вентиляции и подключения проводов
Крышка откидная малая ПР205 условно не показана

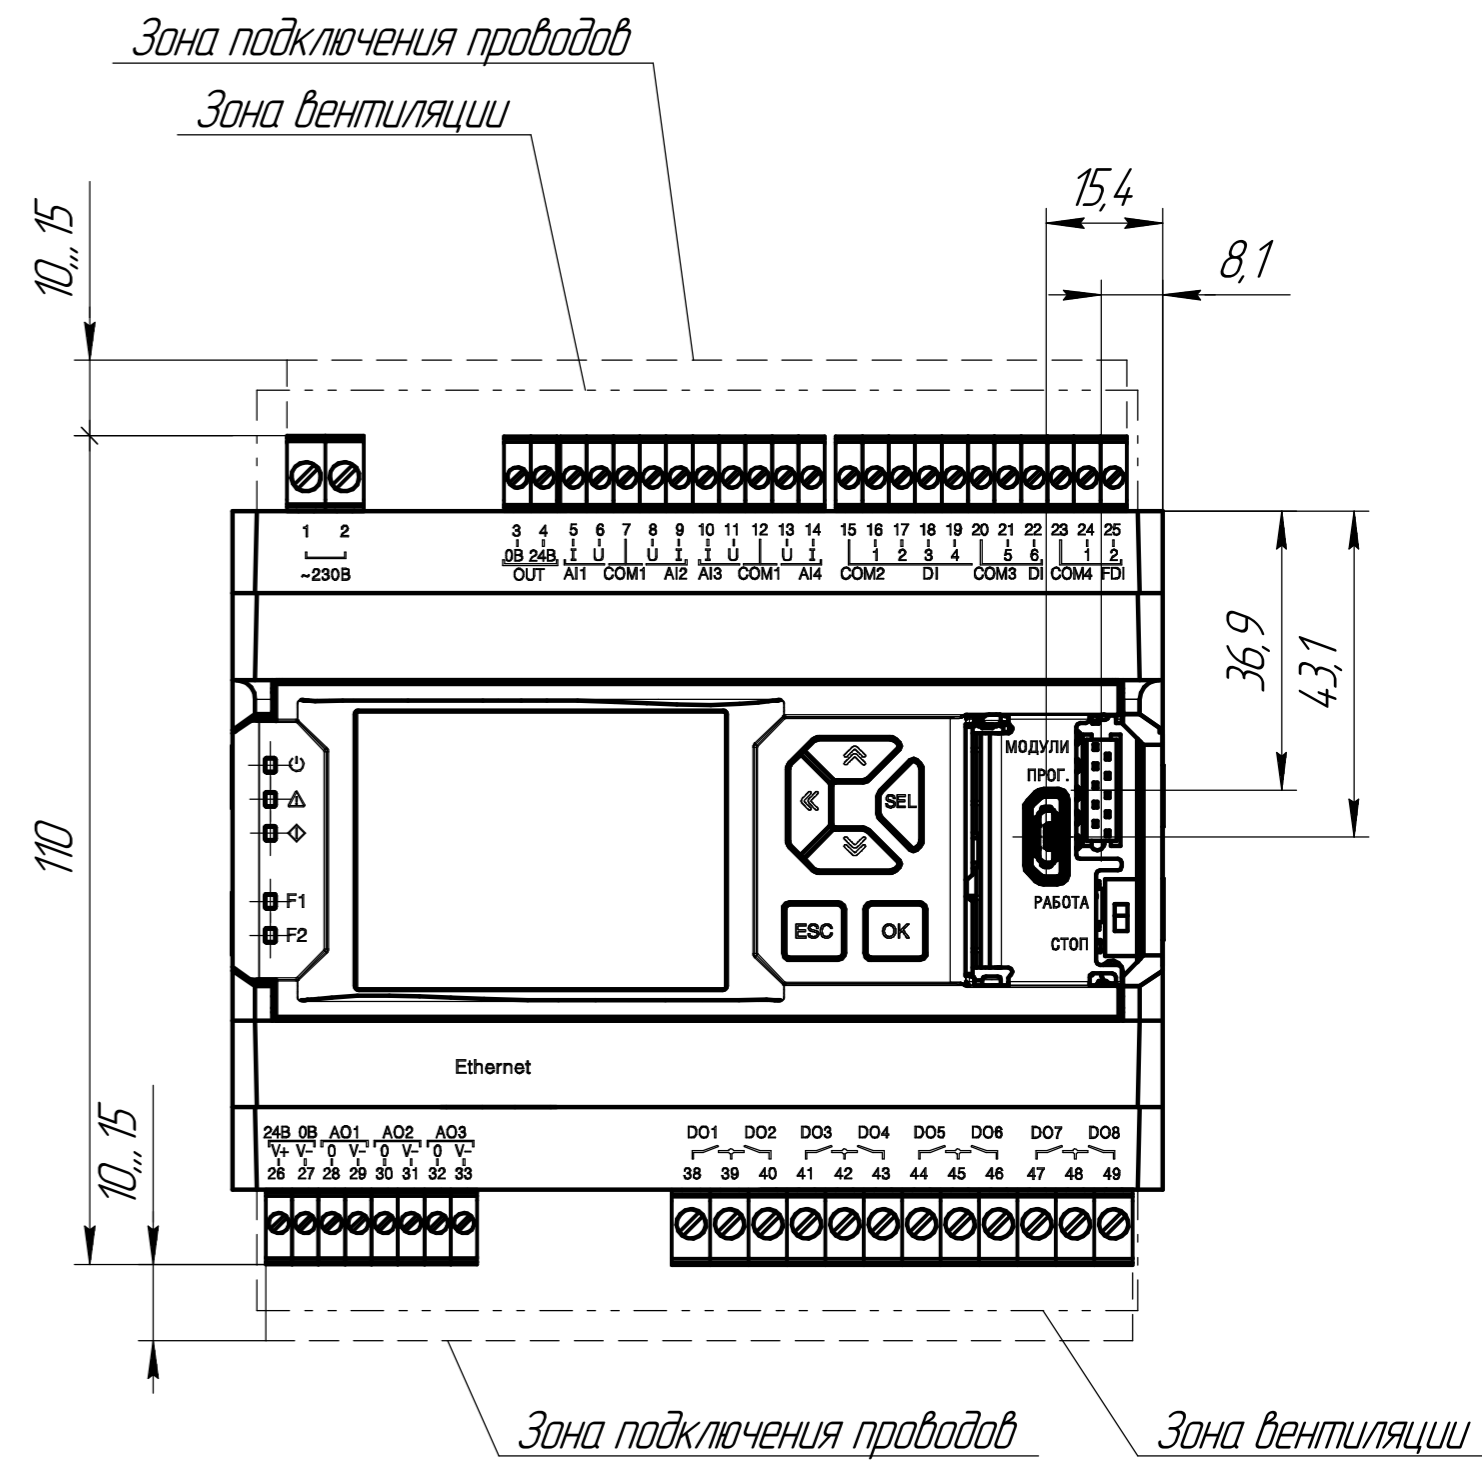

- * Размеры для справок.
- Неуказанные предельные отклонения размеров: $\pm IT12/2$.
- Прибор предназначен для установки на рейку монтажную ТН-35.
- Для охлаждения прибора предусмотрена перфорация сверху, снизу и сзади.
- 3D модель данного прибора представлена для скачивания в свободном доступе на сайте компании "ОВЕН" в формате *.STEP.


Изм.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Программируемое реле с графическим дисплеем и Ethernet ПР205-230.12.11.22.0.0 Габаритный чертеж	Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.						Лист	1	Листов
Проб.								
Т.контр.								
Н.контр.								
Утв.								

Перв. примен.
Справ. №
Пздт. и дата
Инд. № з/дтл.
Взам. инв. №
Пздт. и дата
Инд. № з/дтл.

Расположение зон вентиляции

A

Зона вентиляции

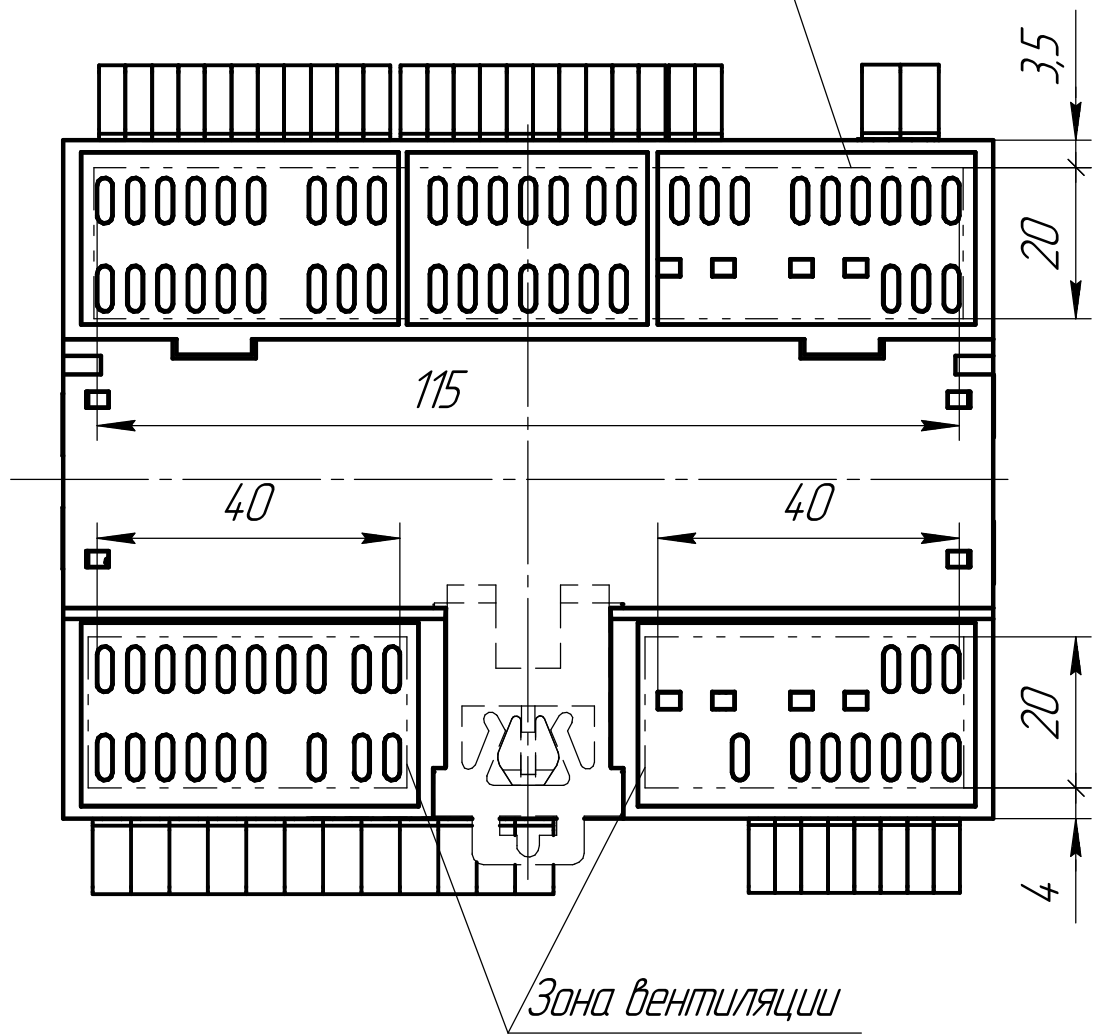

Инв. № подл.	Подп. и дата
Взам. инв. №	Инв. № докл.
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата