
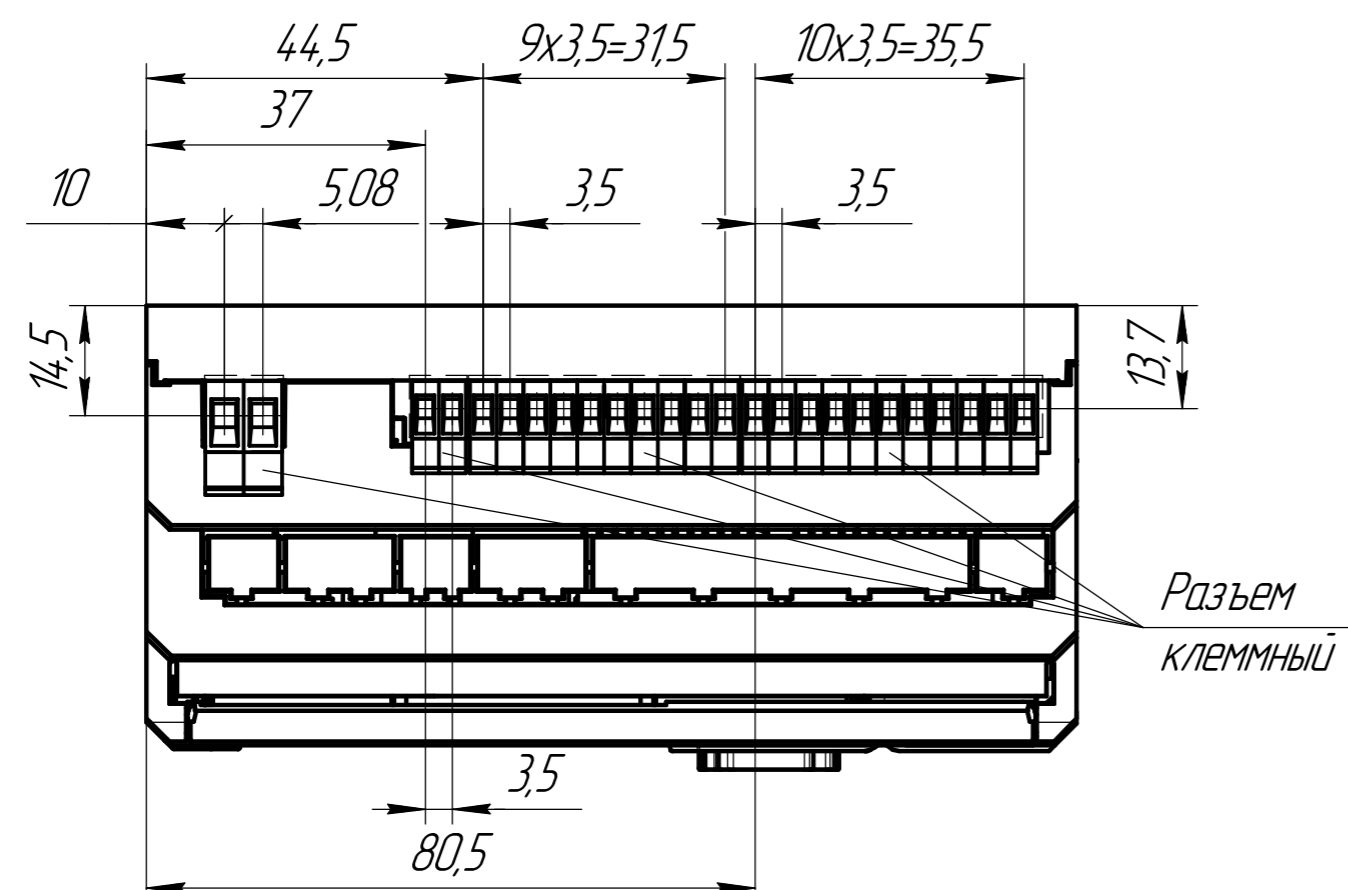
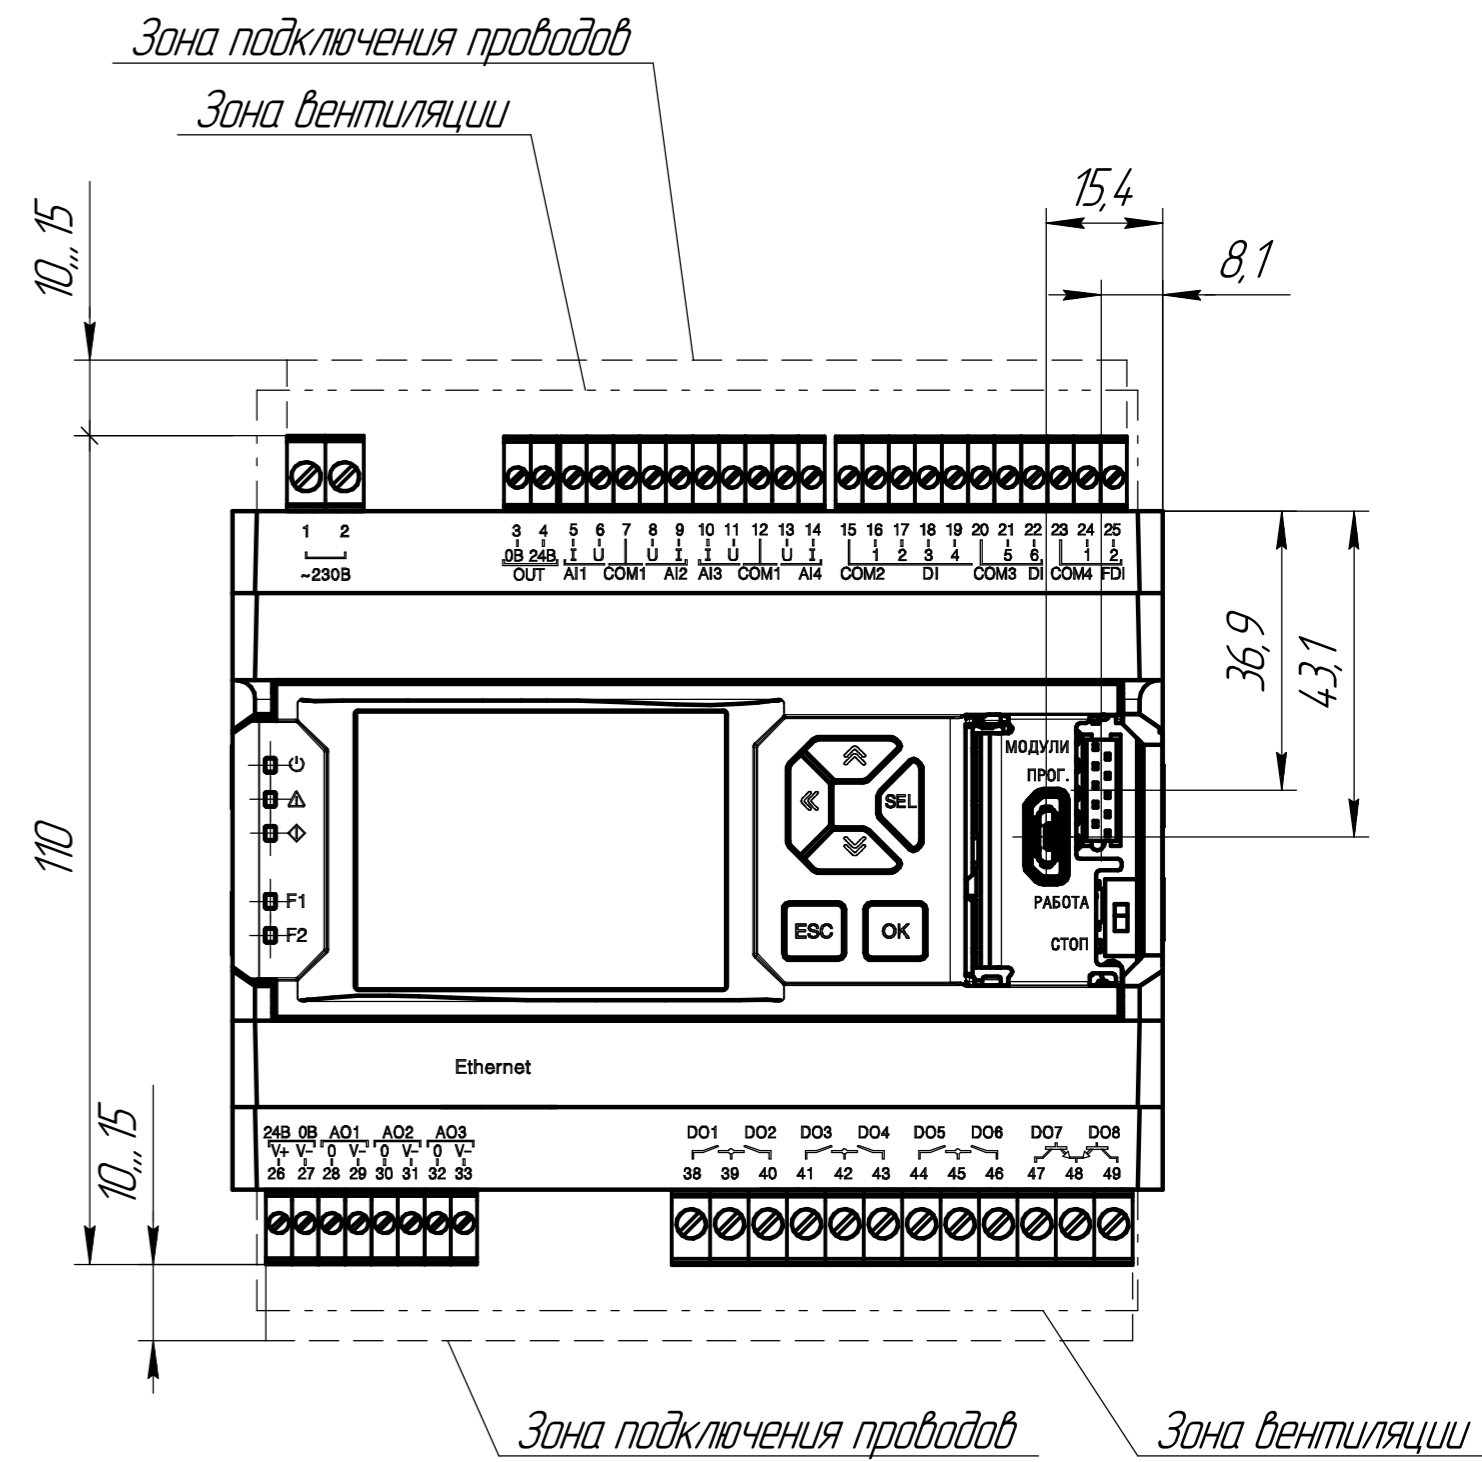
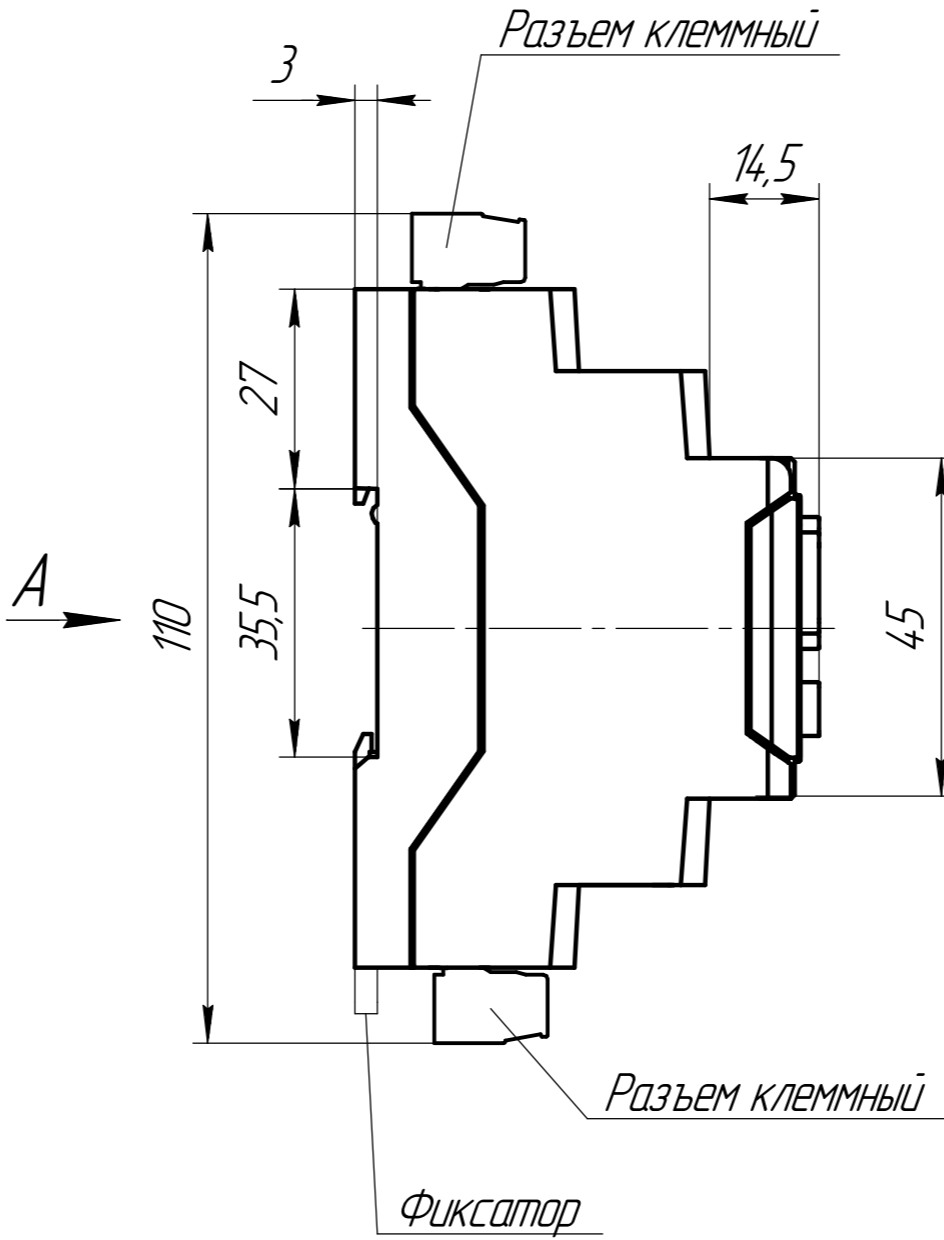


Расположение зон вентиляции и подключения проводов
Крышка откидная малая ПР205 условно не показана

Разъемы клеммные условно не показаны

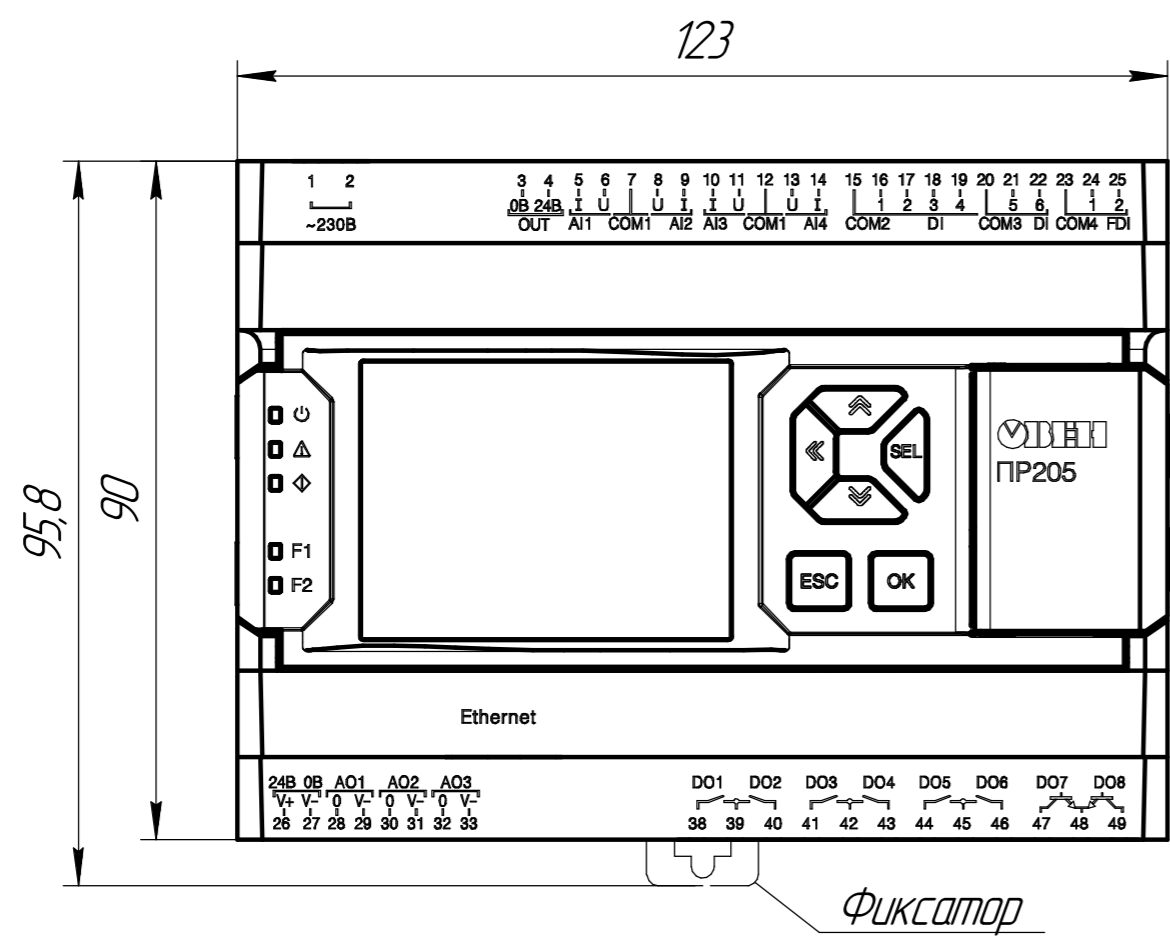


- *Размеры для справок.
- Неуказанные предельные отклонения размеров: $\pm IT12/2$.
- Прибор предназначен для установки на рейку монтажную ТН-35.
- Для охлаждения прибора предусмотрена перфорация сверху, снизу и сзади.
- 3D модель данного прибора представлена для скачивания в свободном доступе на сайте компании "ОВЕН" в формате *.STEP.

Изм.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Программируемое реле с графическим дисплеем и Ethernet ПР205-230.12.11.26.0.0 Габаритный чертеж	Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.						Лист	1	Листов
Проб.								
Т.контр.								
Н.контр.								
Утв.								

Перв. примен. _____
Справ. № _____
Пздт. и дата _____
Инд. № з/дтл _____
Взам. инв. № _____
Пздт. и дата _____
Инд. № пздт. _____

Расположение зон вентиляции

A

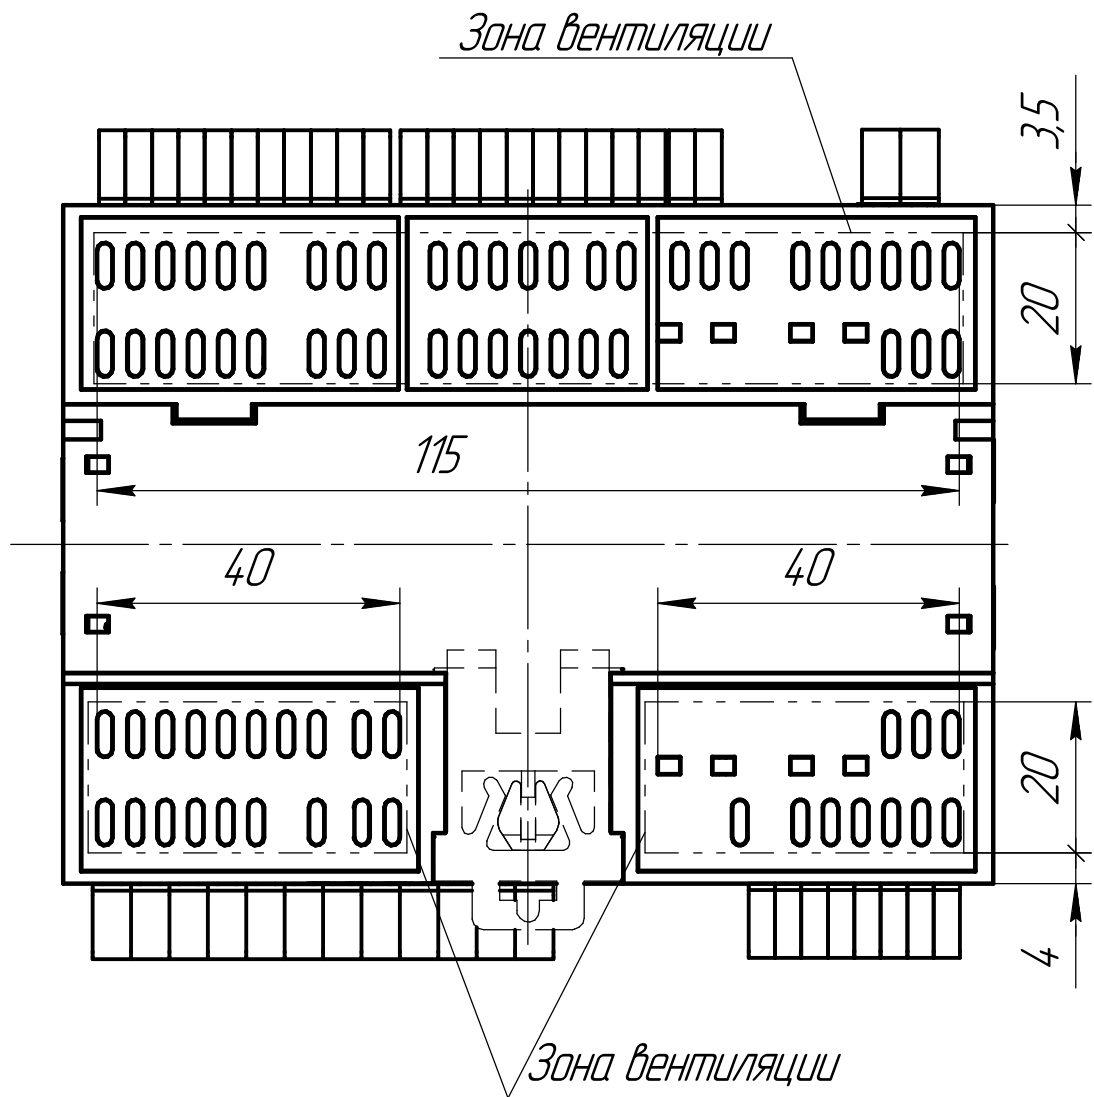

Инв. № подл.	Подп. и дата
Взам. инв. №	Инв. № докл.
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата