

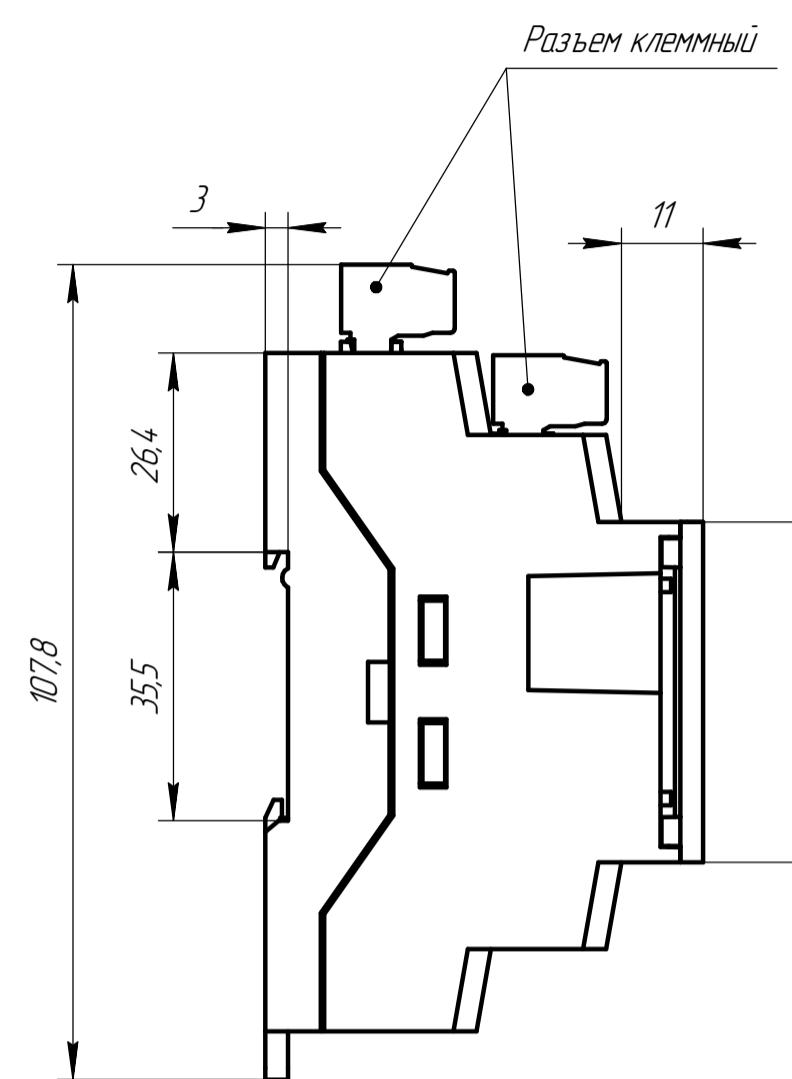
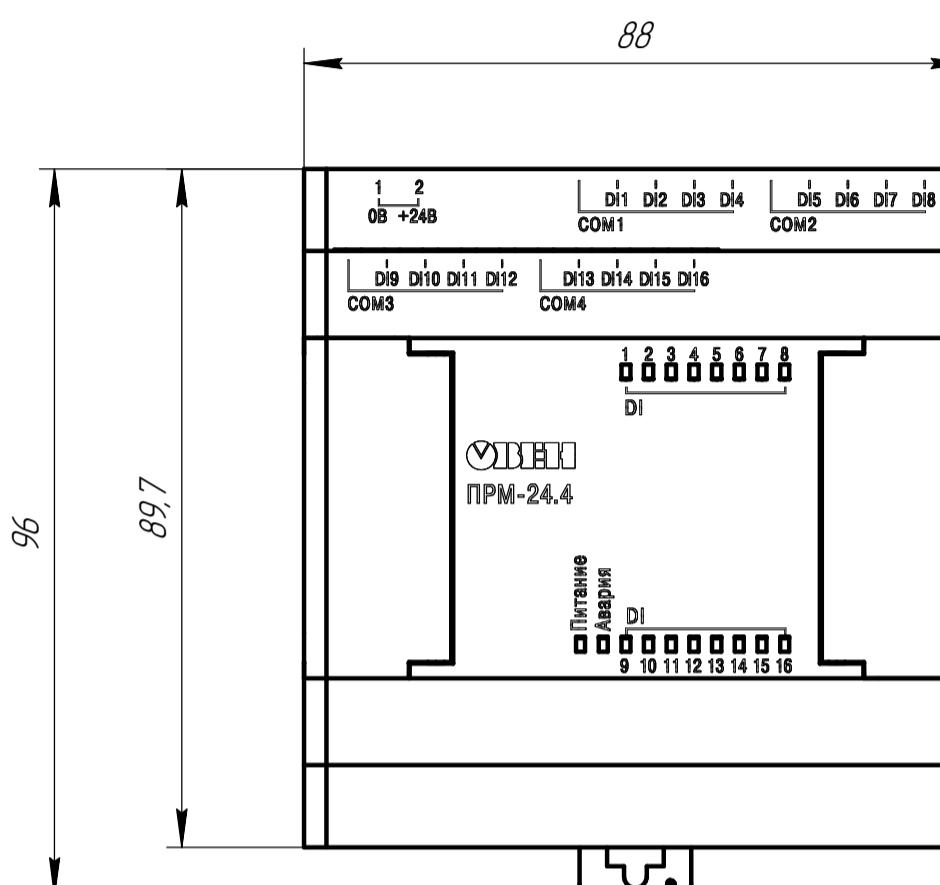
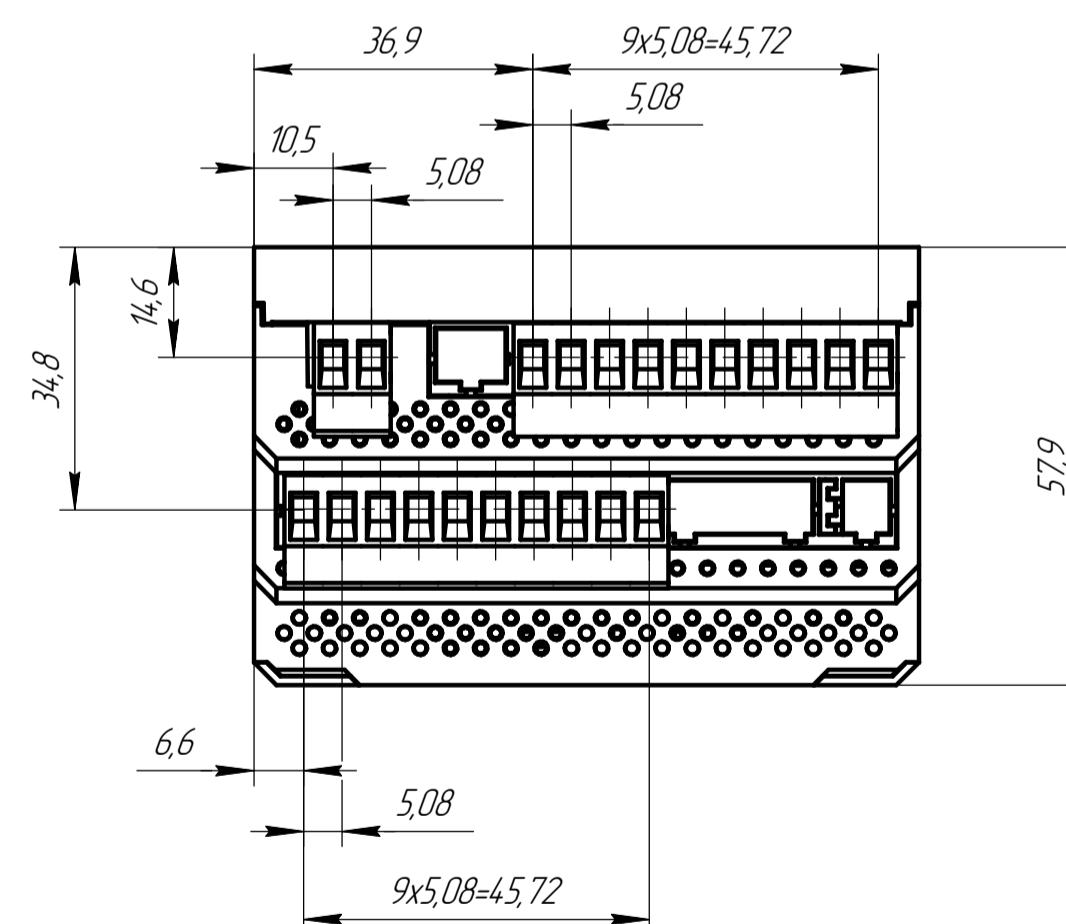


Расположение зон вентиляции и подключения проводов

Разъемы клеммные условно не показаны

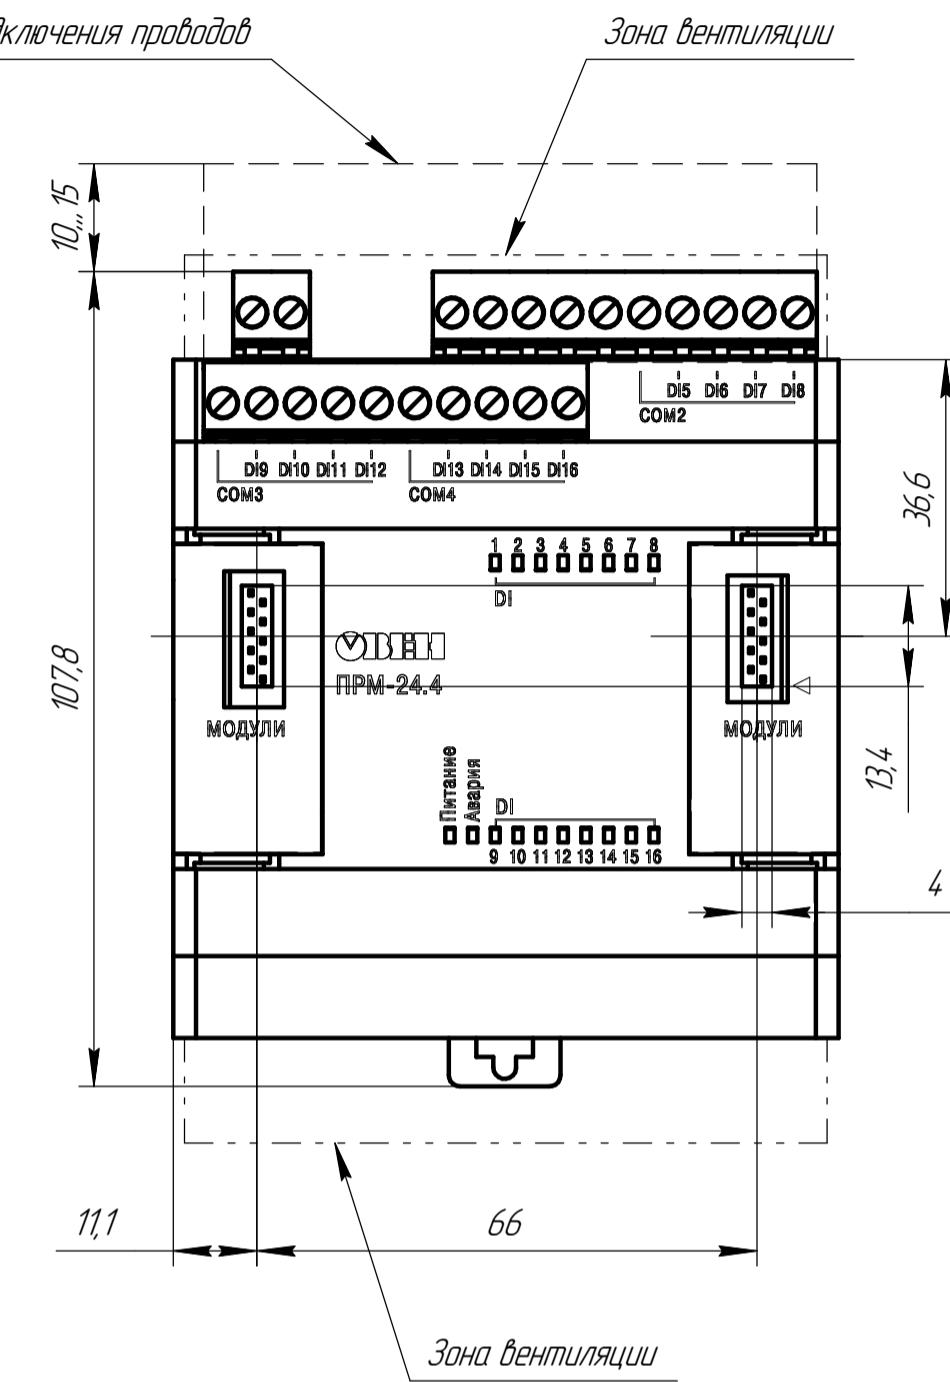

Зона вентиляции

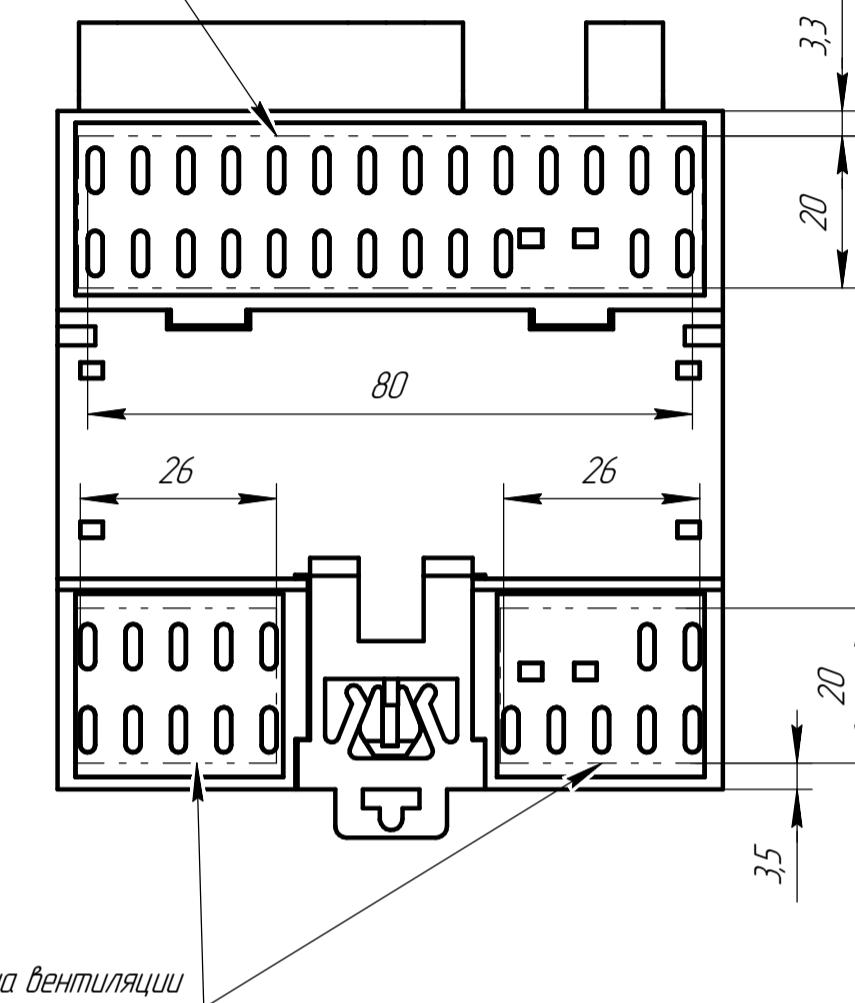

1 * Количество и тип выводов различны в зависимости от модификации прибора

2 Размеры для справок.

3 Неуказанные предельные отклонения размеров: IT12/2.

4 Прибор предназначен для установки на рейку монтажную ТН-35.

5 Для охлаждения прибора предусмотрена перфорация сверху, снизу и сзади.

6 3D модель данного прибора представлена для скачивания в свободном доступе на сайте компании "ОВЕН" в формате *.STEP.

Изм	Лист	№ докум	Годп.	Дата	Модуль расширения	Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.					ПРМ-24.4			
Проб.					Габаритный чертеж			
Т.контр.								
И.контр.								
Чтврт.								
						Лист	Листов	1

ОВЕН

Копиробот

Формат А2