
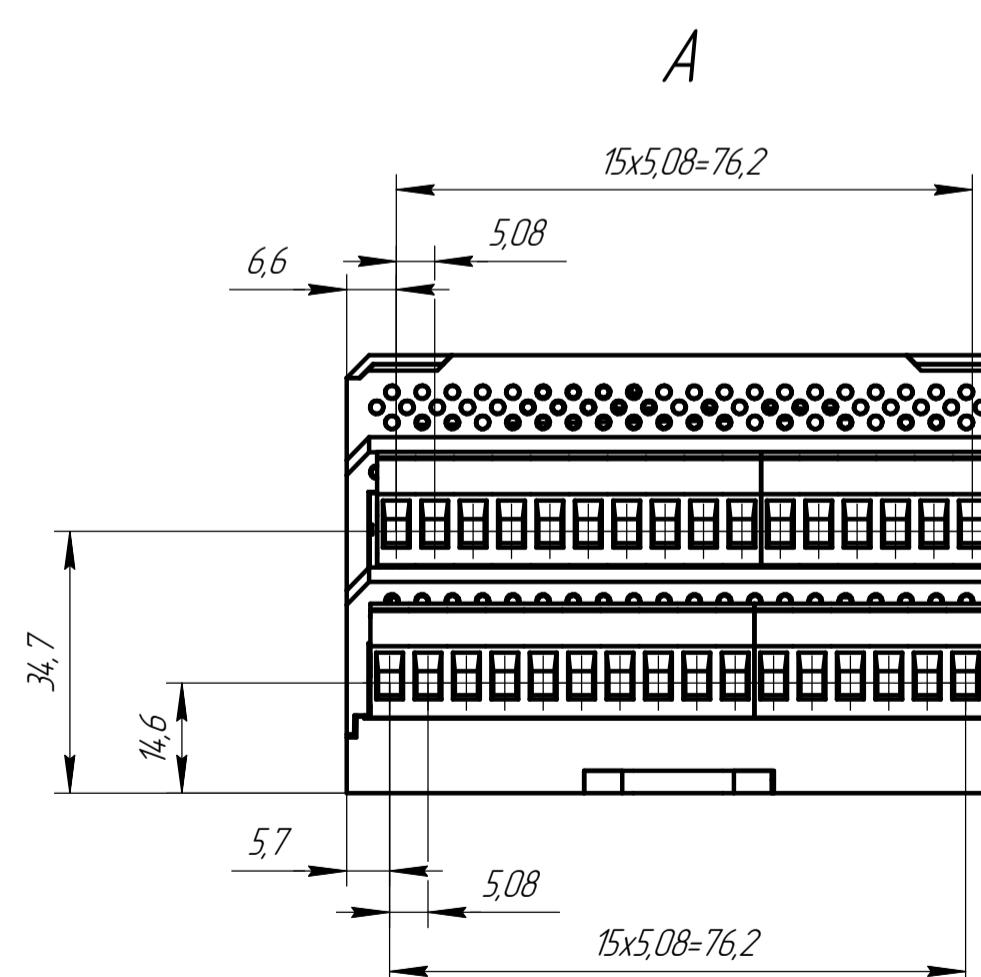
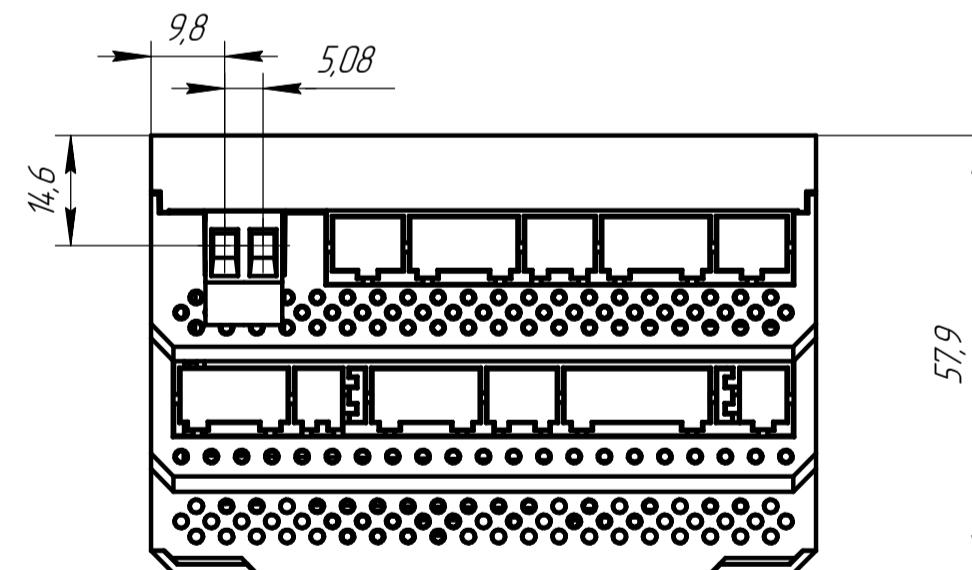
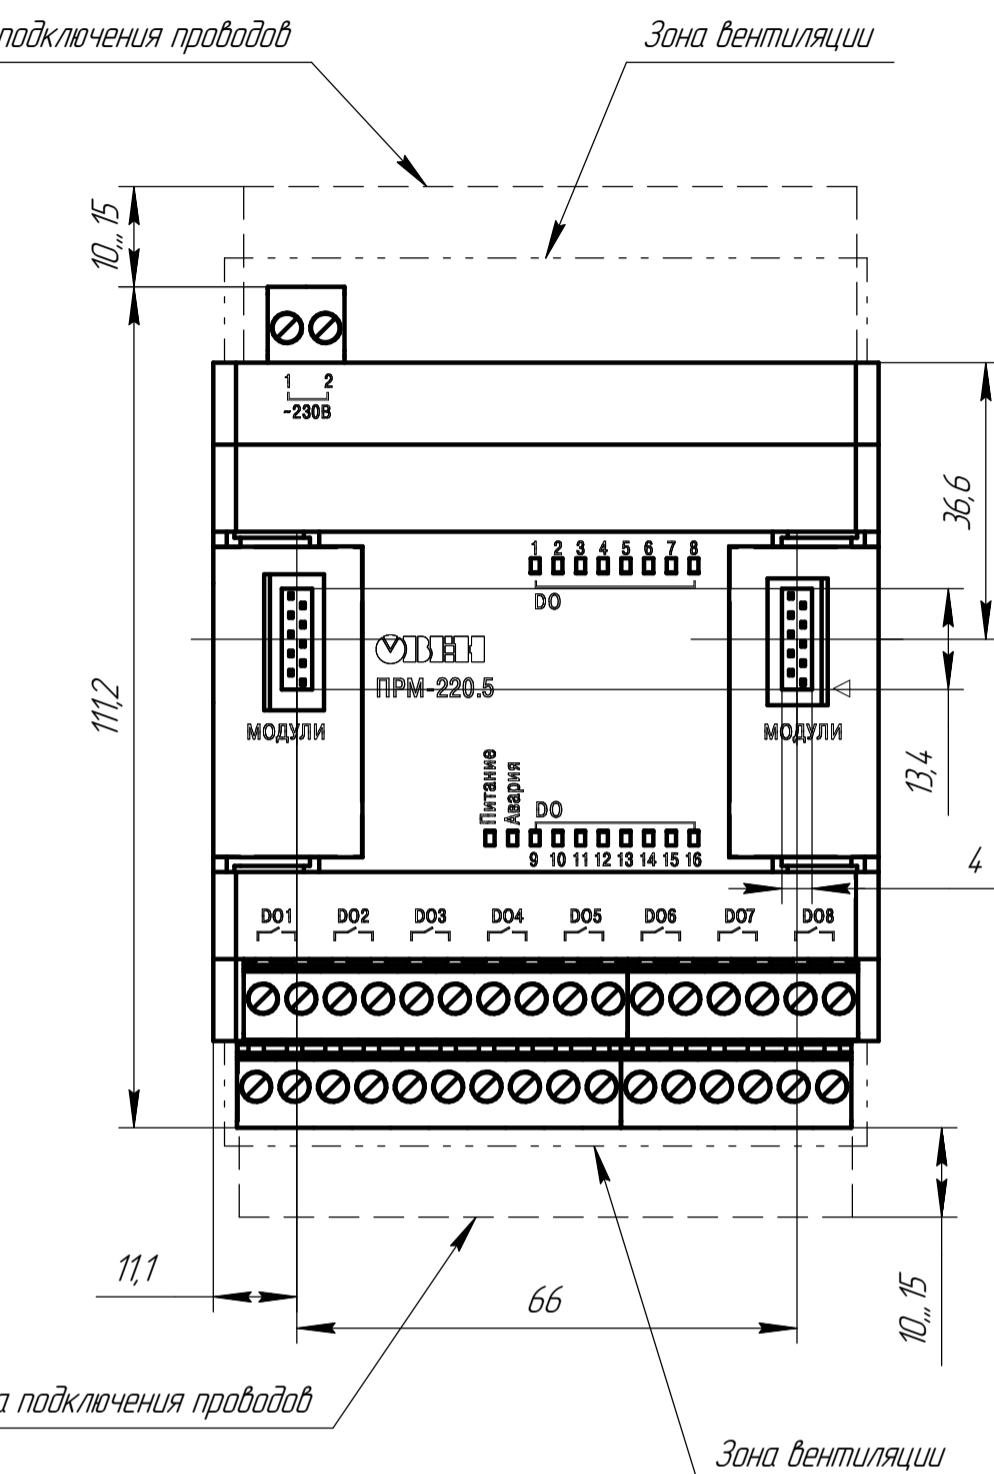
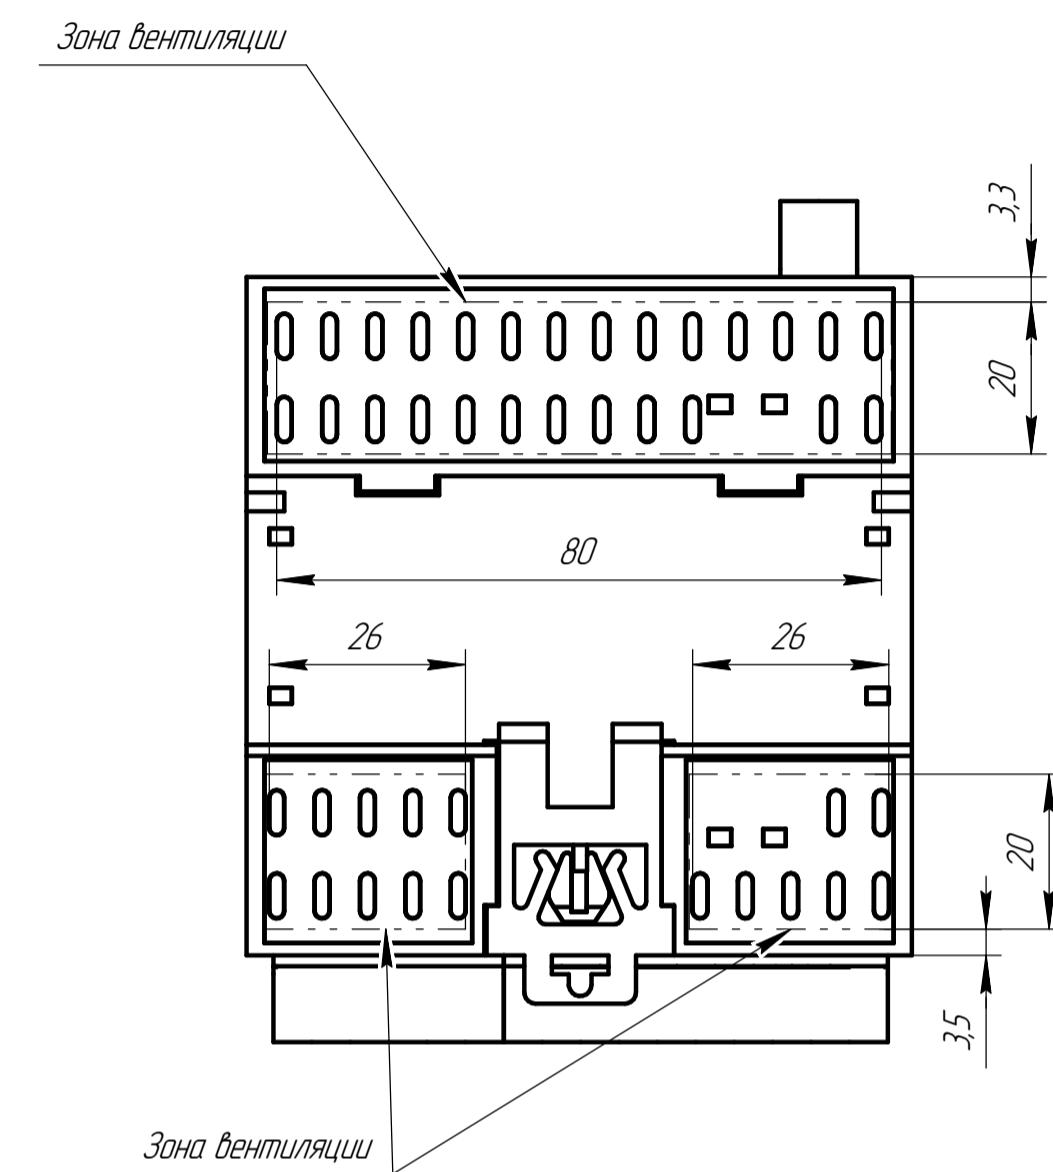
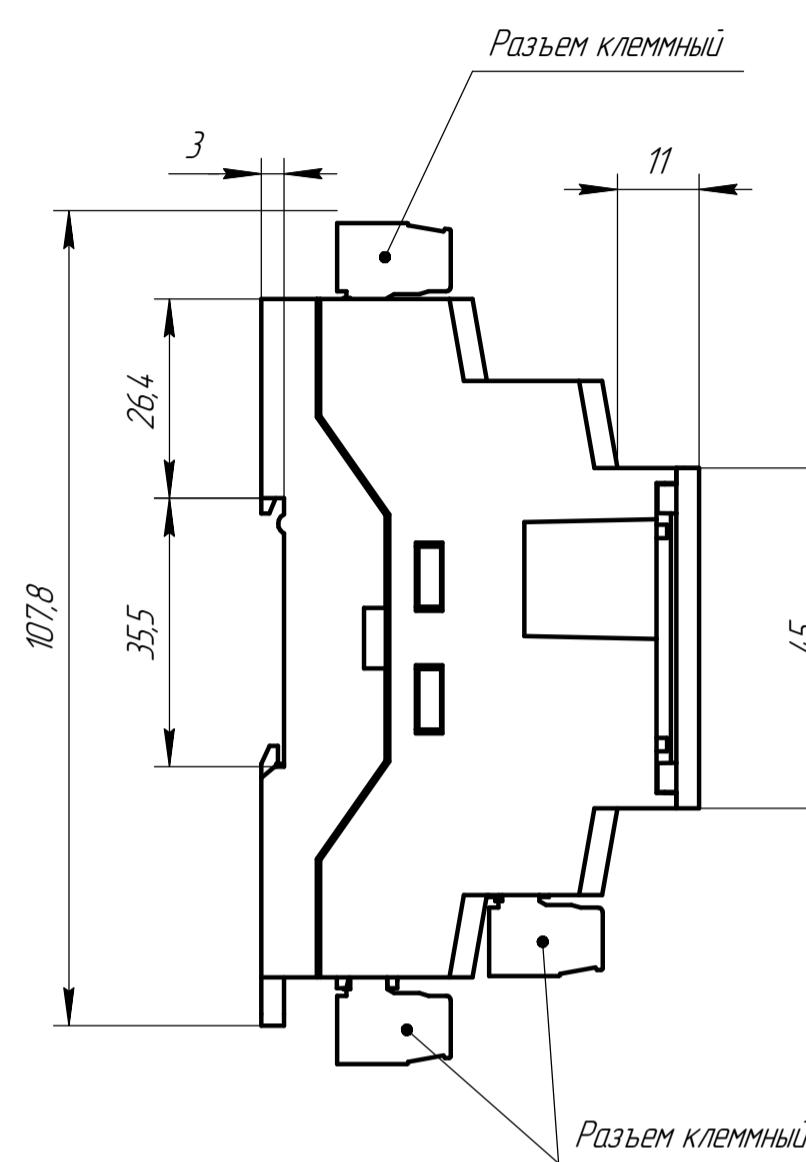


Расположение зон вентиляции и подключения проводов

Разъемы клеммные условно не показаны

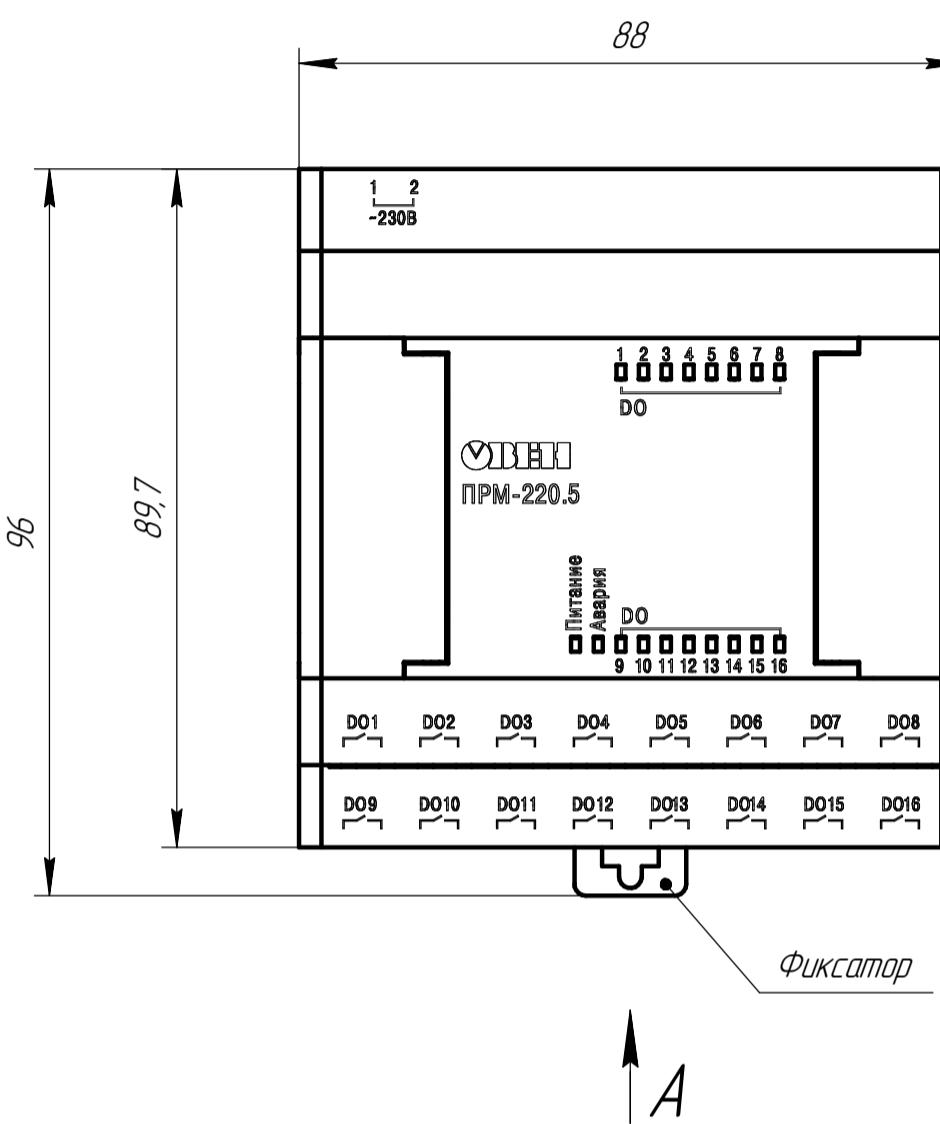

- 1 * Количество и тип выходов различны в зависимости от модификации прибора
- 2 Размеры для справок.
- 3 Неуказанные предельные отклонения размеров: IT12/2.
- 4 Прибор предназначен для установки на рейку монтажную ТН-35.
- 5 Для охлаждения прибора предусмотрена перфорация сверху, снизу и сзади.
- 6 ЗД модель данного прибора представлена для скачивания в свободном доступе на сайте компании "ОВЕН" в формате *.STEP.

Изм	Лист	№ докум	Годп.	Дата
Разраб				
Проб.				
Т.контр.				

Изм	Лист	Масса	Масштаб
Н.контр.			
Чтврт.			

Модуль расширения
ПРМ-220.5
Габаритный чертеж

Лист 1
Листов 1

