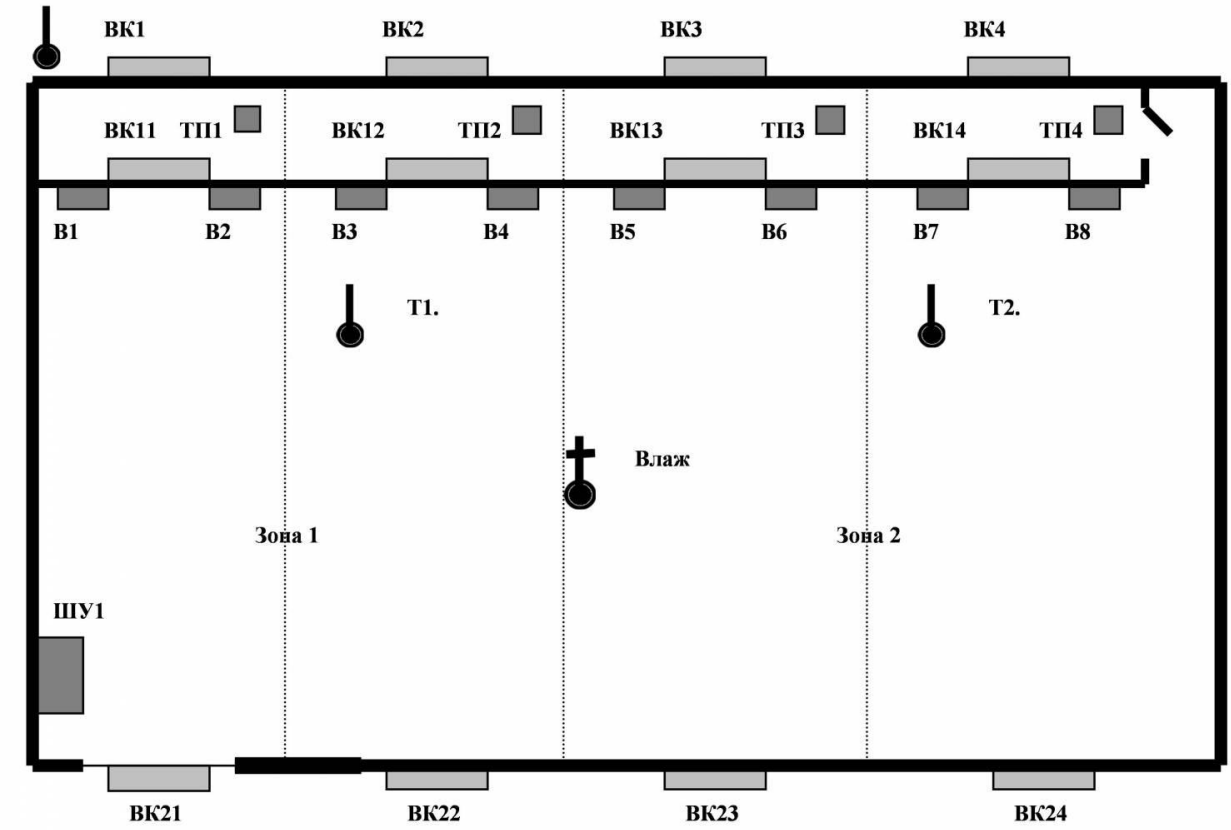

Мнемовид камеры хранения

ВК1 – ВК4: воздушные клапаны SSK 800×500 с сервоприводом 228С-024-05, обратной пружиной и наружной решёткой – для плавного управления наружными заслонками;

ВК11 – ВК14: воздушный клапан SSK 800×500 с сервоприводом 227С024-05 и защитной решёткой – для плавного управления рециркуляционными заслонками;

ТП1 – ТП4: тепловентиляторы КЭВ-4С40 – для подогрева воздуха в холодный период при необходимости, а также для осушения воздуха;

В1 – В8: вентиляторы приточного воздуха WOKS 350 – для подачи воздуха из камеры смешения в камеру с продукцией. В группе два вентилятора, которые работают по программе;

ВК21 – ВК24: выпускные заслонки с приводом 228-230-05 и наружной решёткой. Для измерения Тнар. используется датчик температуры наружного воздуха ТСМТ201-010;

Т1 – Т4: датчик температуры подачи воздуха в камеру с продукцией ТСМТ201-010 – по ним ведётся регулирование температуры подачи воздуха;

Датчик влажности ДВ2Т - для измерения влажности в камере;

ШУ1 – шкаф управления оборудованием.