
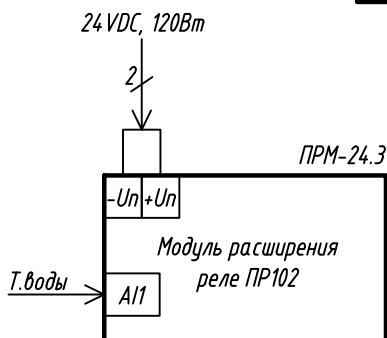


# Схема автоматизации процессом фильтрации, г. Кемерово

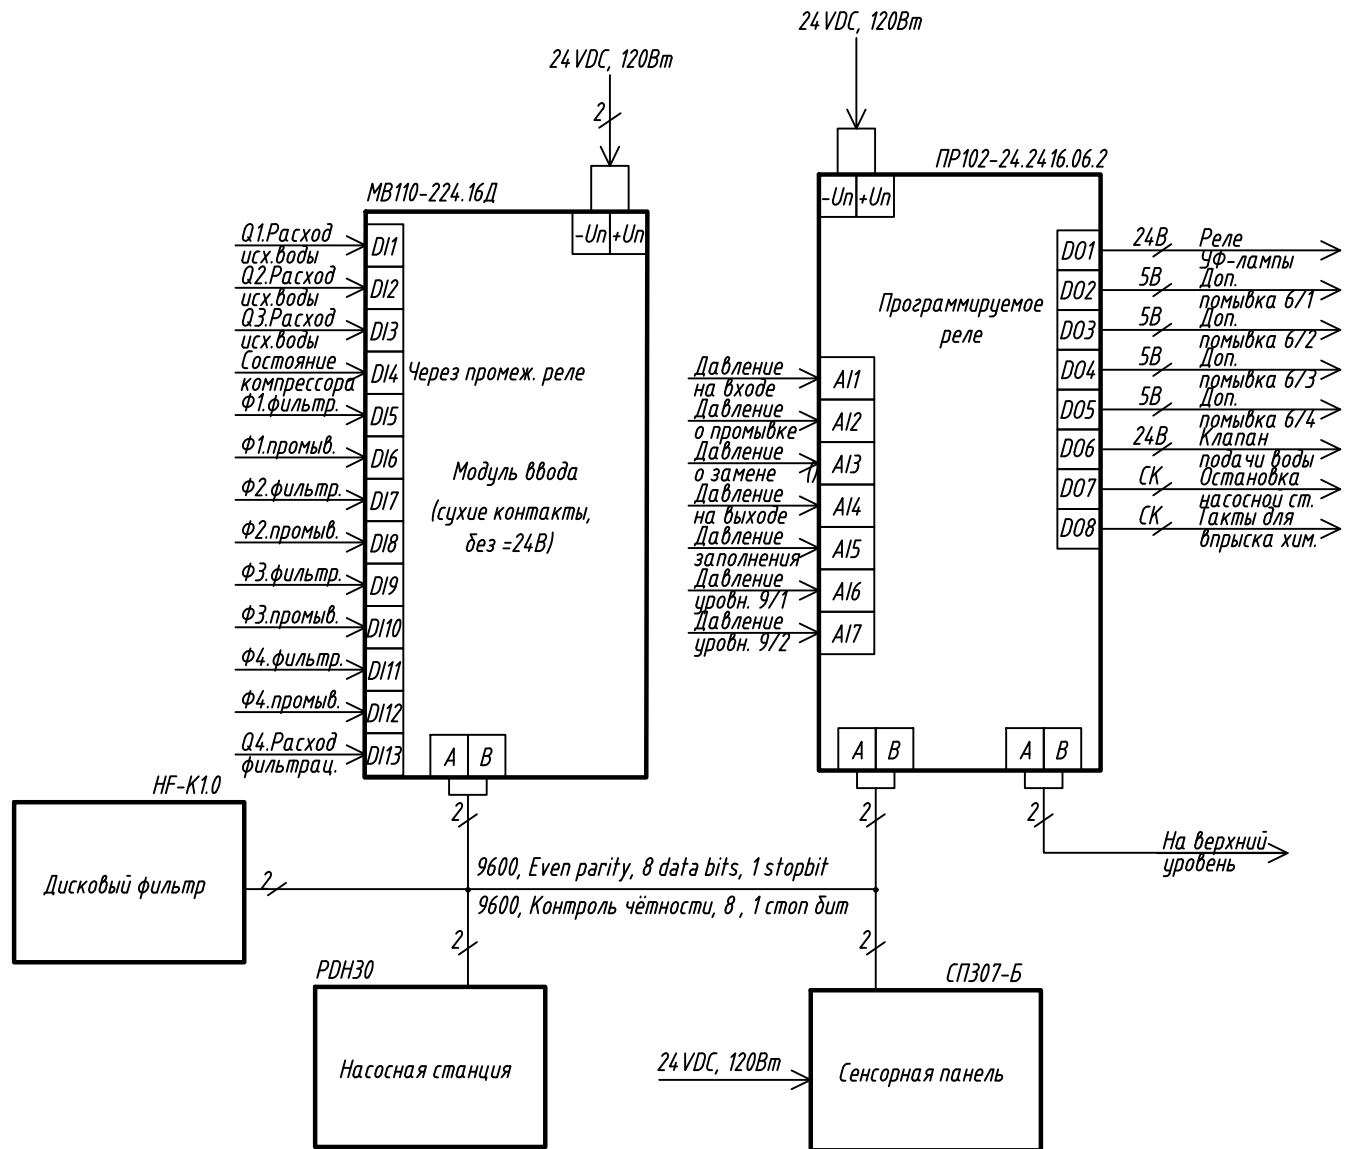

Примечание - подключение к PRM-24.3 без использования промежуточных клемм, так как кабель термопарный ХК, тип L (не медный).

Инв. № подл.	Подпись и дата
Взам. инв. №	Инв. № дубл.
Подпись и дата	
Инв. № подл.	

2	ЗАМ			12.2025
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата
Разраб.		Лесковец		09.2025
Провер.		Варанов		09.2025
Т.контр.				
Рук.раз.				
Н.контр.		Варанов		09.2025
Утв.		Варанов		09.2025

290925-АТХ.С2

Шкаф управления  
системой фильтрации

Схема автоматизации

Лит.	Масса	Масштаб
Лист	Листов 1	
000 "Элефант", г. Санкт-Петербург		