

Перв. примен.

Справ. №


Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

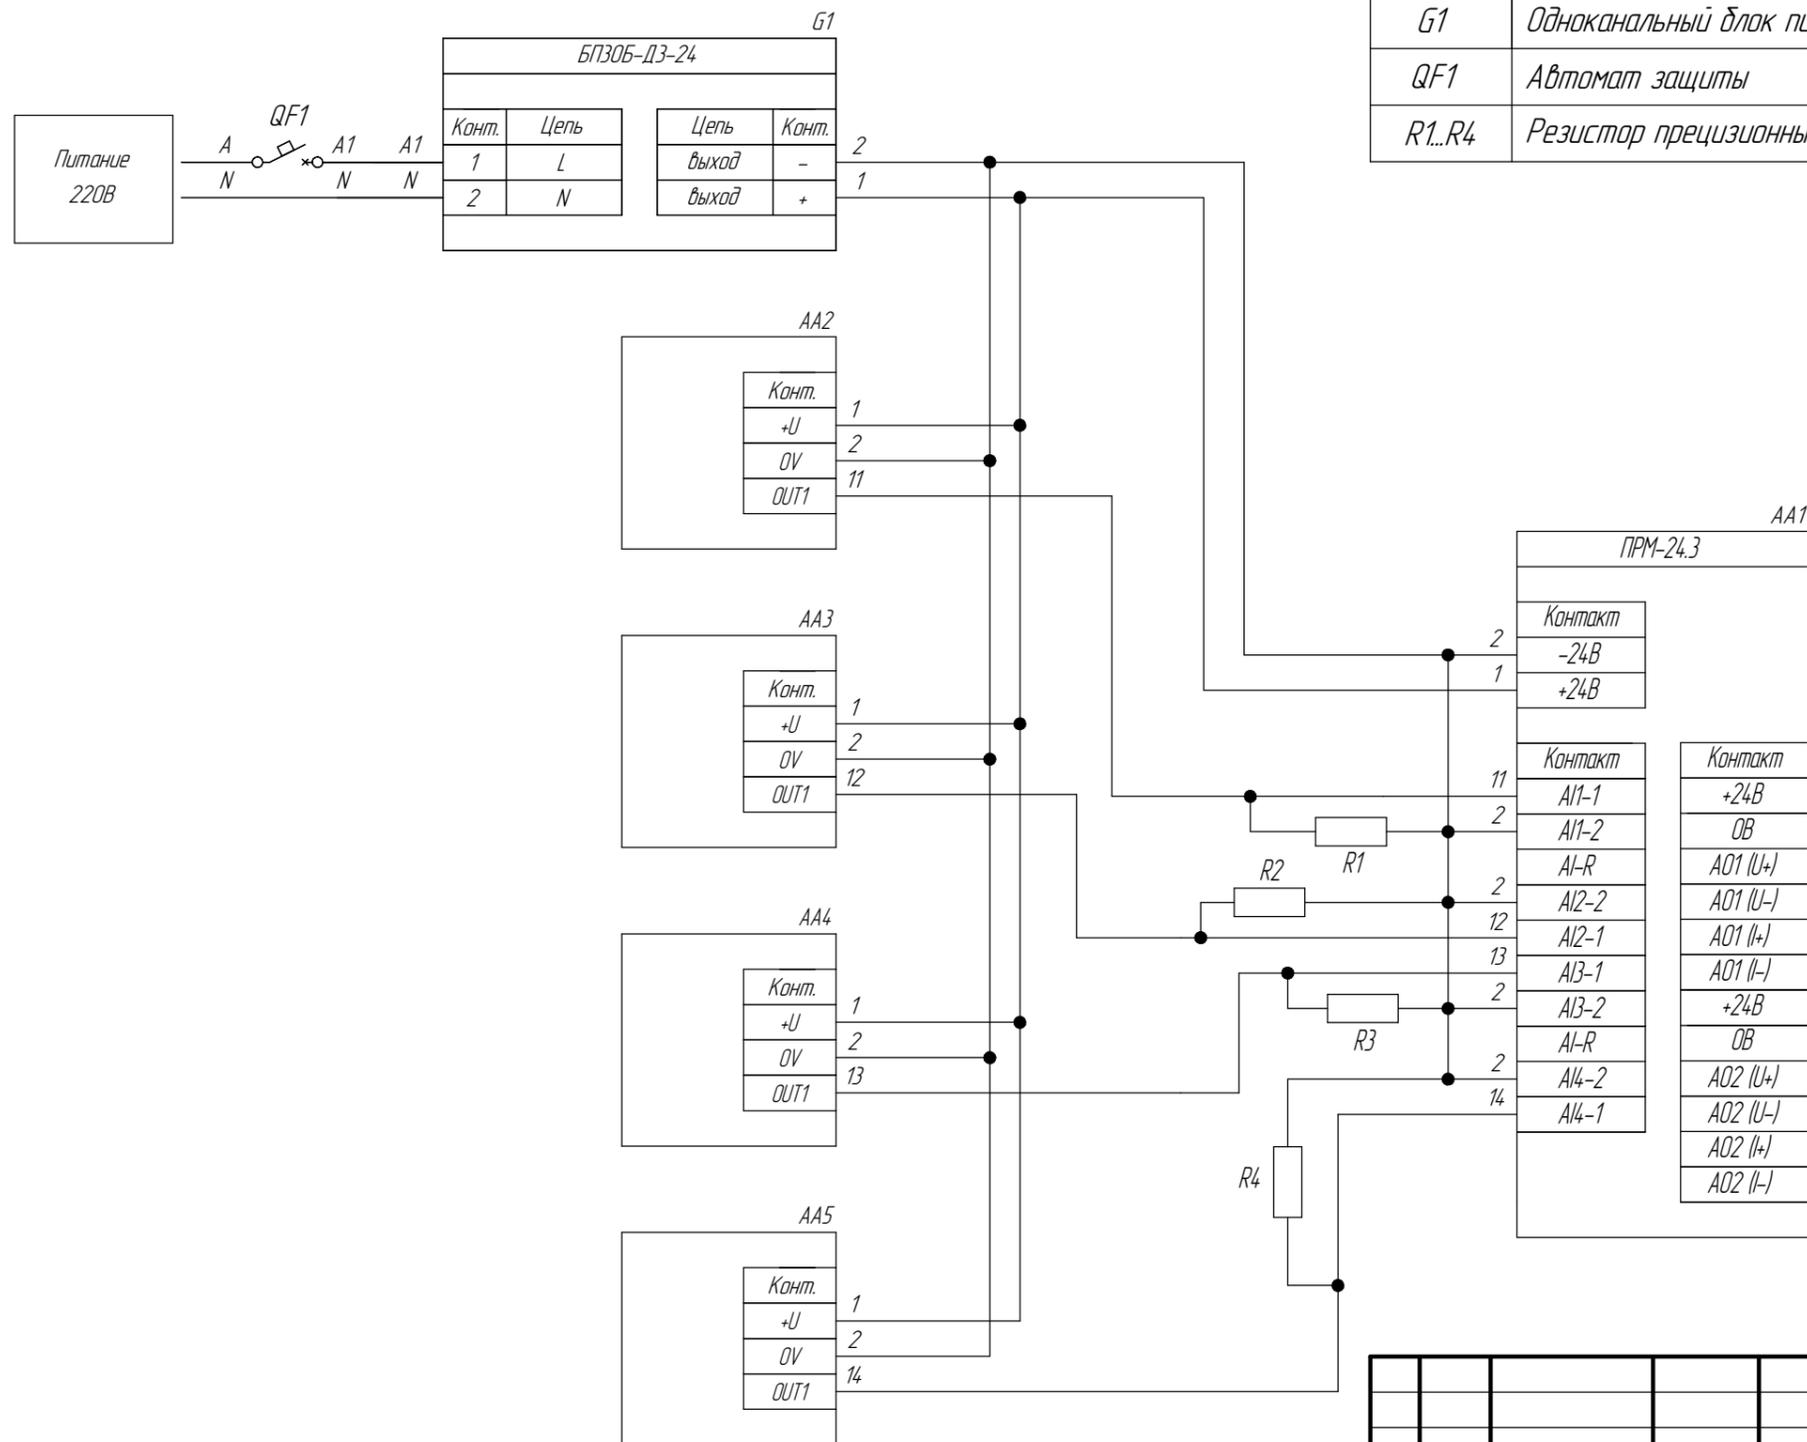

Поз. обознач.	Наименование	Кол.	Примечание
AA1	Модуль расширения входов/выходов ПРМ-24.3, ТМ "ОВЕН"	1	
AA2..AA5	Преобразователь влажности и температуры воздуха	4	
	ПВТ100, ТМ "ОВЕН"		
G1	Одноканальный блок питания БП30Б-Д3-24, ТМ "ОВЕН"	1	
QF1	Автомат защиты	1	
R1..R4	Резистор прецизионный 50,000 \pm -0,025 Ом	4	

Изм.	Лист	№ док-м.	Подп.	Дата	Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.							
Проб.							
Т.контр.							
И.контр.							
Утв.							
ПРМ-24.3, Подключение датчика влажности с выходным сигналом 4...20 мА Схема электрическая принципиальная					Лист	Листов	1

Копировал

Формат А3

Перв. примен.

Справ. №


Подп. и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подп. и дата

Инв. № подл.

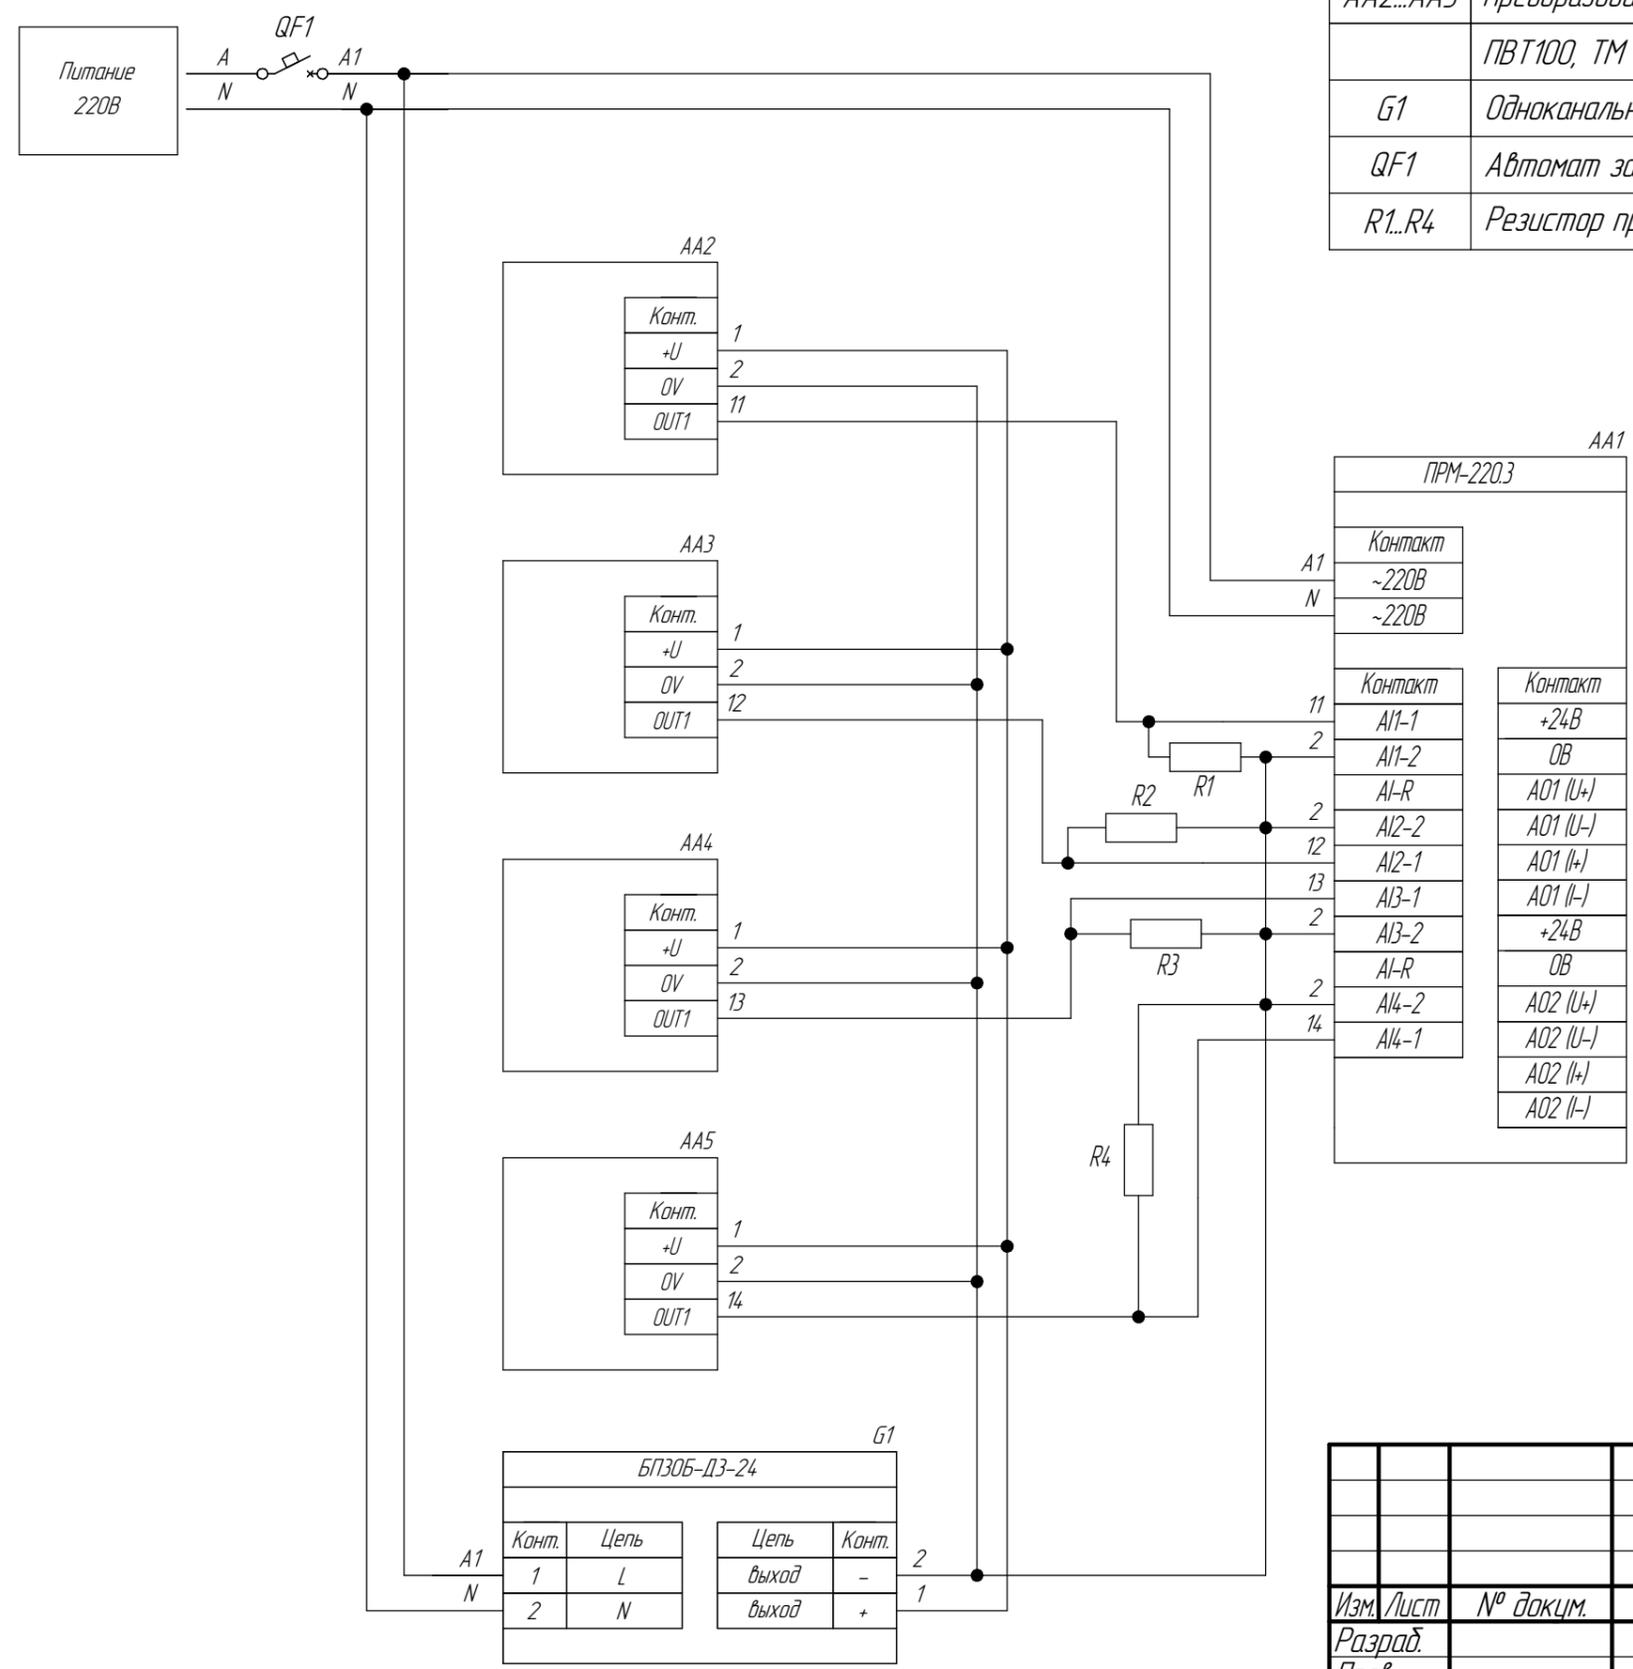

Поз. обознач.	Наименование	Кол.	Примечание
AA1	Модуль расширения входов/выходов ПРМ-220.3, ТМ "ОВЕН"	1	
AA2...AA5	Преобразователь влажности и температуры воздуха ПВТ100, ТМ "ОВЕН"	4	
G1	Одноканальный блок питания БП30Б-Д3-24, ТМ "ОВЕН"	1	
QF1	Автомат защиты	1	
R1..R4	Резистор прецизионный 50,000 \pm -0,025 Ом	4	

Изм.	Лист	№ док-м.	Подп.	Дата	Лит.	Масса	Масштаб
Изм.	Лист	№ док-м.	Подп.	Дата	ПРМ-220.3, Подключение датчика влажности с выходным сигналом 4...20 мА Схема электрическая принципиальная		
Разраб.					Лист	Листов	1
Пров.							
Т.контр.							
Н.контр.							
Утв.							