

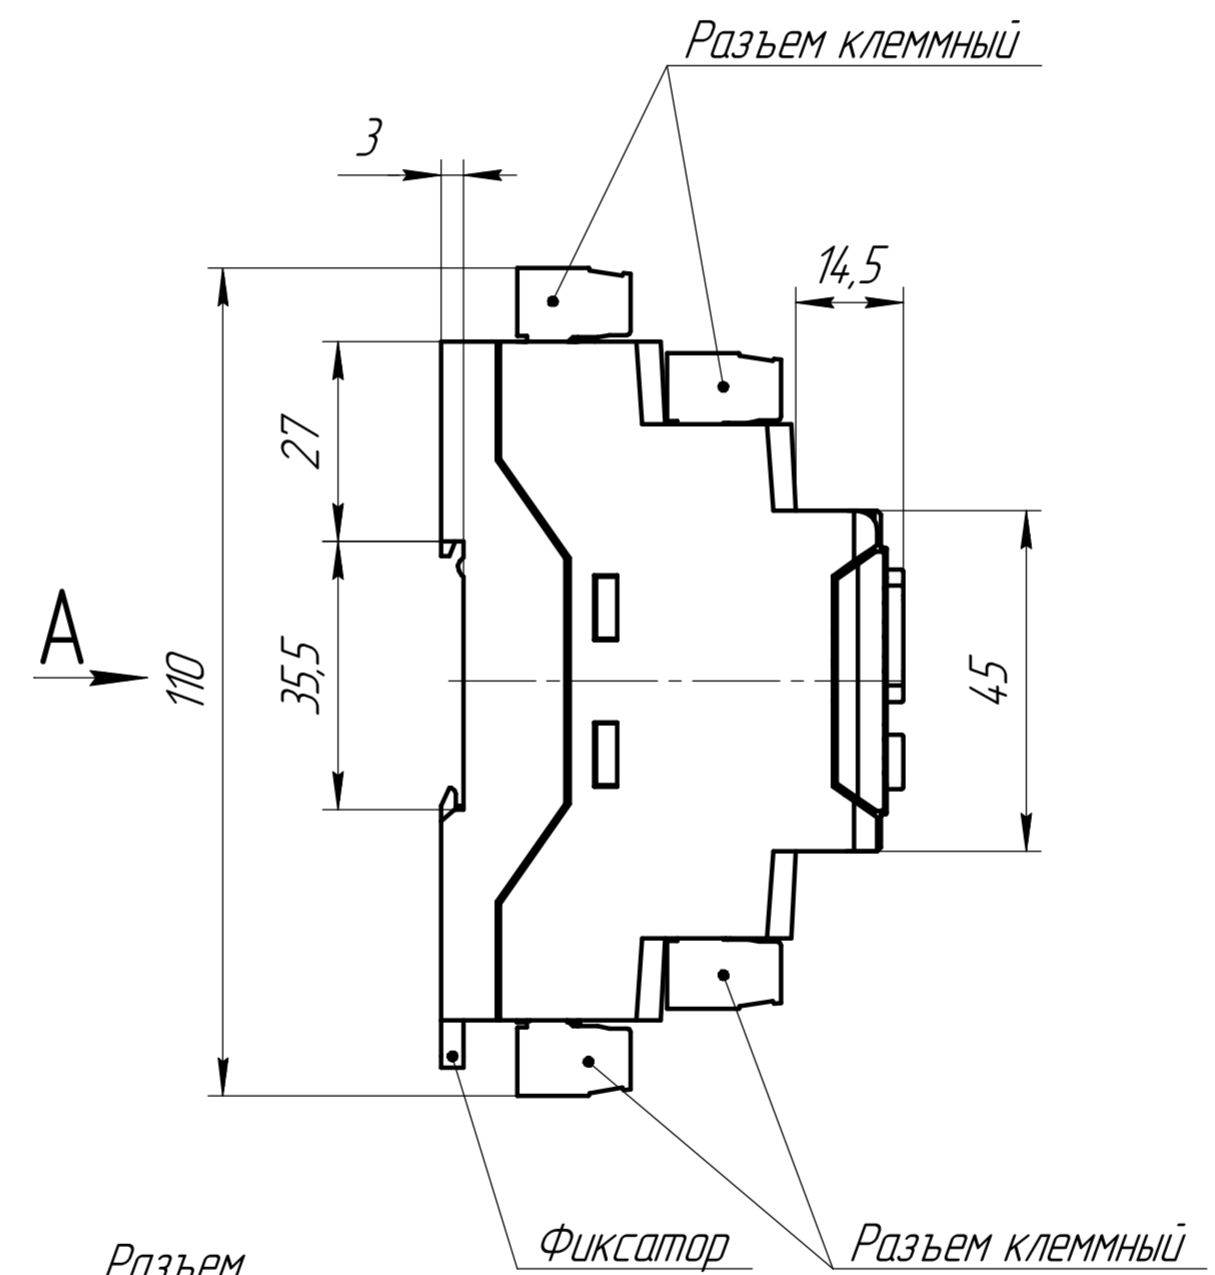
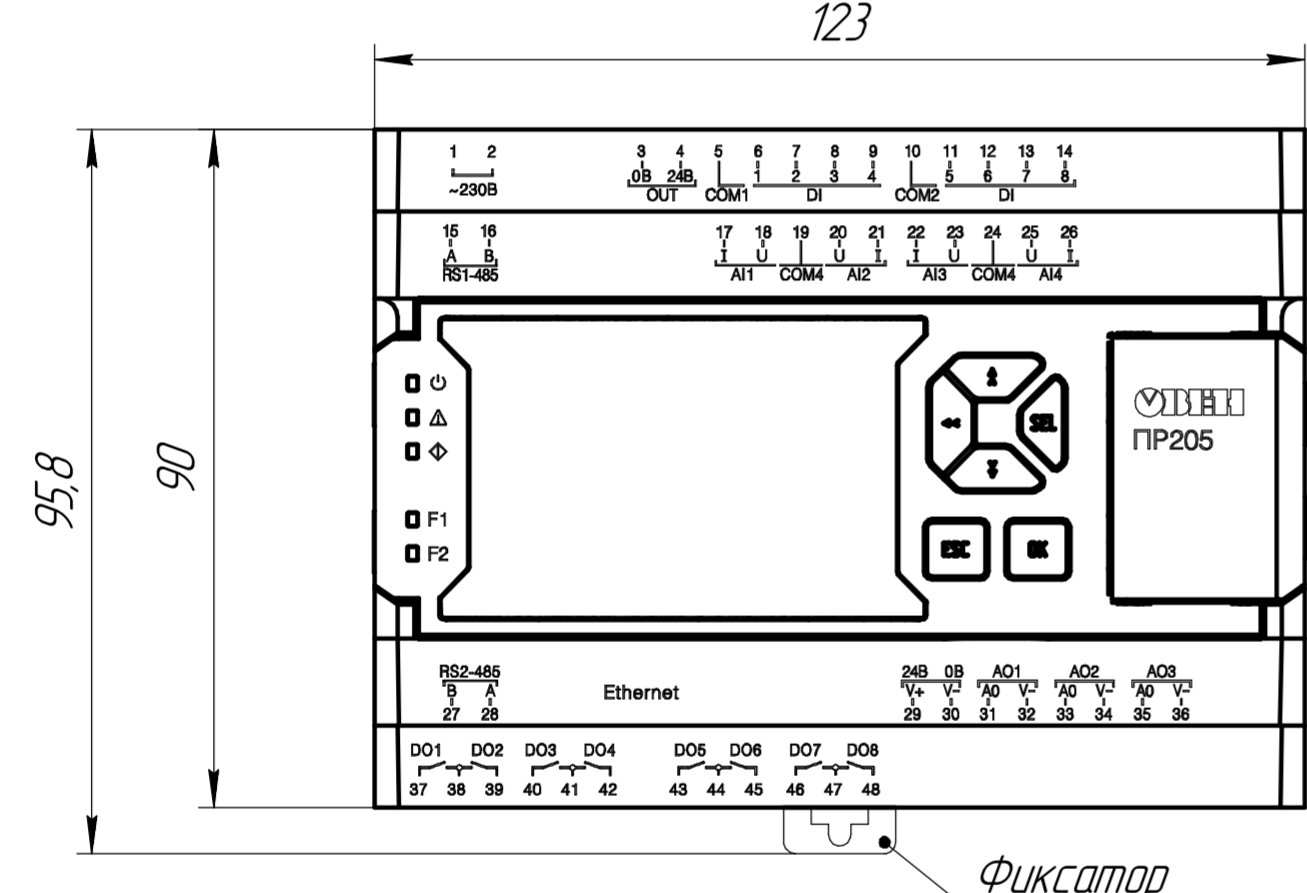


Разъемы клеммные условно не показаны

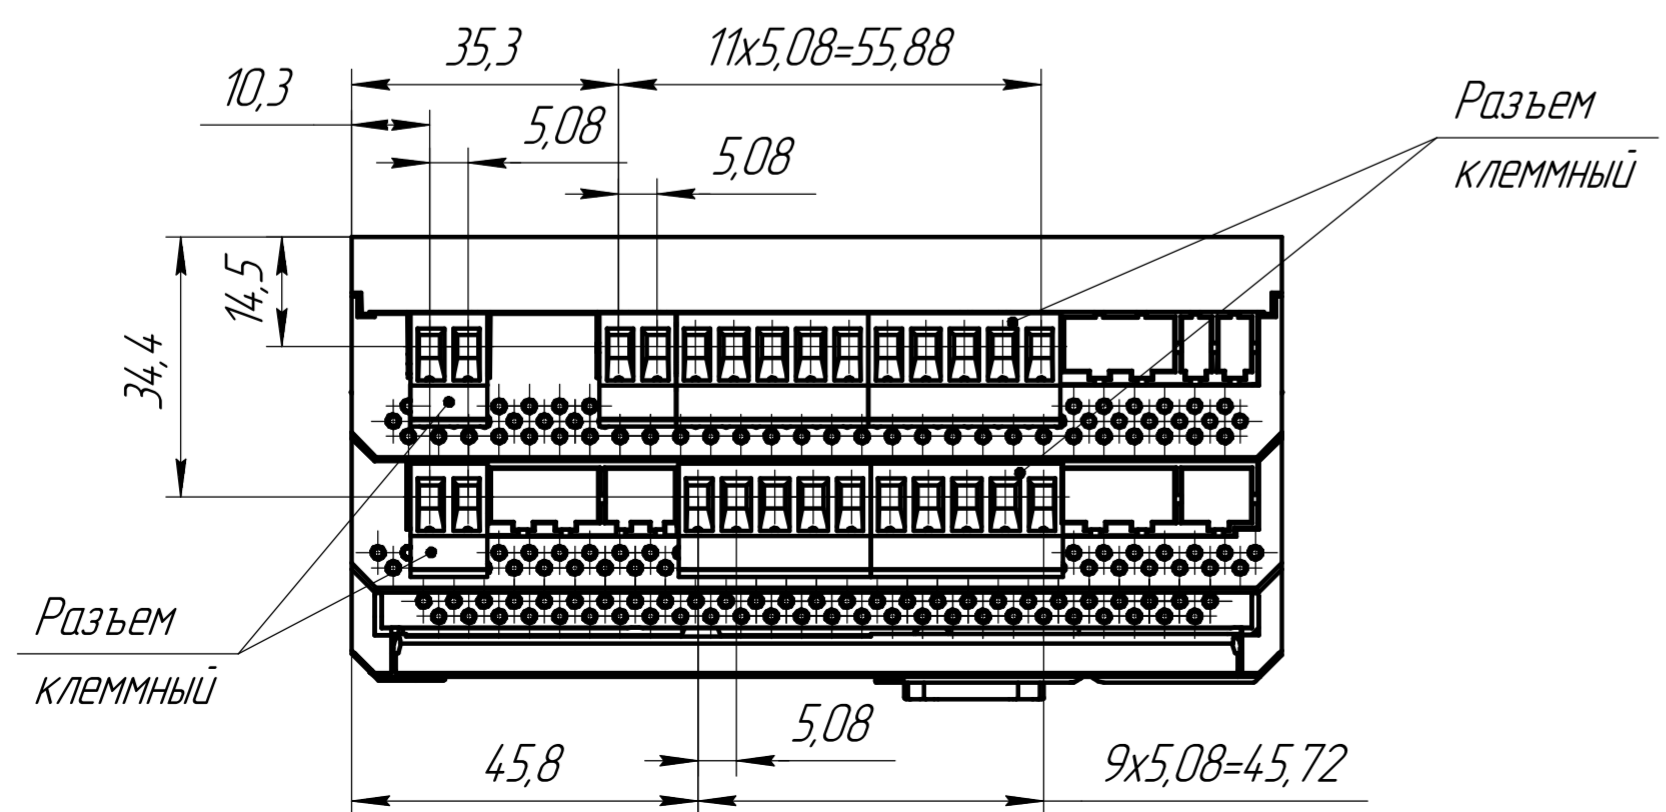

Расположение зон вентиляции и подключения проводов  
Крышка откидная малая ПР205 условно не показана

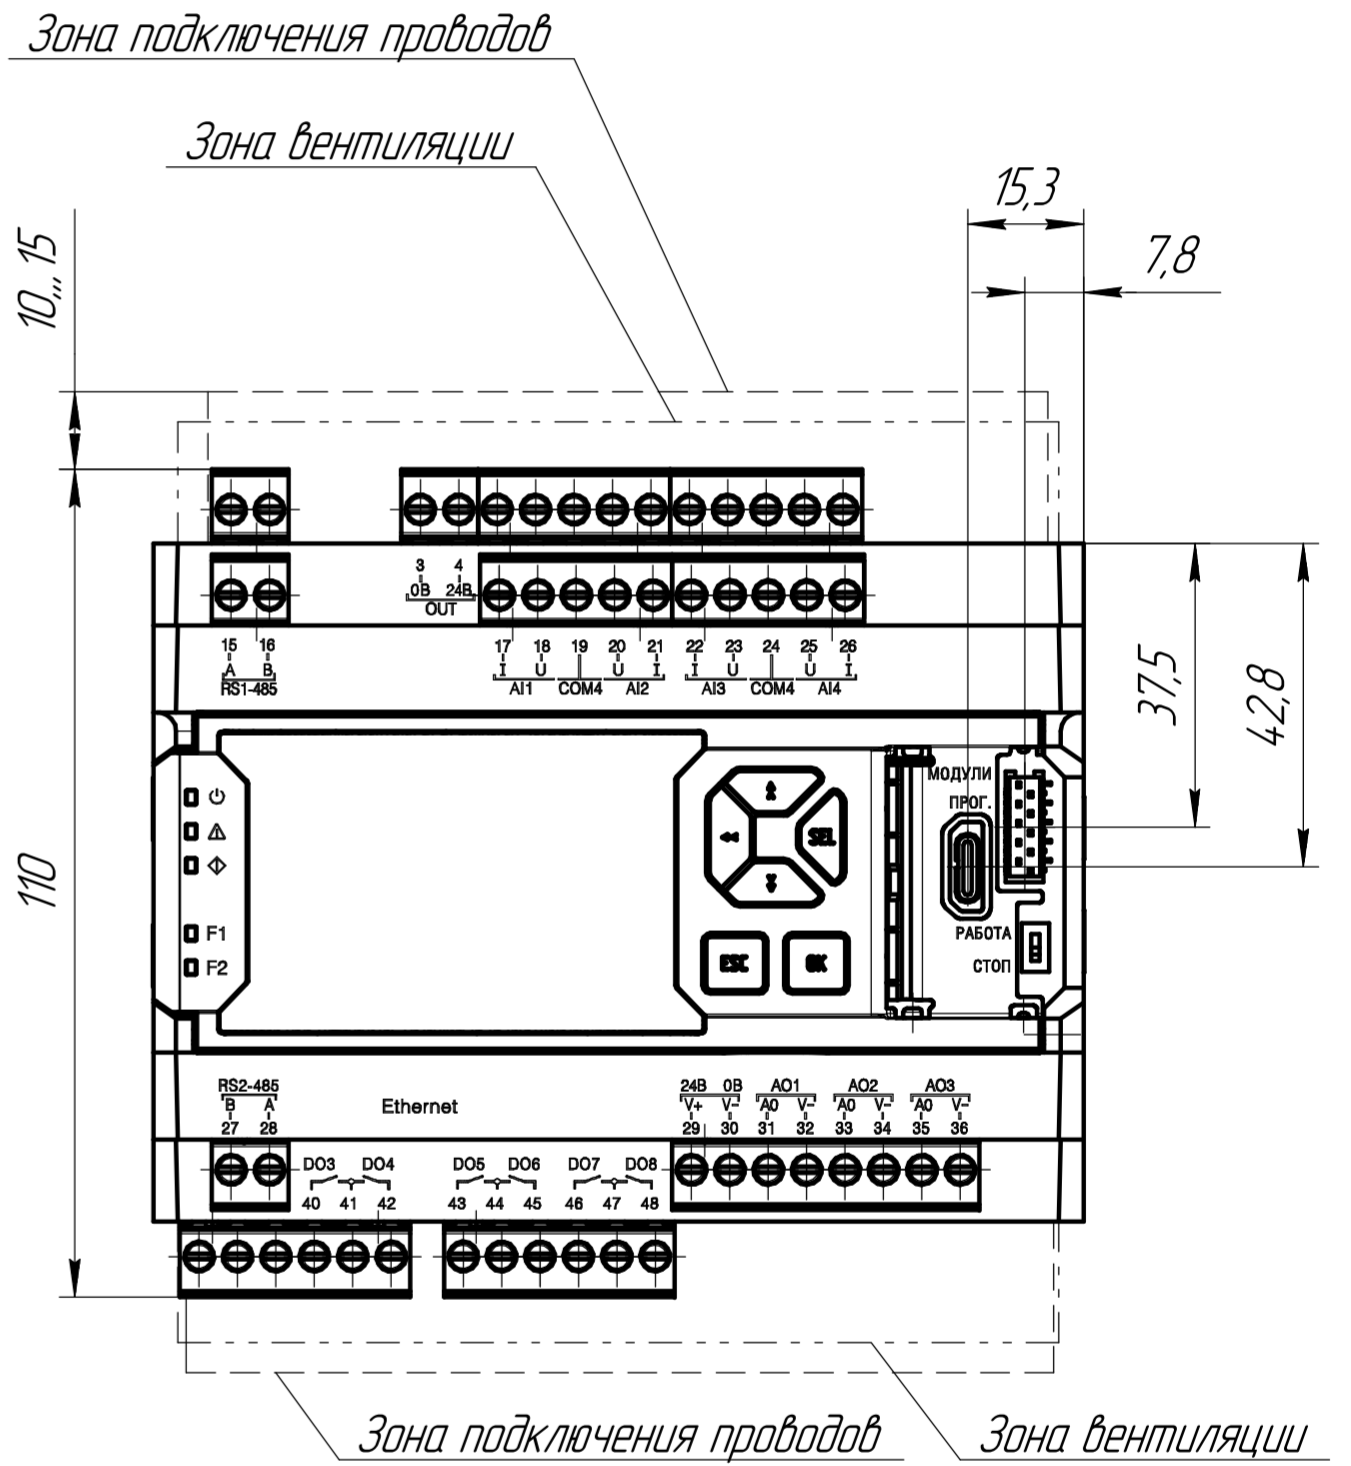


- 1 Неуказанные предельные отклонения размеров: ±IT12/2.
- 2 Прибор предназначен для установки на рейку монтажную ТН-35.
- 3 Для охлаждения прибора предусмотрена перфорация сверху, снизу и сзади.
- 4 3D модель данного прибора представлена для скачивания в свободном доступе на сайте компании "ОВЕН" в формате \*.STEP.

Перв. измен.  
Справ. №  
Подп. и дата  
Инв. № дроб.  
Взам. инв. №  
Подп. и дата  
Инв. № подл.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Программируемое реле с графическим дисплеем и Ethernet ПР205-230.12.11.06.2.0 [M02] Габаритный чертеж	Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.						Лист	1	Листов
Проб.								
Т.контр.								
Н.контр.								
Утв.								

*Расположение зон вентиляции*

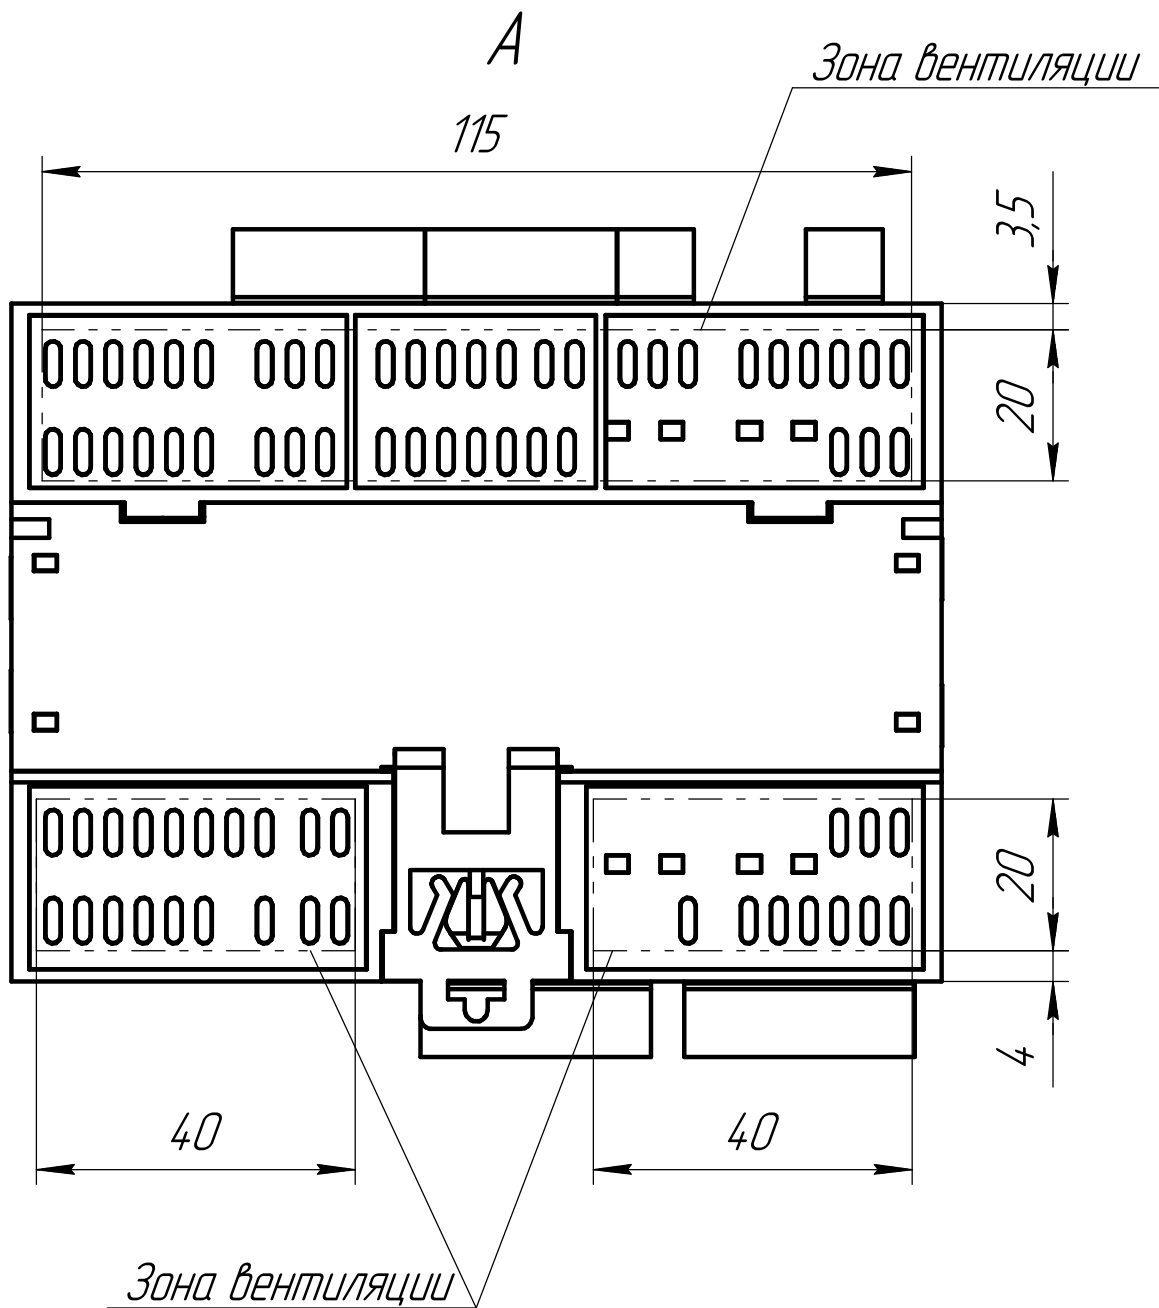

Инв. № подл.	Подп. и дата
Взам. инв. №	Инв. № дубл.
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
------	------	----------	-------	------