

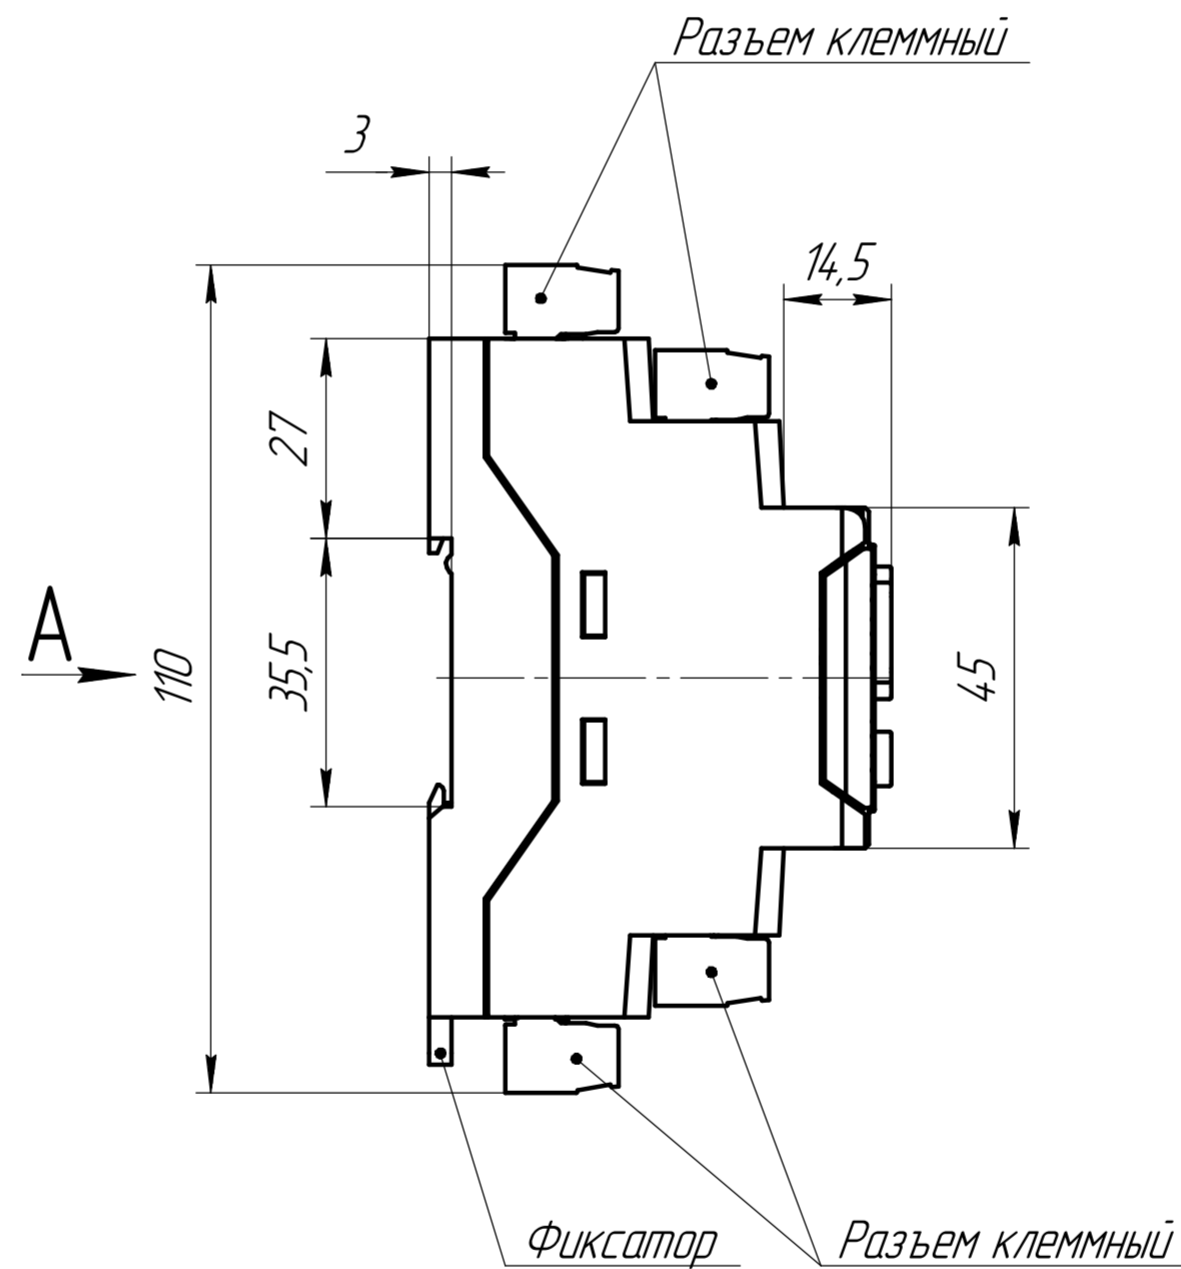
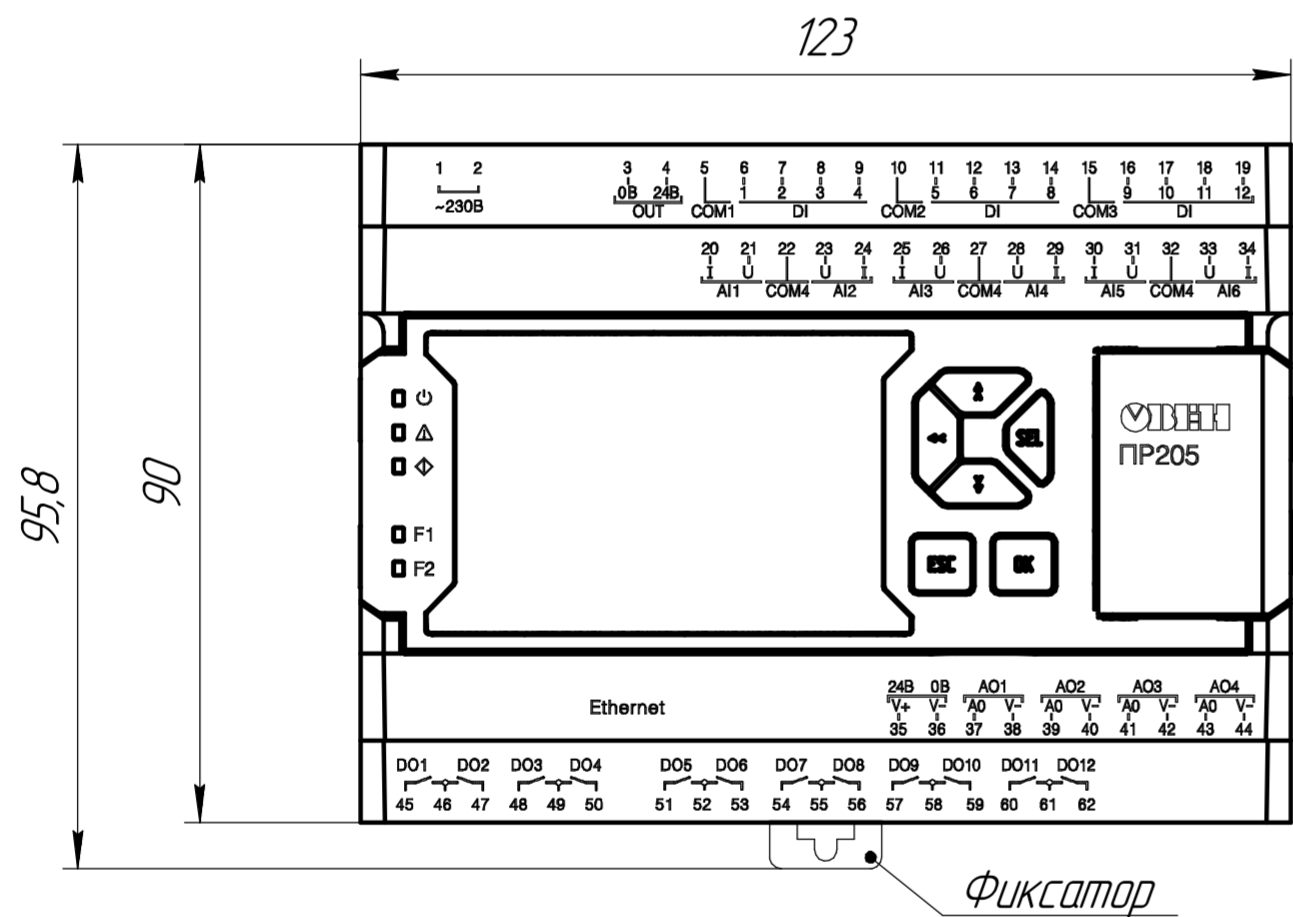


Разъемы клеммные условно не показаны

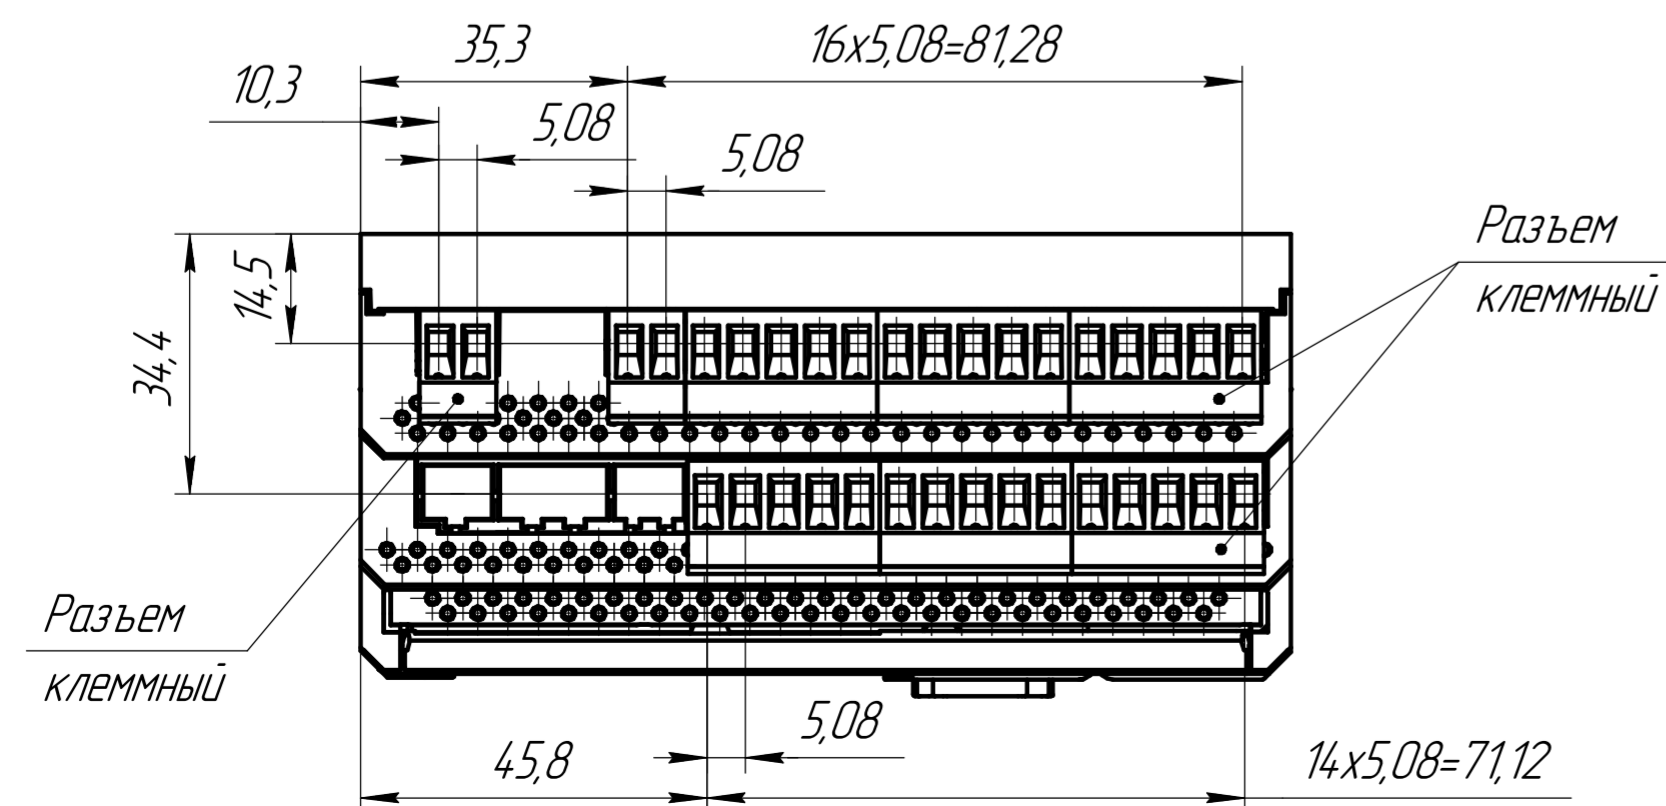

Расположение зон вентиляции и подключения проводов
Крышка откидная малая PR205 условно не показана

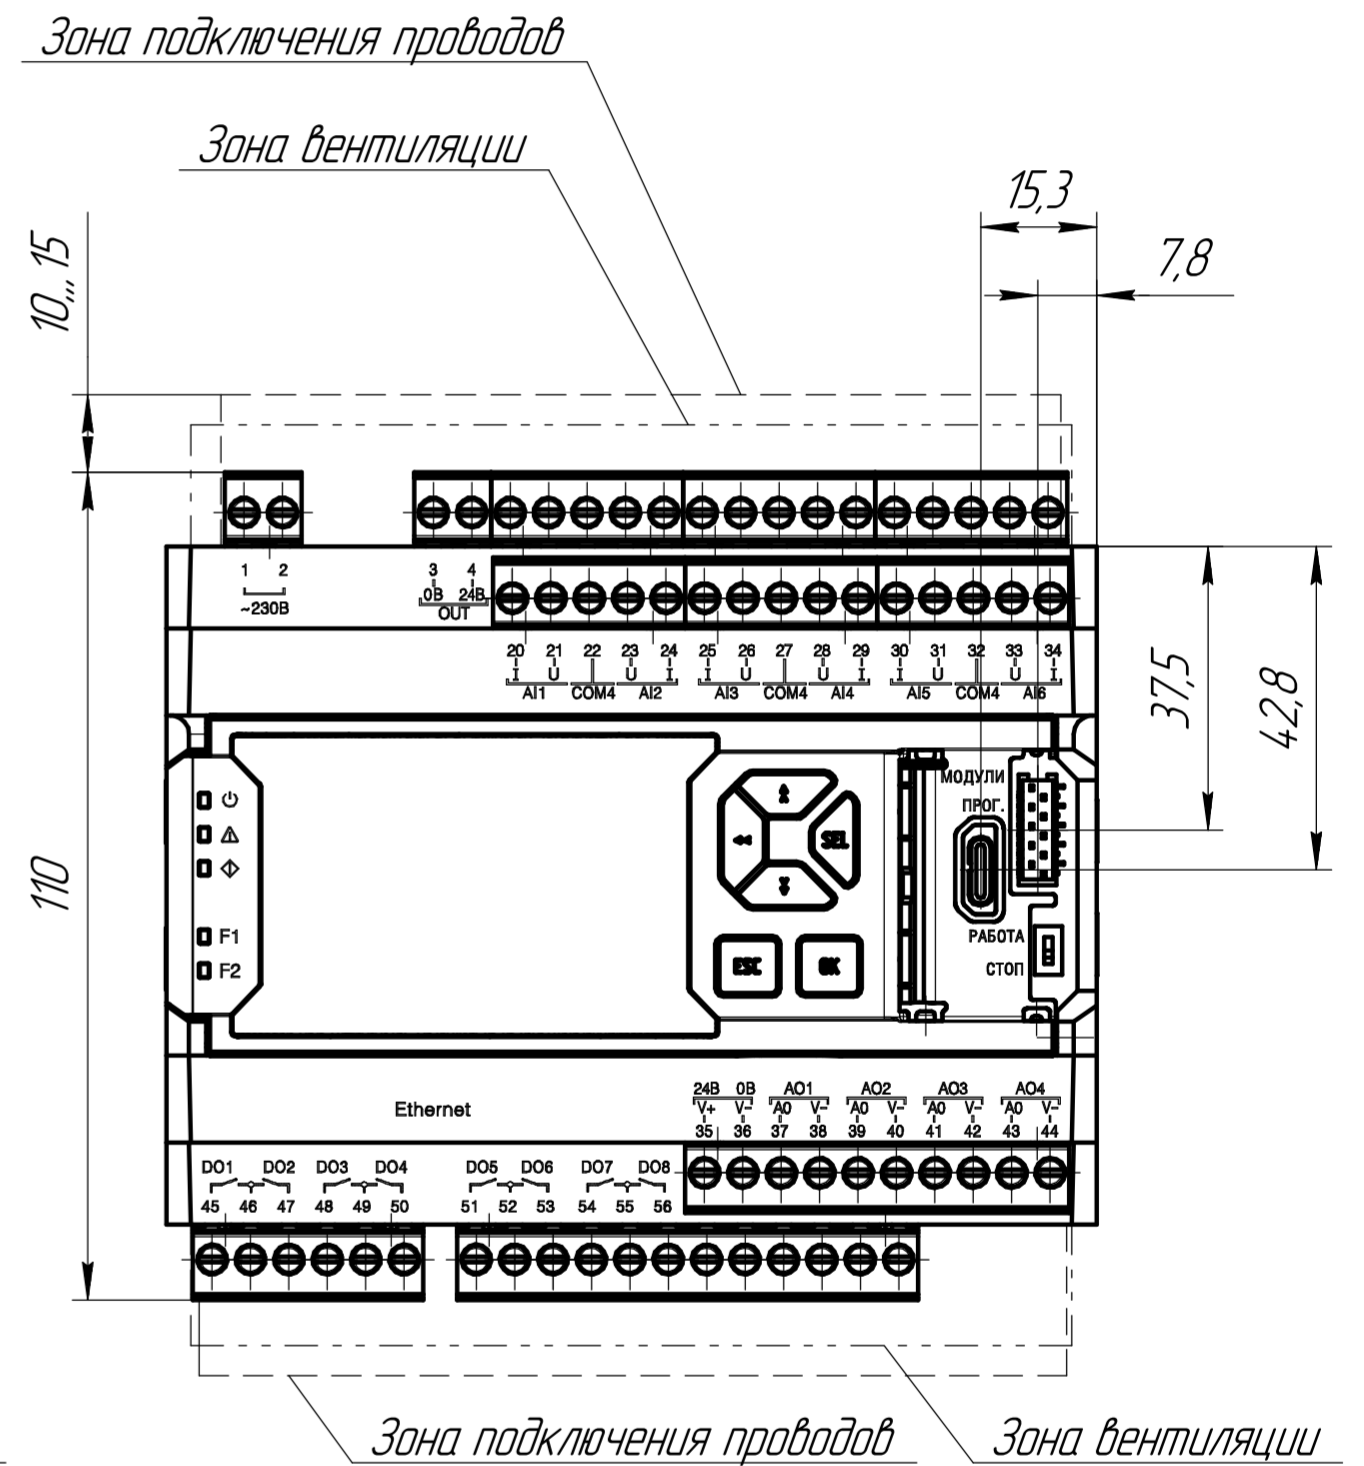

- 1 Неуказанные предельные отклонения размеров: ±IT12/2.
- 2 Прибор предназначен для установки на рейку монтажную TH-35.
- 3 Для охлаждения прибора предусмотрена перфорация сверху, снизу и сзади.
- 4 3D модель данного прибора представлена для скачивания в свободном доступе на сайте компании "ОВЕН" в формате *.STEP.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Программируемое реле с графическим дисплеем и Ethernet PR205-230.18.16.02.0.0 (M02) Габаритный чертеж	Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.						Лист	1	Листов
Проб.								
Т.контр.								
Н.контр.								
Утв.								

Перв. поимен.

Справ. №

Подп. и дата


Инд. № дробл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инд. № подл.

Расположение зон вентиляции

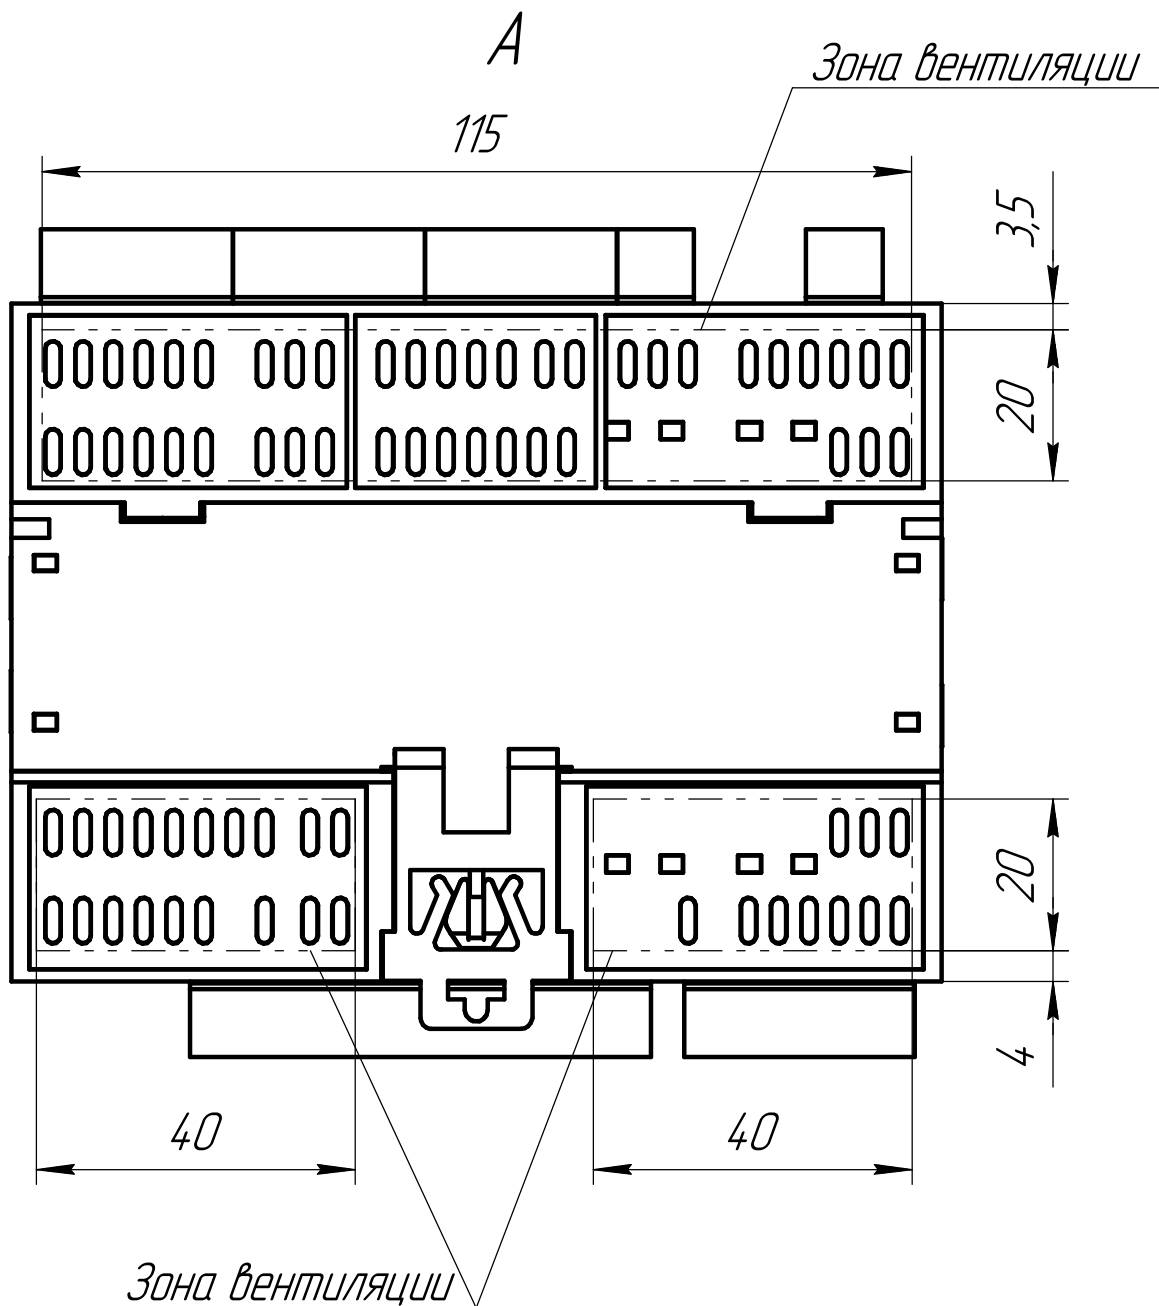

Инв. № подл.	Подп. и дата
Взам. инв. №	Инв. № дубл.
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата