





Разъемы клеммные и крышка малая условно не показаны

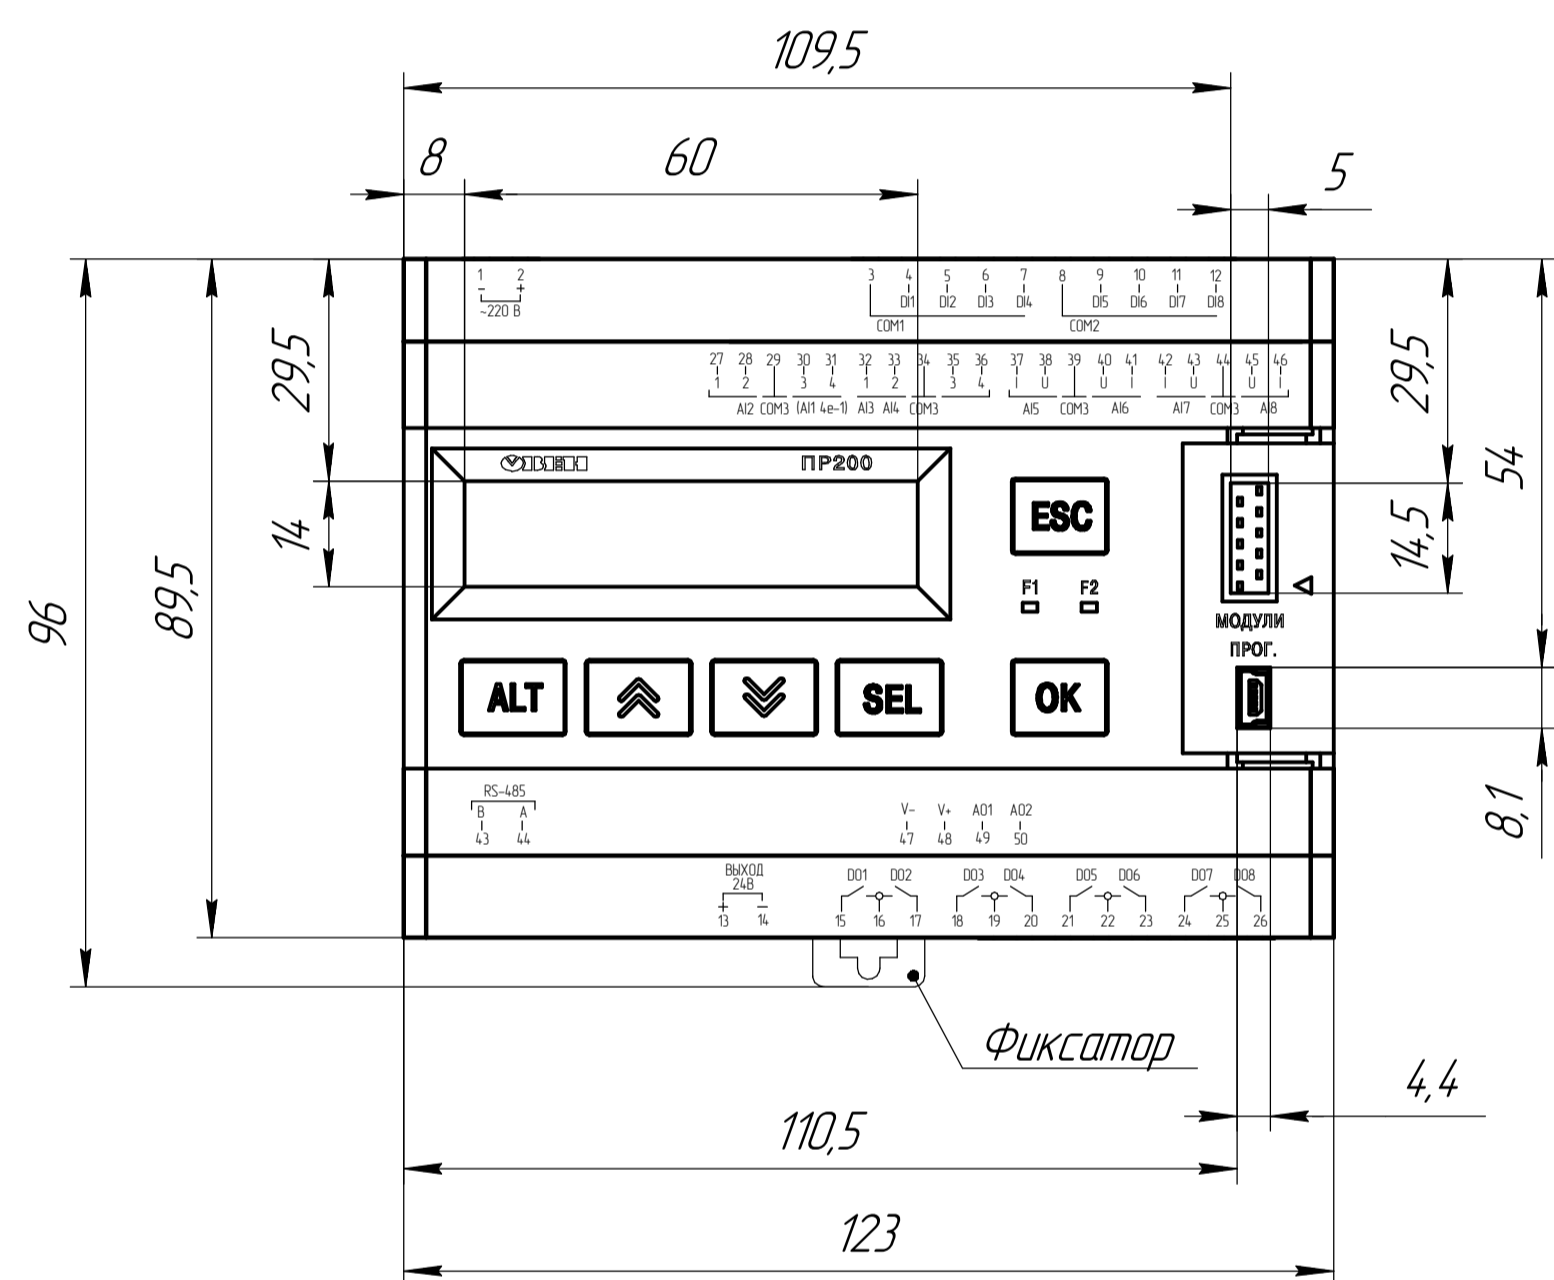

A(2)

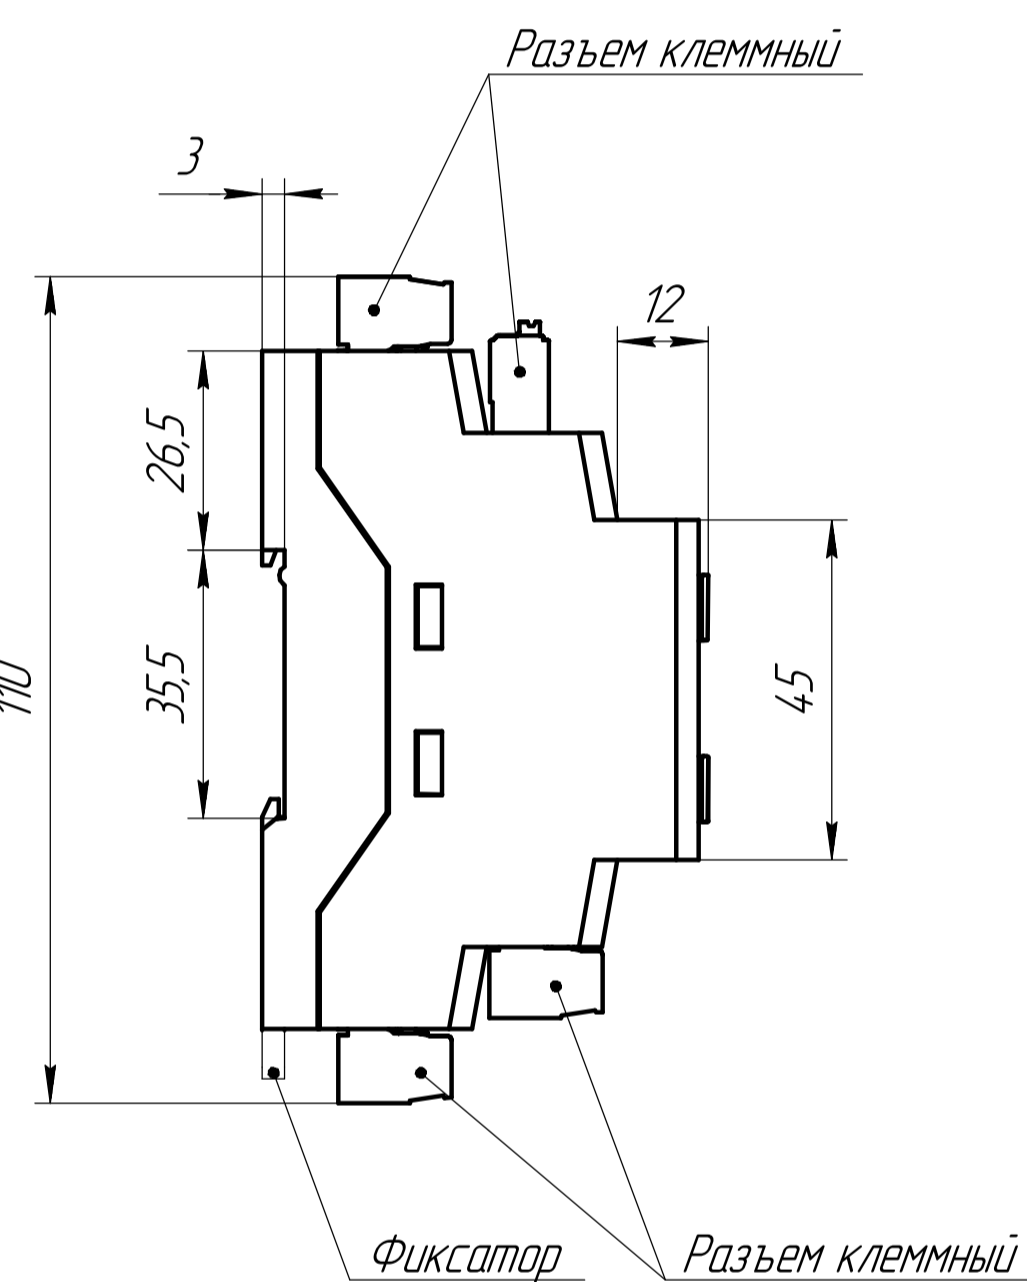

Расположение зон вентиляции и подключения проводов

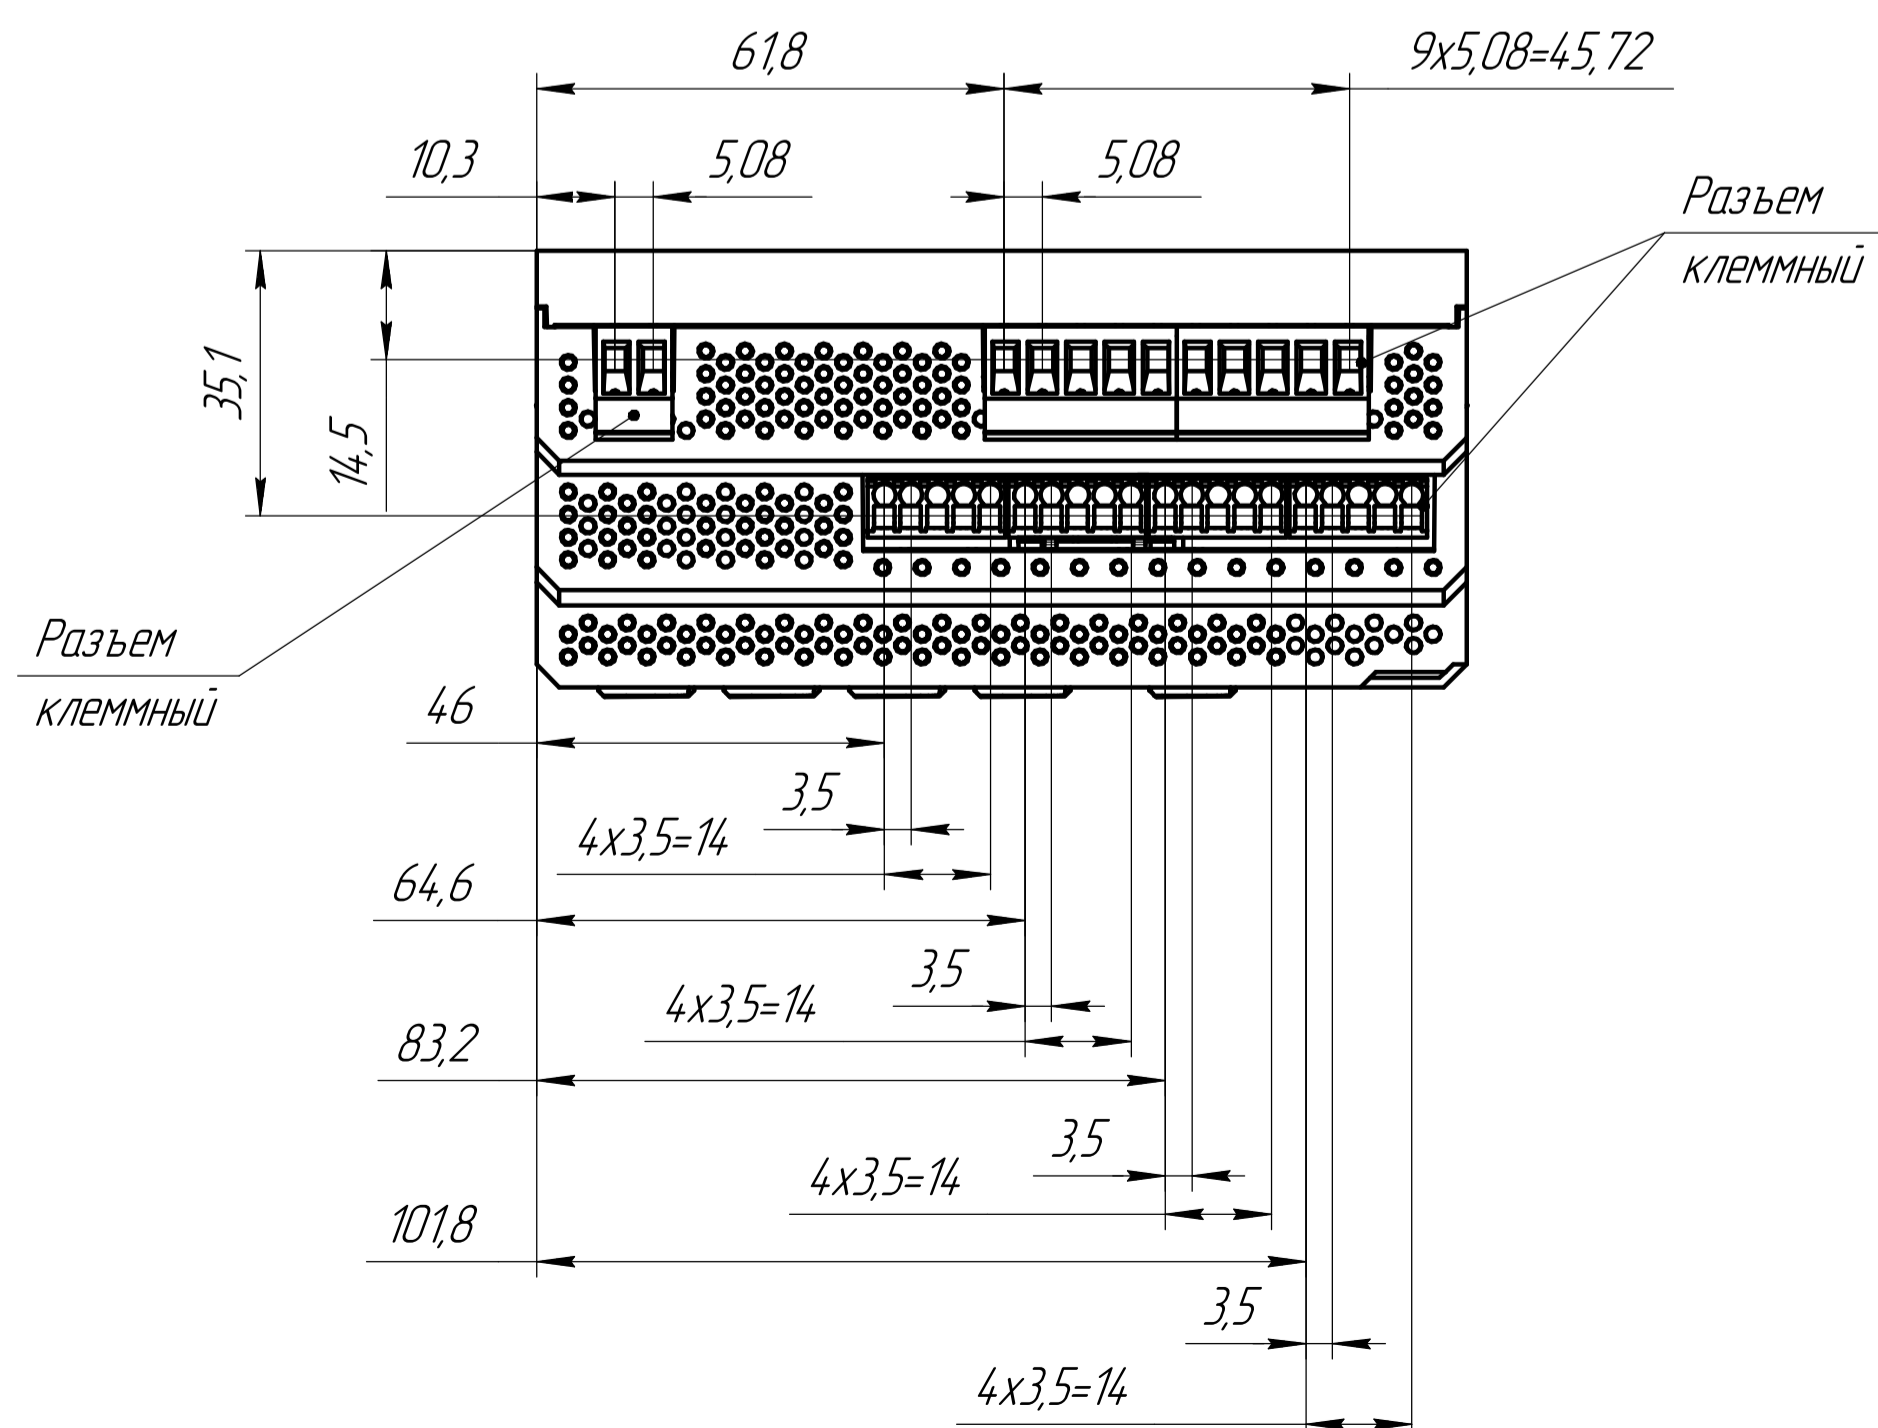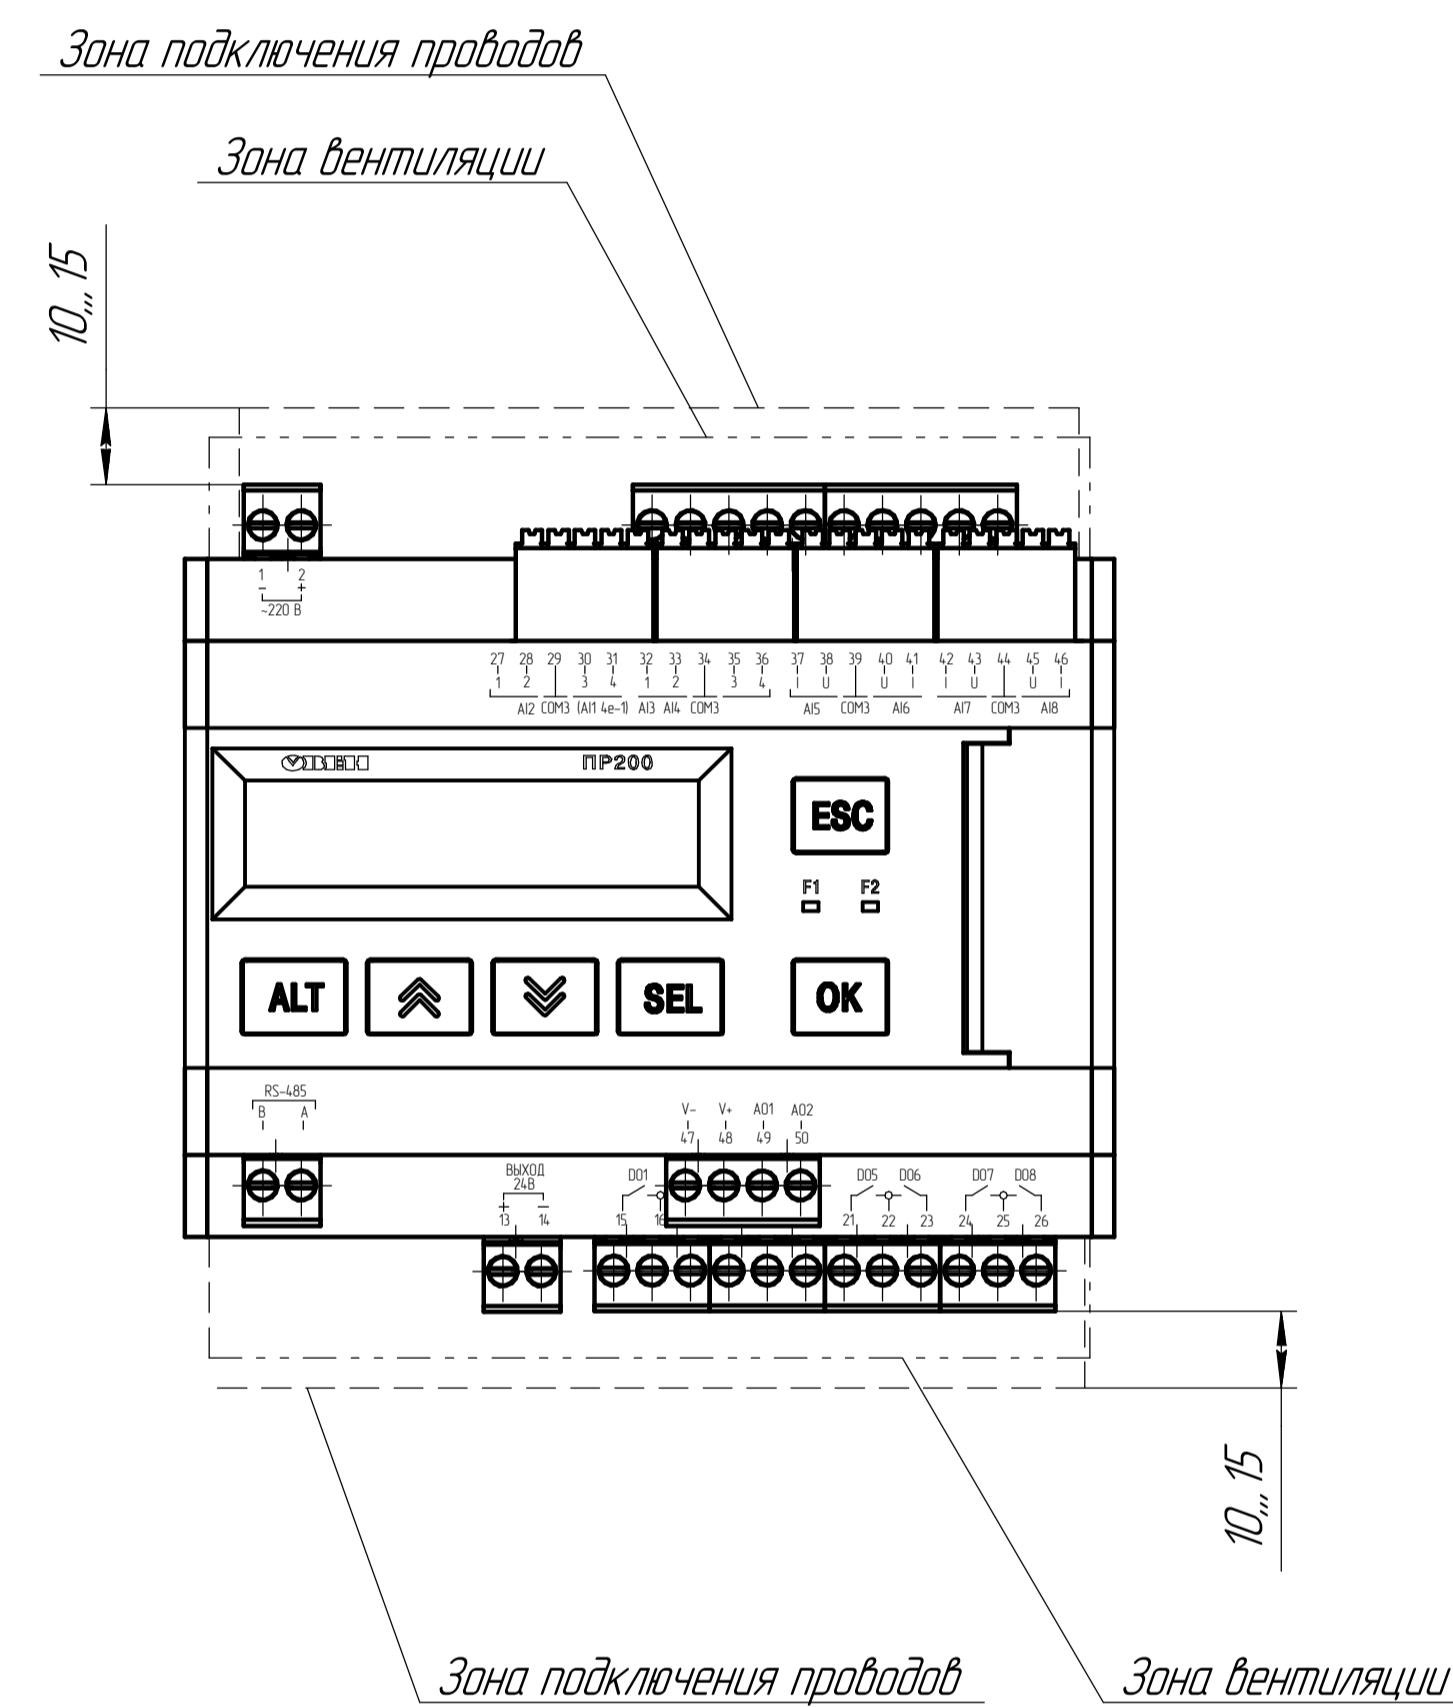


- 1 Размеры для справок.
- 2 Неуказанные предельные отклонения размеров $\pm IT12/2$.
- 3 Прибор предназначен для установки на рейку монтажную TH-35.
- 4 Для охлаждения прибора предусмотрена перфорация сверху, снизу и сзади.
- 5 3D модель данного прибора представлена для скачивания в свободном доступе на сайте компании "ОВЕН" в формате *.STEP.

Изм.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Устройство управляющее многофункциональное ПР200-220.28.1.0 Габаритный чертеж	Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.								1:1
Пров.						Лист 1	Листов 2	
Инж.пр.								
Утв.								

Расположение зон вентиляции

A(1)

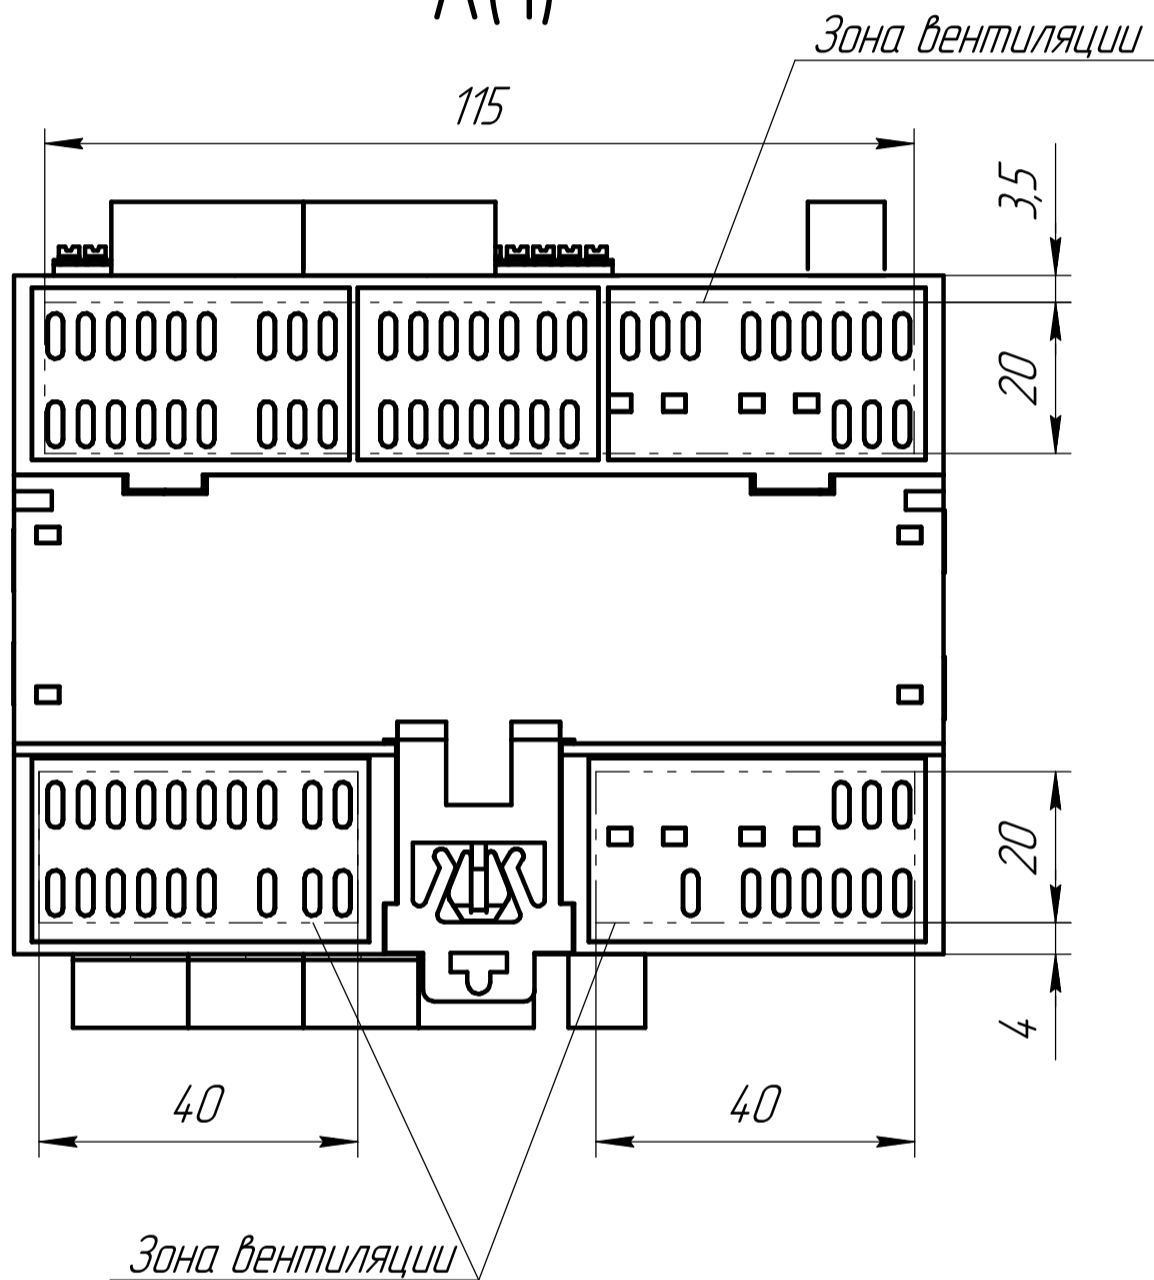

Инв. № подл.	Подп. и дата
Взам. инв. №	Инв. № д/ц/л.
Подп. и дата	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата