





Разъемы клеммные и крышка малая условно не показаны

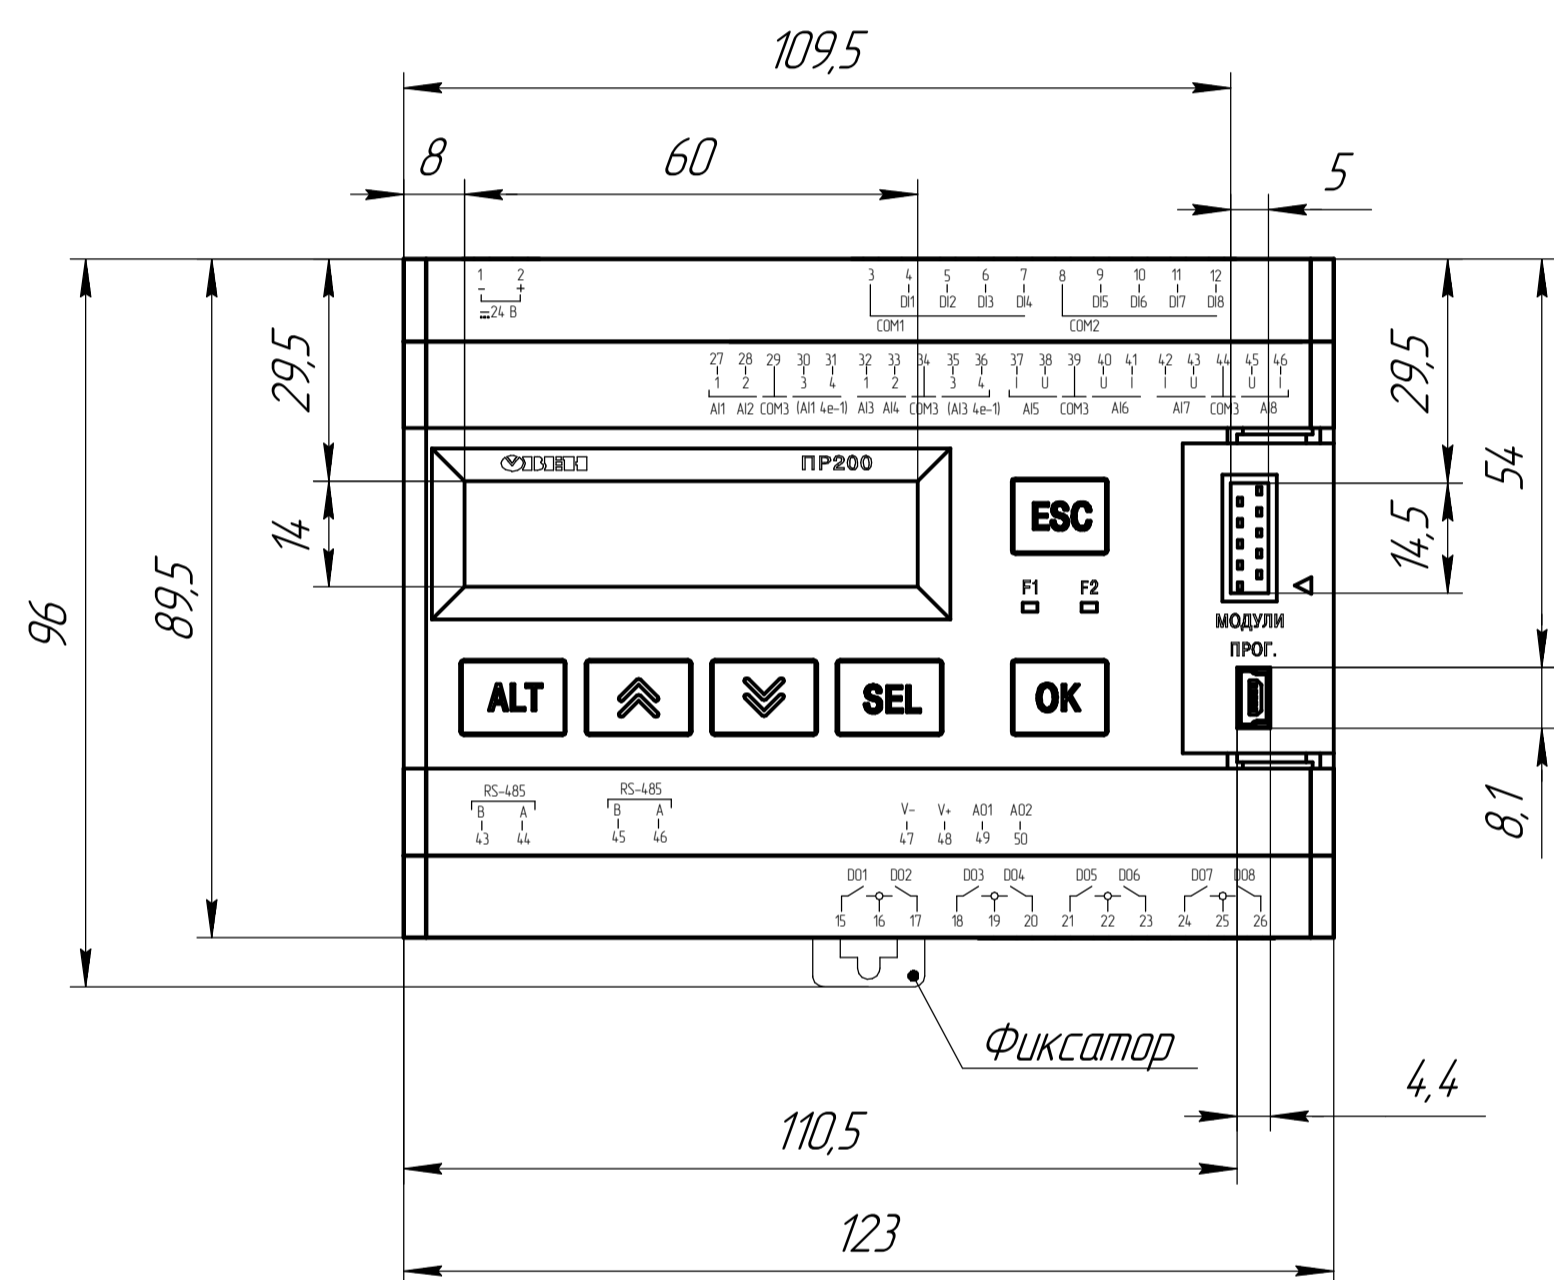

A(2)

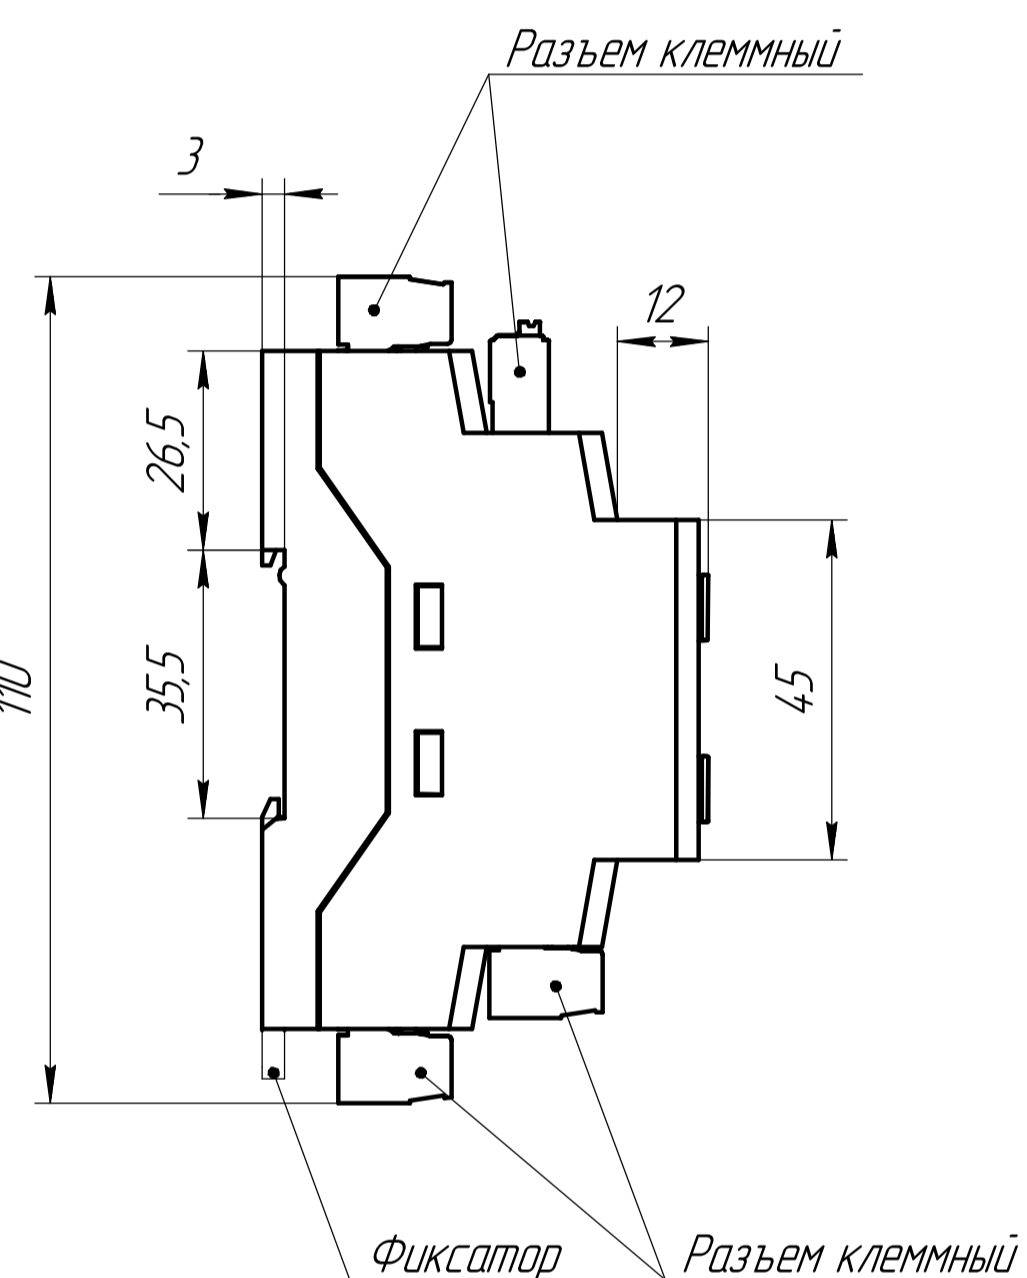

Расположение зон вентиляции и подключения проводов

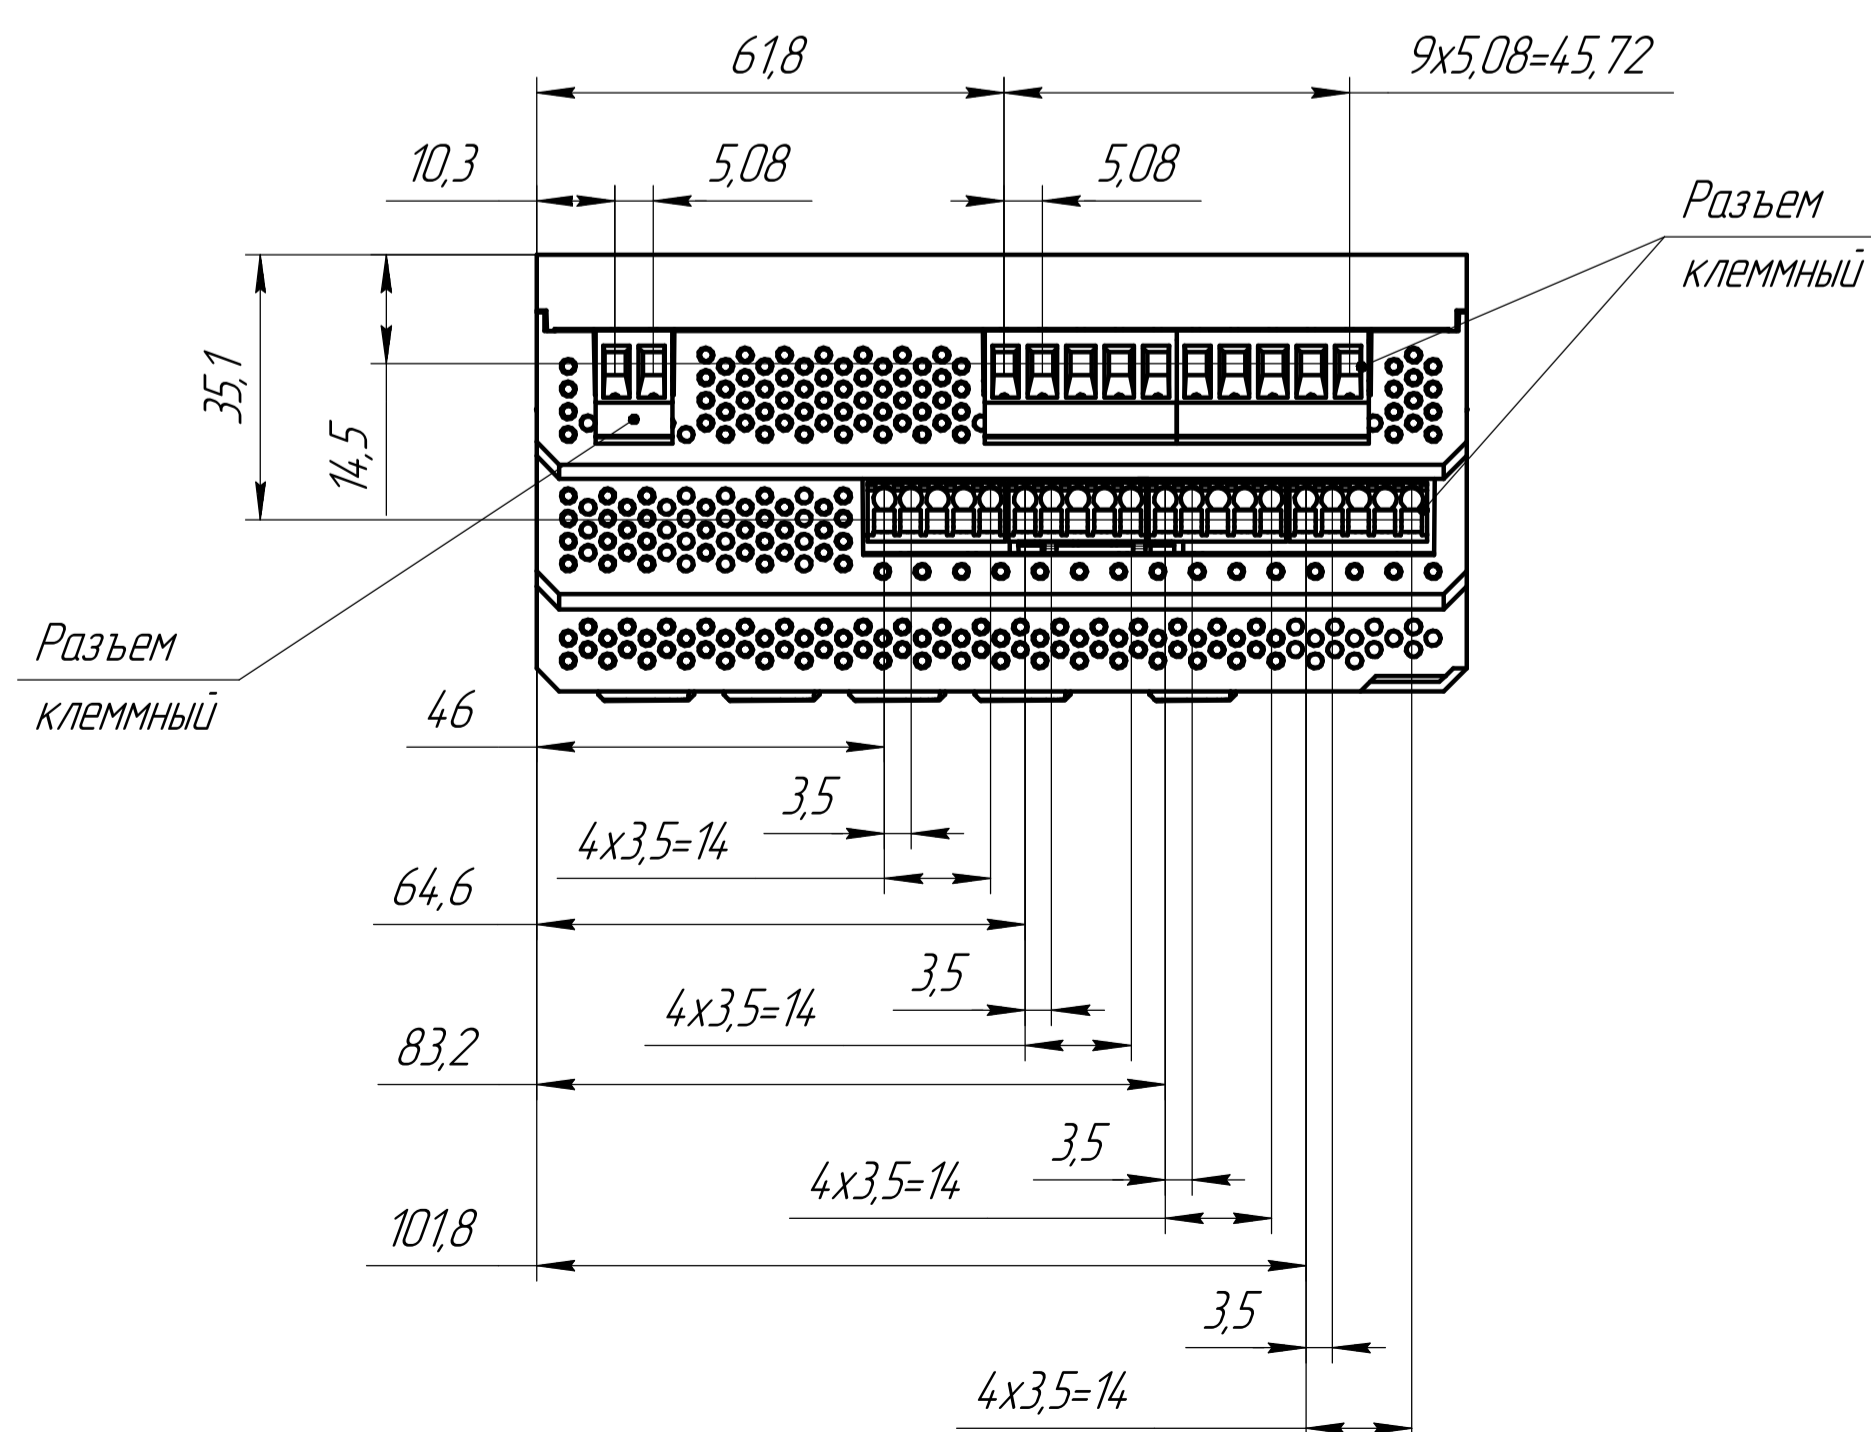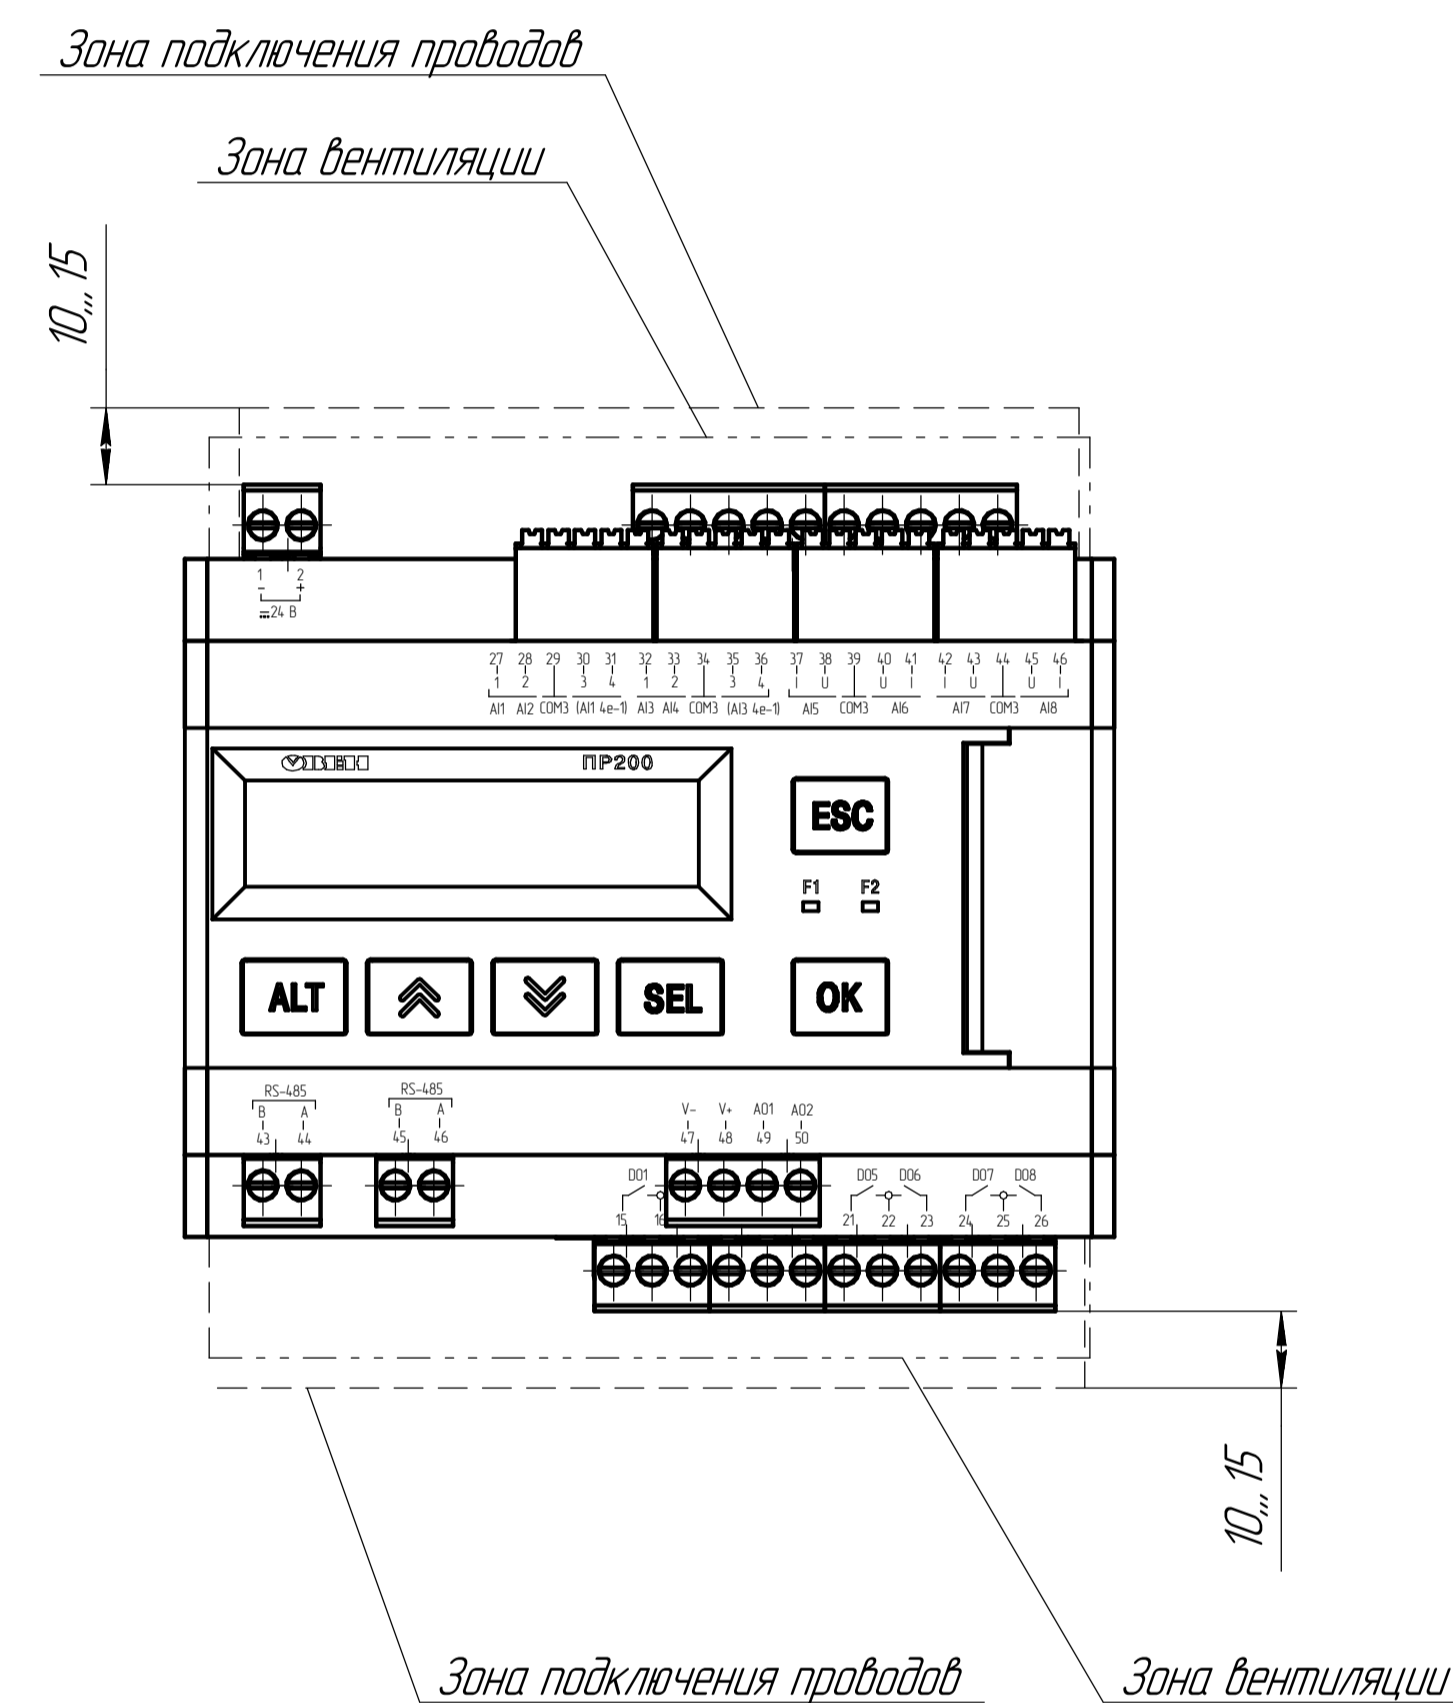


- 1 Размеры для справок.
- 2 Неуказанные предельные отклонения размеров  $\pm IT12/2$ .
- 3 Прибор предназначен для установки на рейку монтажную TH-35.
- 4 Для охлаждения прибора предусмотрена перфорация сверху, снизу и сзади.
- 5 3D модель данного прибора представлена для скачивания в свободном доступе на сайте компании "ОВЕН" в формате \*.STEP.

Изм.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Устройство управляющее многофункциональное ПР200-24.8.2.0	Лит.	Масса	Масштаб
					Габаритный чертеж			1:1
Лист	1	Листов	2					
Исполн.								
Утв.								

*Расположение зон вентиляции*

A(1)

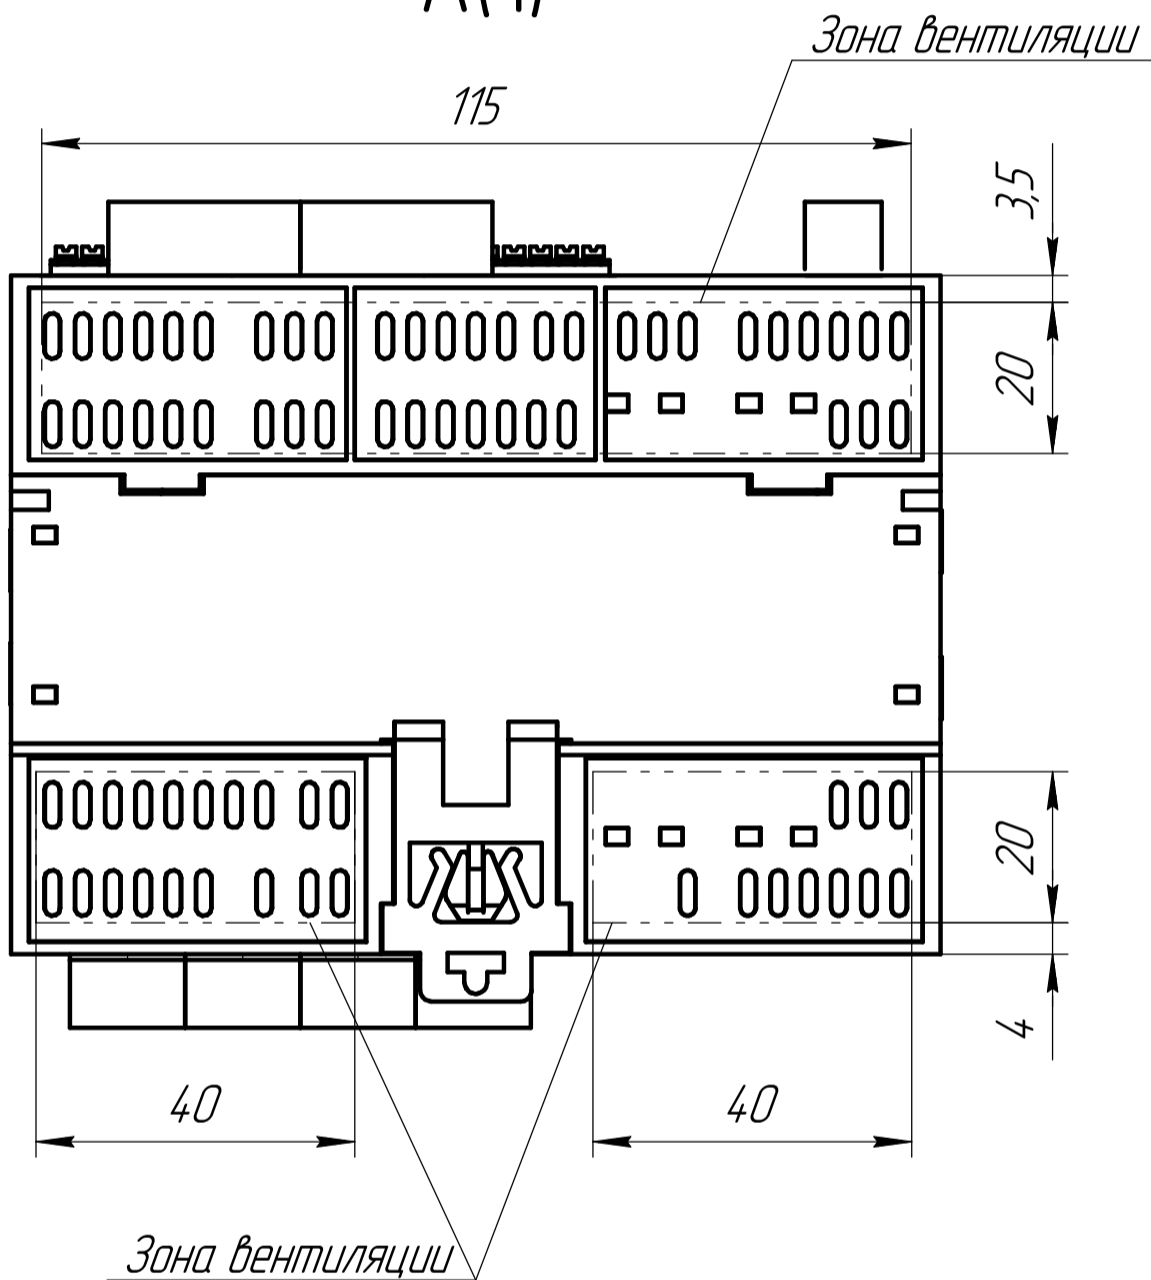

Инв. № подл.	Подп. и дата
Взам. инв. №	Инв. № д/ц/л.
Подп. и дата	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
------	------	----------	-------	------