

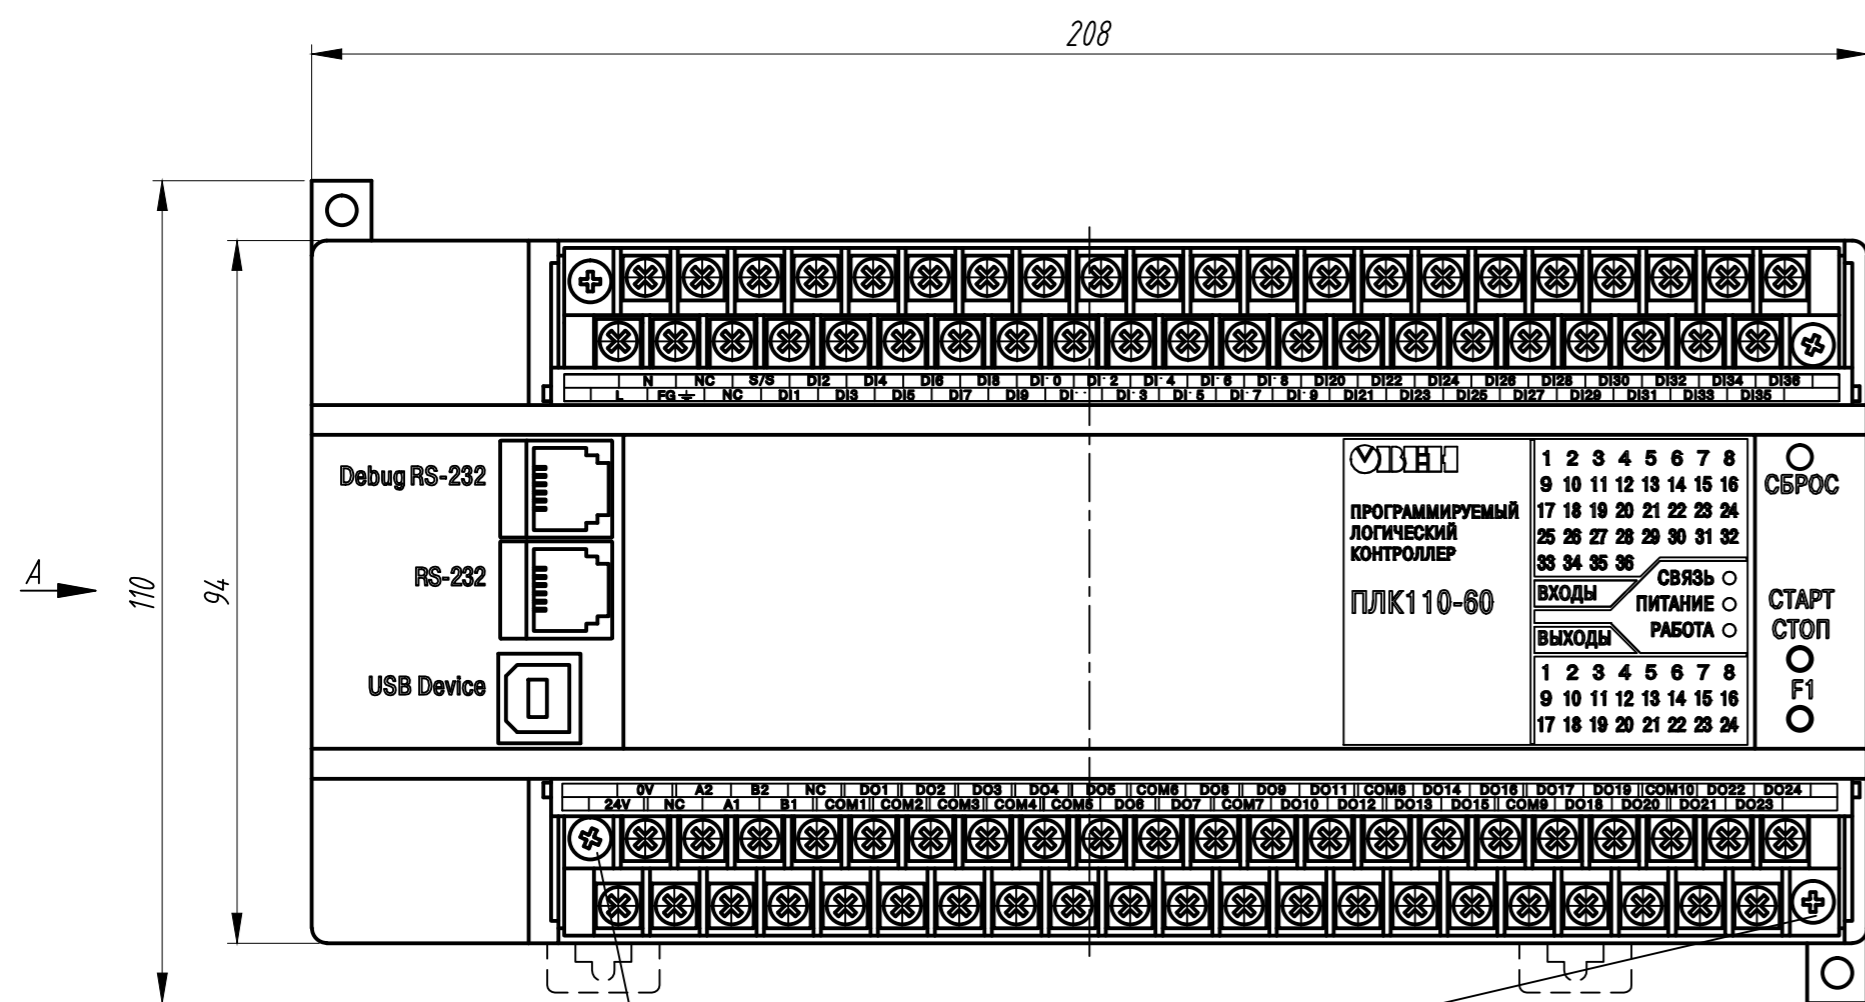


Крышки клеммные
условно не показаны

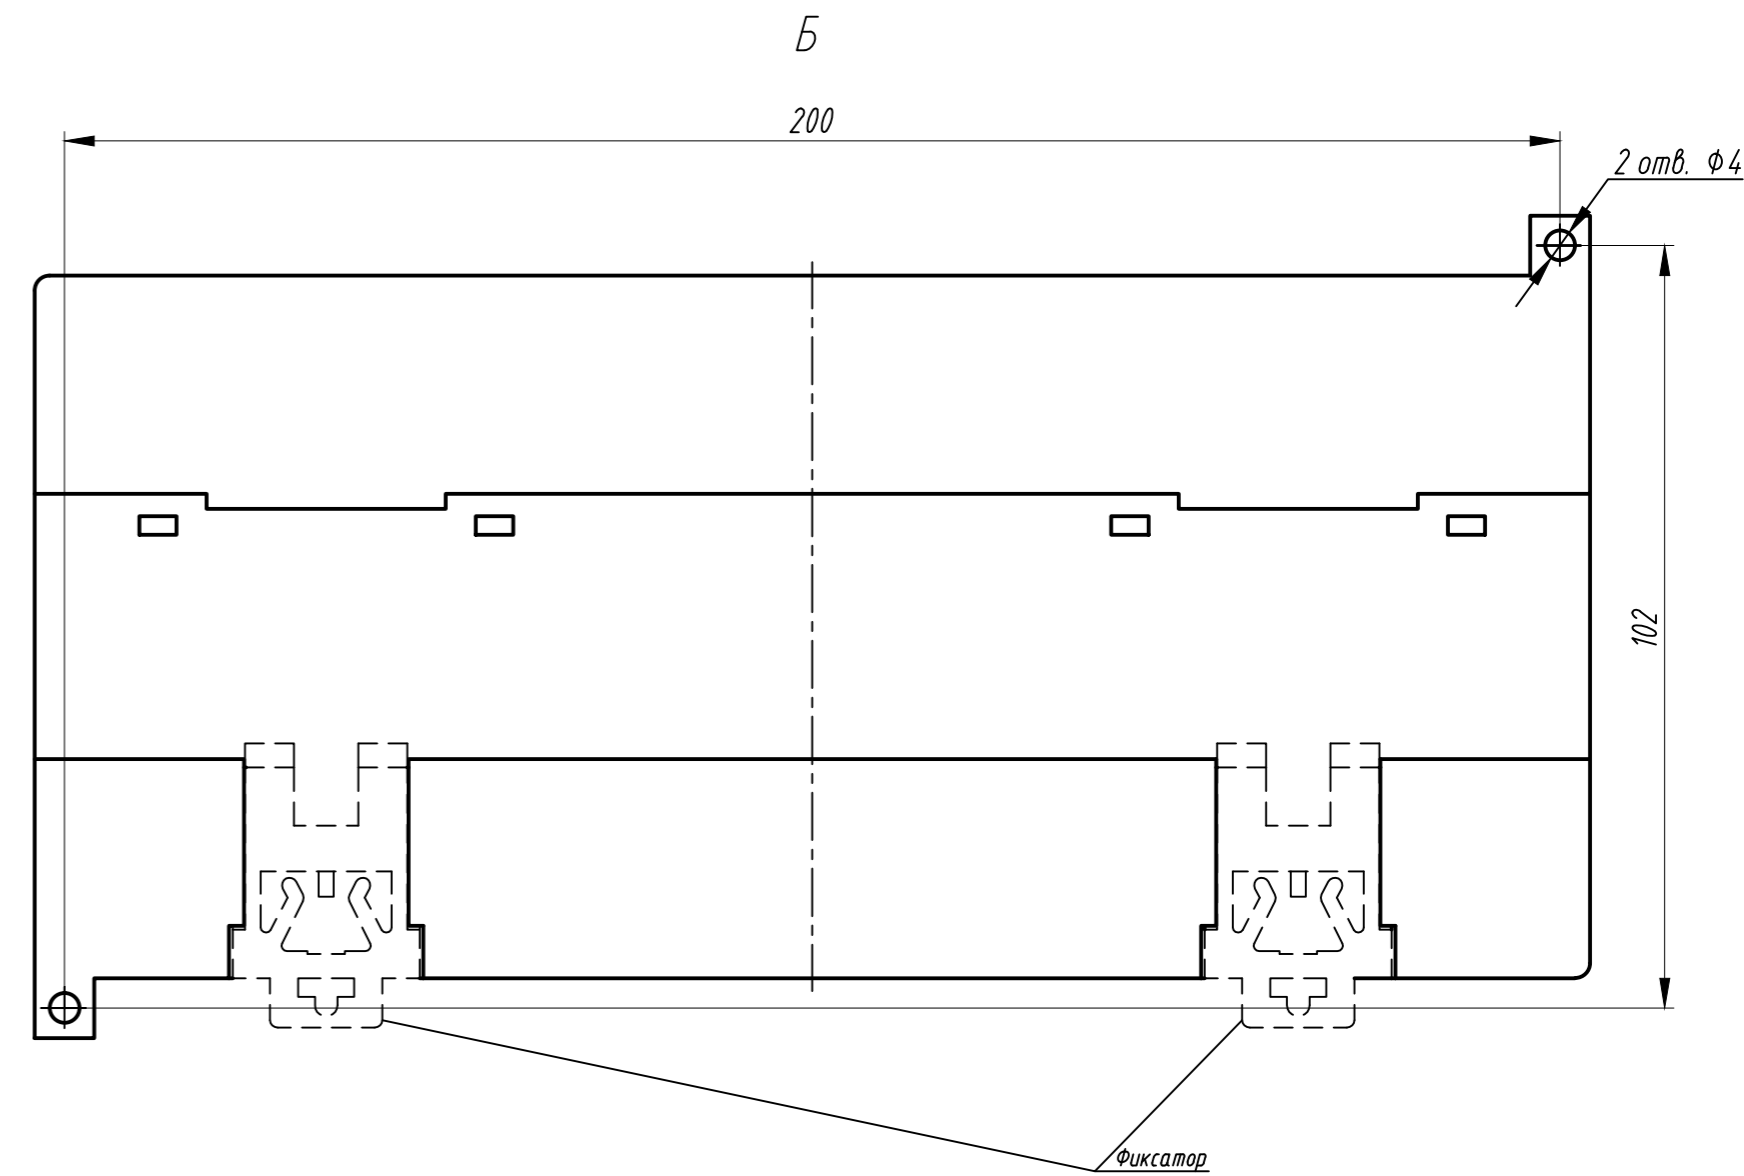

Винты "Быстрой" замены прибора

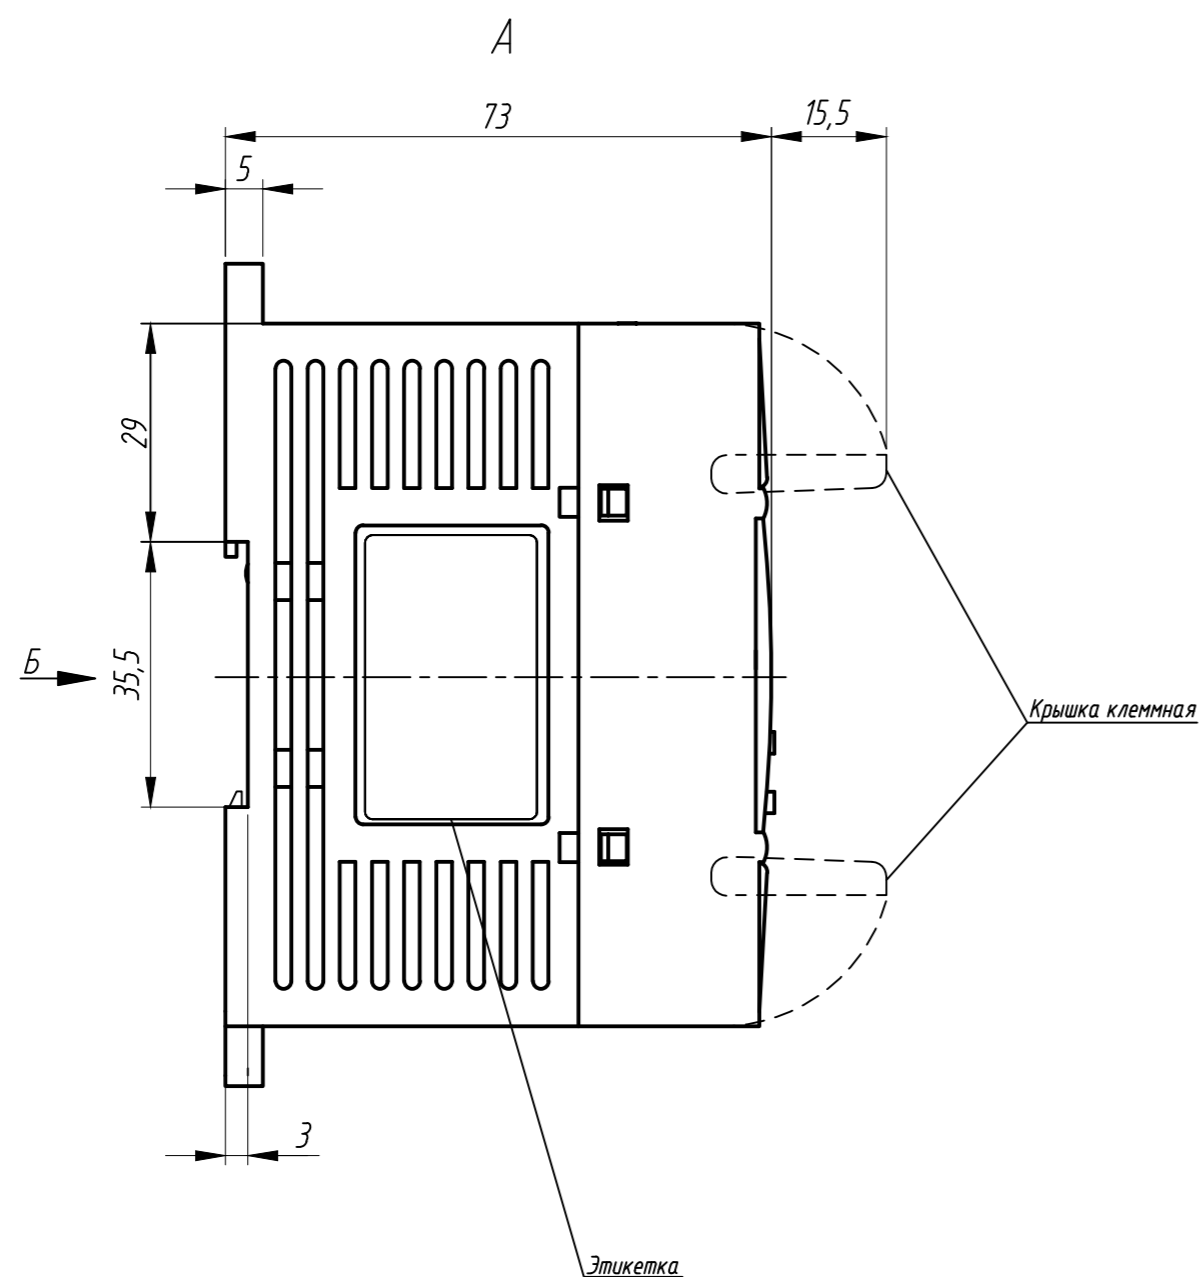

1. Размеры для справок.
2. Неуказанные предельные отклонения размеров: $\pm IT12/2$.
3. Прибор предназначен для установки на рейку монтажную TH-35 или на щитовую панель.
4. При необходимости установки нескольких приборов, для охлаждения обеспечить свободное пространство сверху и снизу - $\text{тип } 30 \text{ мм}$.
 - 4.1. Максимальная мощность, выделяемая прибором: 31...45 Вт.
 - 4.2. Максимально допустимая температура окружающей среды: $+ 55^\circ\text{C}$.
5. 3D модель данного прибора представлена для скачивания в свободном доступе на сайте компании "ОВЕН" в разделе "В помощь специалистам" в формате *.STEP.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Контроллер программируемый логический ПЛК110-60 Габаритный чертёж		
Разраб.					Лит.	Масса	Масштаб
Пров.							1:1
Т.контр.					Лист 1	Листов	2
Н.контр.							
Утв.							

Копировал

Формат А2

Перв. примен.

Справ. №

Подп. и дата

Имя, № дораб.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Имя, № дораб.

