


Поз. обознач.	Наименование	Кол.	Примечание
AA1, AA4	Программируемый логический контроллер ПЛК110-220.60, ТМ "ОВЕН"	6	
AA2, AA5	Программируемый логический контроллер ПЛК110-220.32, ТМ "ОВЕН"	6	
AA4, AA6	Программируемый логический контроллер ПЛК110-220.30, ТМ "ОВЕН"	6	
AA7	Повторитель интерфейса RS-485 ACS, ТМ "ОВЕН"	1	
QF1, QF2	Автомат защиты	2	
R1	Резистор 120 Ом	1	

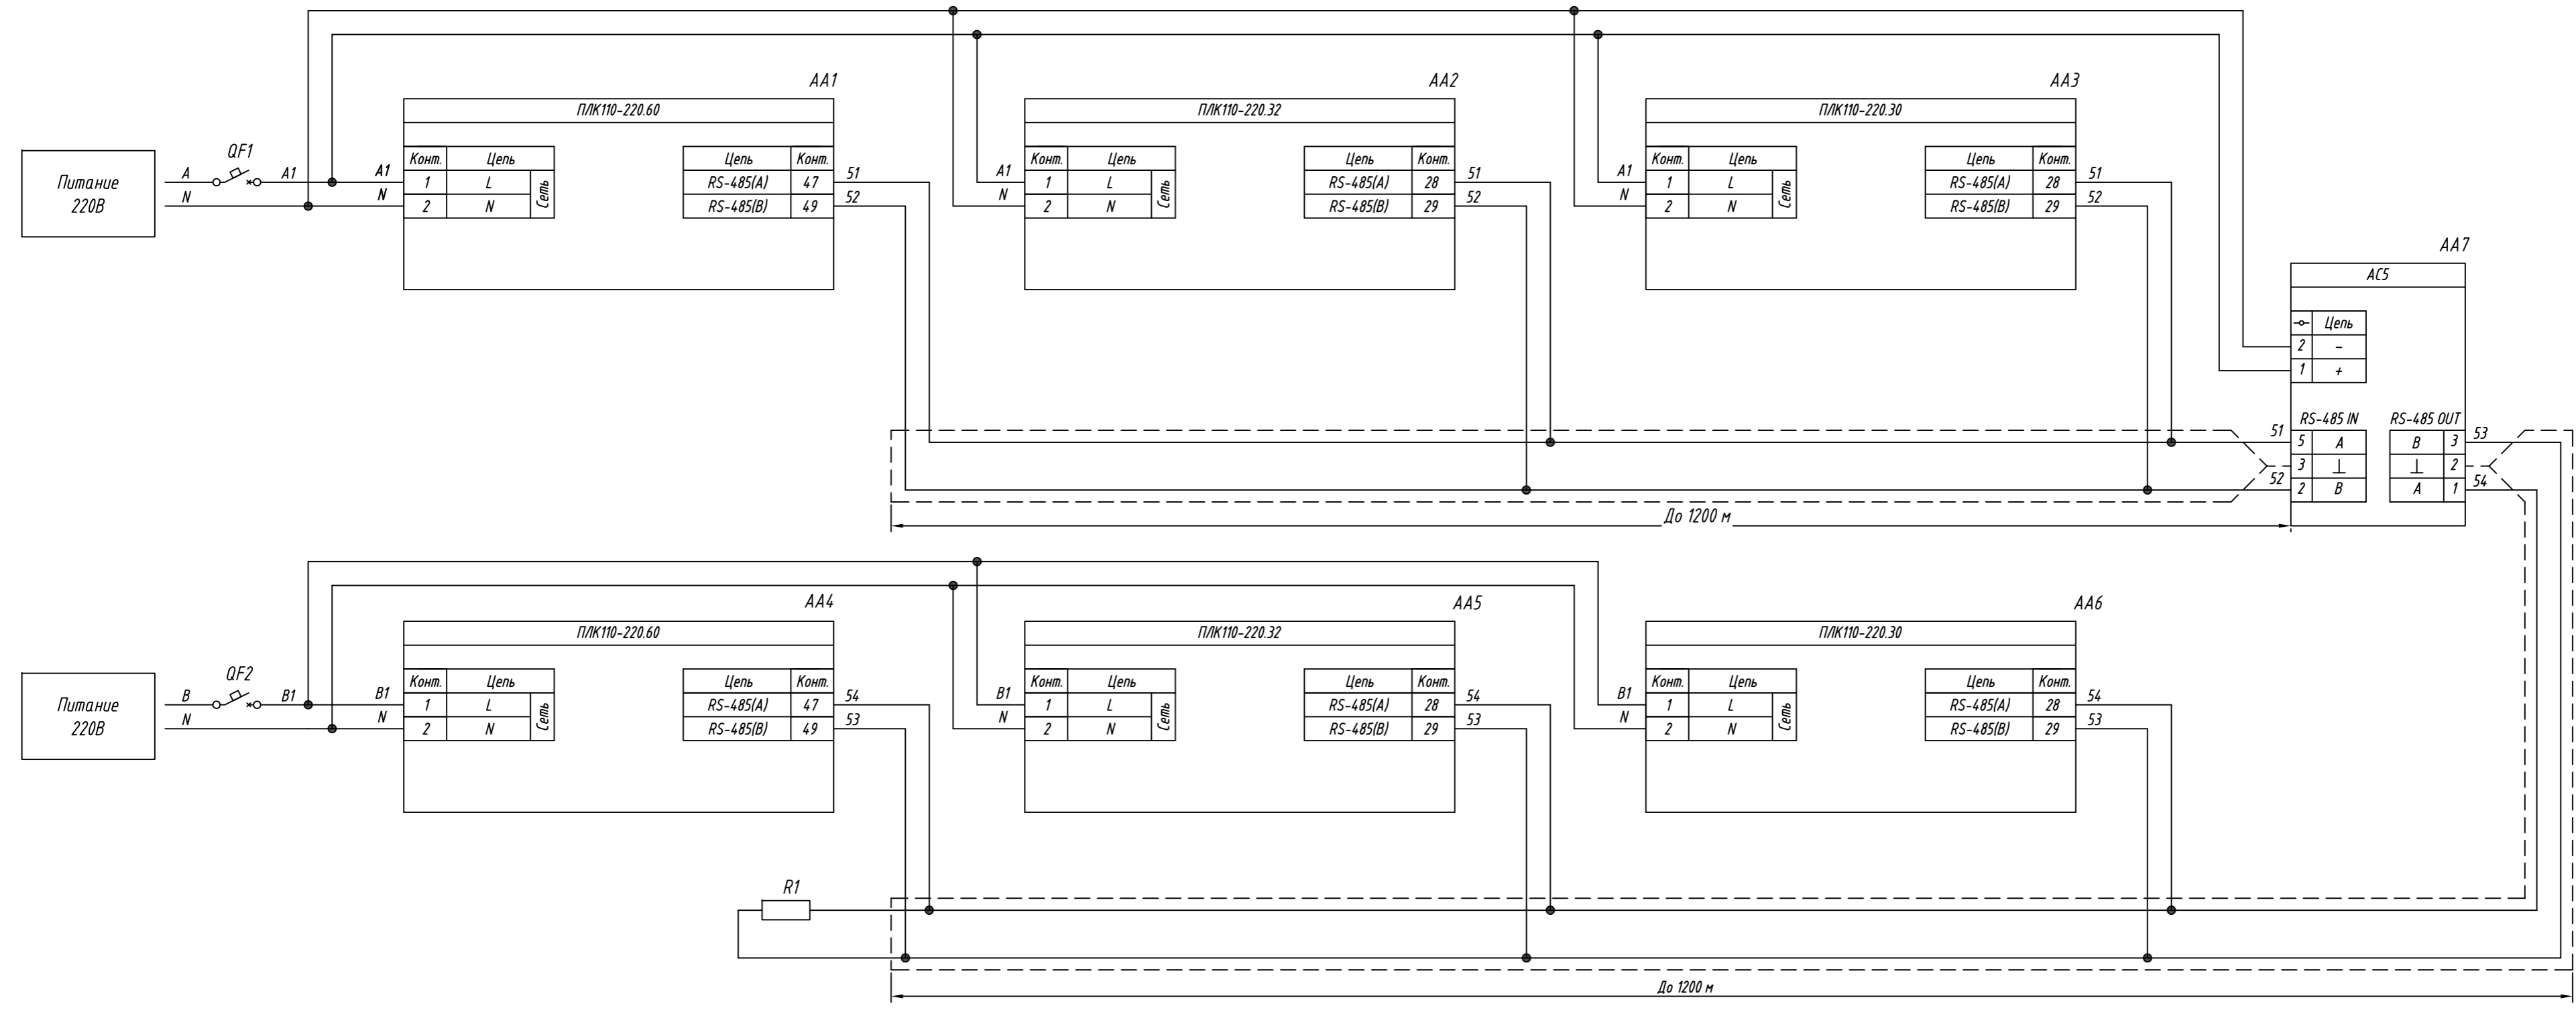

Примечание:
1. R1 - согласующий резистор, номинал 120 Ом. Такое же сопротивление необходимо выставить Dip переключателями для повторителя ACS.
2. Согласующий резистор R1 подключается на последний терминал в конце линии связи.
3. Длина линии связи, при использовании повторителей, не должна превышать 1200м для каждого сегмента.

Имя, № подл. Подпись и дата
Имя, № подл. Подпись и дата
Имя, № подл. Подпись и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата	ПЛК110, Подключение ПЛК110 через повторитель сигналов RS-485	Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.					Схема электрическая принципиальная	Лист		Листов 1
Провер.								
Т.контр.								
Рук.раз.								
Н.контр.								
Утв.								